171712

博 测 公

HUANGGANG BO CHUANG DETECTION ECHNOLOGY SERVICE CO., LTD

鄂 B&C（2021）[检]字 090206 号

项目名称 [redacted]

黄冈博创检测技术服务有限公司

（检测专用章）

说明

1、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果不做评价。

2、报告无本单位“检验检测专用章”、骑缝章、CMA章及校核、审核、授权签字人签字无效。

3、报告内容需齐全、清楚，涂改、增删无效。

4、未经本单位书面批准，本报告不得部分复制，经本单位批准全文复制的报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”仍无效。

5、如委托单位对本报告数据有异议，应于收到本报告之日起十日内（邮寄报告以邮戳为准）向本单位提出书面要求，逾期不予受理；受理后仍有异议的，可向上级监测部门提出书面仲裁要求，逾期则视为认可本报告检测结果。

6、本单位商标、名称及本报告不得用于产品标签、广告宣传。

本机构通讯资料：

黄冈博创检测技术服务有限公司

地址：湖北省黄冈市黄州区新港北路19号


黄冈光谷联合科技城A2幢101号

电话：0713-8538982

1、项目概况

受华新环境工程（武穴）有限公司委托，我公司于 2021 年 9 月 8 日对华新环境工程（武穴）有限公司的有组织废气和水质现状进行了现场监测，根据现场监测、实验室分析结果，编制了此报告。

2、监测内容

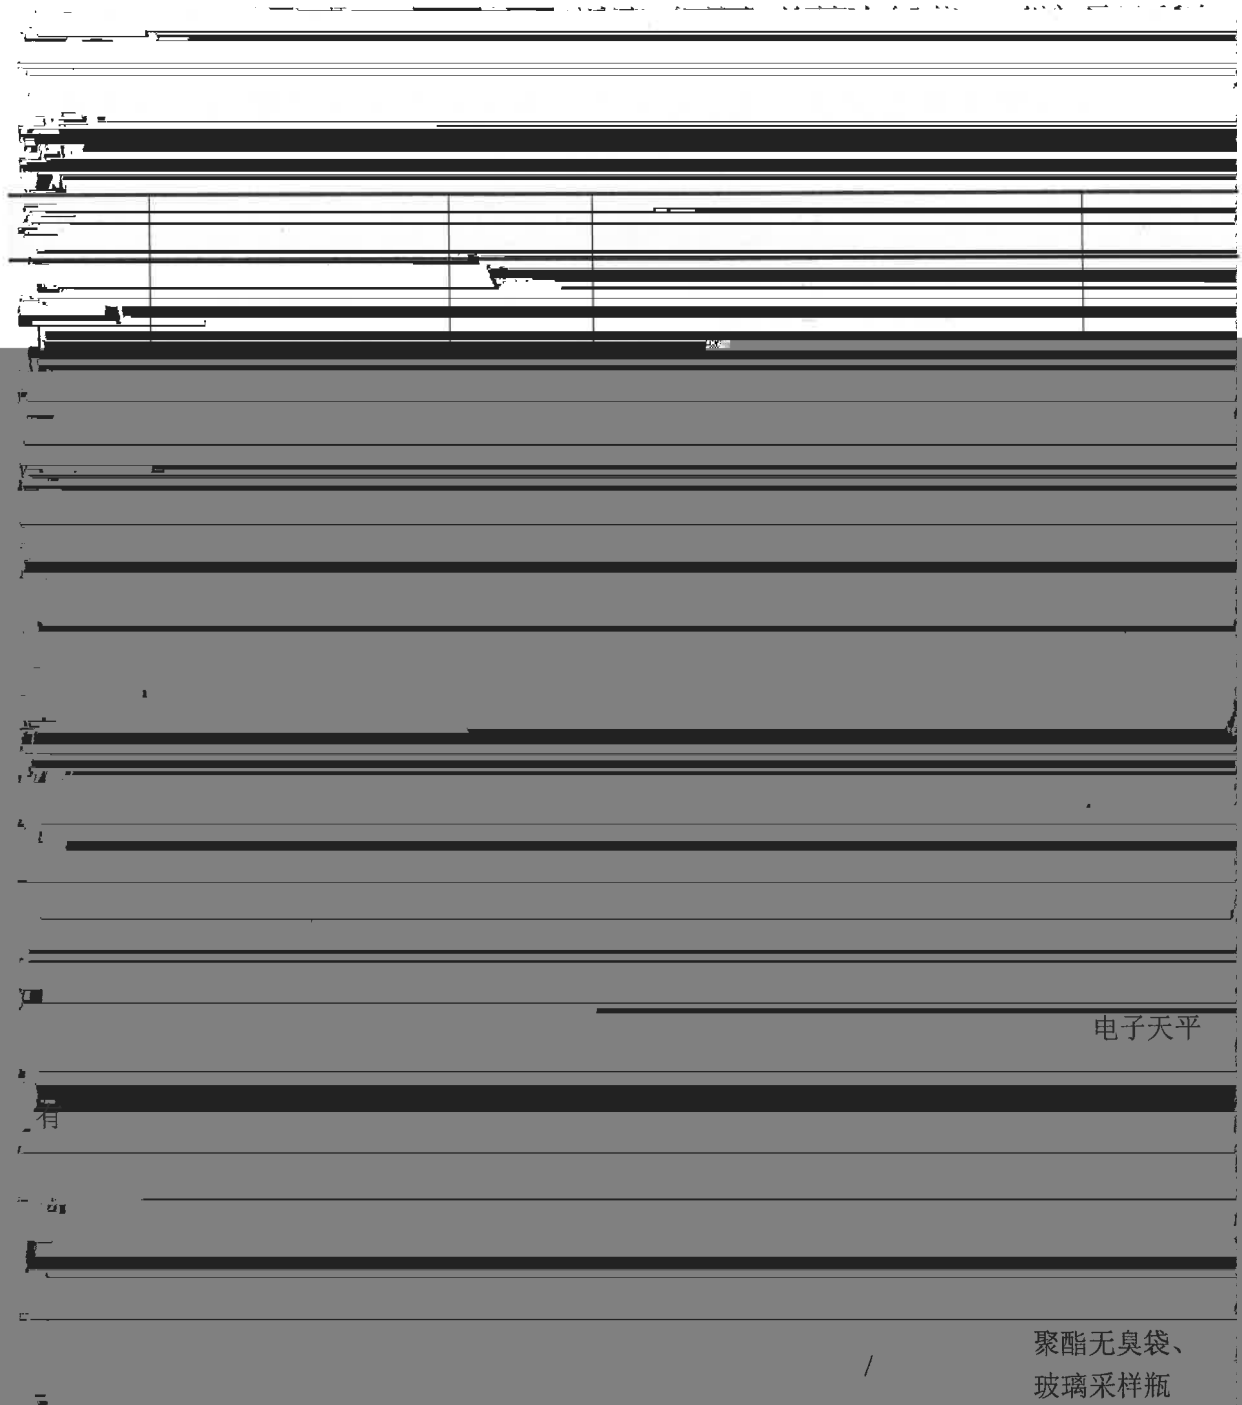

		重量法		
	HJ 535-2009	纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L	721G 可见分光光度计

检测项目	检测依据	分析方法	检出限	检测仪器、设备
	HJ 694-2014			
	HJ 694-2014			

4、质量控制措施

（1）本次检测所有采样、检测人员均持证上岗。

（2）本次检测所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。

（3）检测数据和报告实行三级审核制度。

（4）严格按照国家标准与技术规范实施检测。

（5）检测过程实行空白检测、重复检测、加标回收、控制样品分析等质控措施，确保检测数据的准确性，质控统计详见表 3。

表 3 质控统计一览表

检测项目	单位	质控方式	质控结果	质控评价
悬浮物	mg/L	平行检测	平行样相对偏差 0%	合格
氨氮	mg/L	质控样 2005148，1.67±0.10	1.68	合格
[redacted]				

5、检测结果

[redacted]

监测日期						
				4.9087	40	
	标干烟气流量	Nm^3/h	40342	44820	42096	-
	烟气温度	℃	33.1	33.1	31.5	-
	含湿量	%	4.5	4.5	4.4	-
2021 年	浓度	mg/Nm^3	6.98	6.43	6.30	-
[redacted] 日	氨					

[redacted]

号

管道名称	管道形状	烟道截面积（m^2）	管道高度（m）
[redacted]			

监测日期	检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	标准值
2021 年 9 月 8 日	DA009 危废预处理排放口	圆	1.3273		25	
	硫化氢 浓度	mg/Nm^3	ND（0.01）	ND（0.01）	ND（0.01）	-
	硫化氢 排放速率	kg/h	/	/	/	≤0.90
	臭气浓度	无量纲	1737	3090	2290	≤6000

[redacted]《恶臭污染物排放标准》表 1。

[redacted]

年

月

[redacted]《大气污染物综合排放标准》表 2

号

6、结论与声明

[redacted]

公司排污许可证许可排放限值。

本检测报告仅适用于华新环境工程（武穴）有限公司2021年9月8日

[redacted]

编制人：[redacted] 审核人：[redacted]

签发人：[redacted] 签发日期：2021.9.26

附图：现场监测照片

