检 测 报

委托名称：华新水泥（云龙）有限公司

委托单位：华新水泥（云龙）有限公司

检测类别：委托送样检测

报告日期：2022年6月

云南环绿环境科技有限公司（检测专用章）

扫一扫，查询报告真伪

报告编号

1、报

2、报

3、本

负

4、委

检测

误、

5、复

制

6、委

逾期

7、若

检测

8、未

经

9、未

经


公司名

地

电

传

E-mai

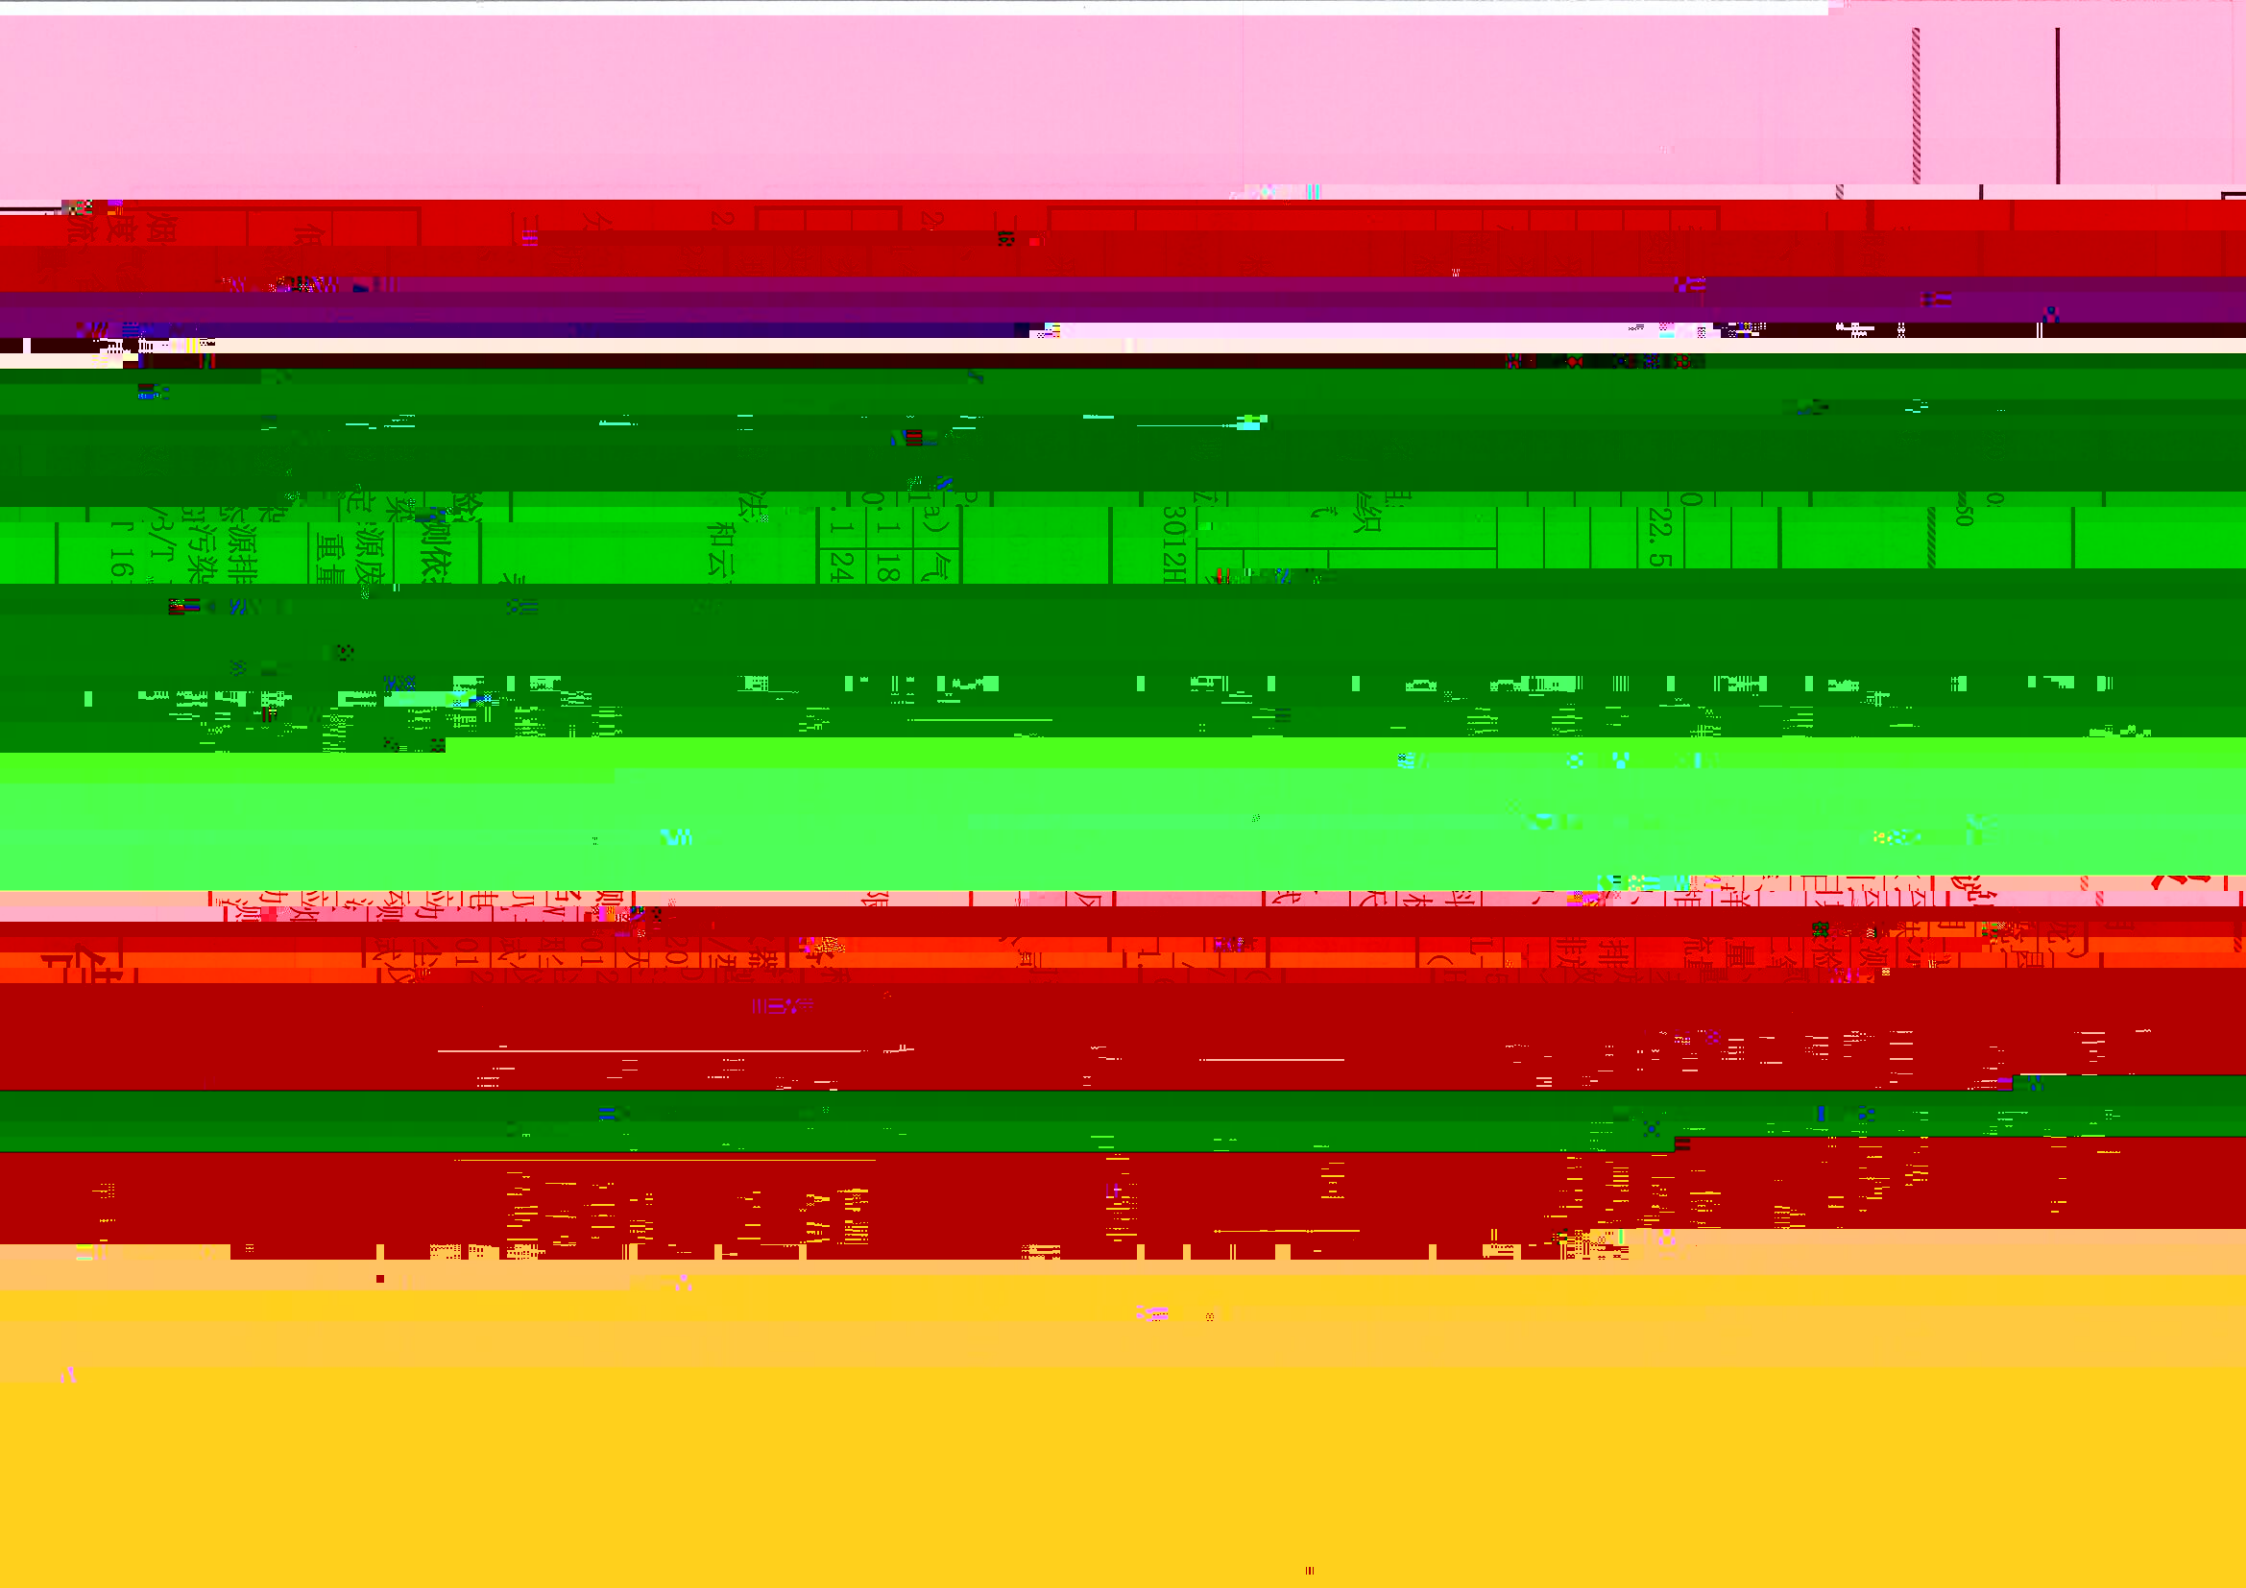

检验人员		检验设备		检验日期	
设备编号		设备型号		设备量程	
检验结论					
检验单位					
检验人员		检验设备		检验日期	
设备编号		设备型号		设备量程	
检验结论					
检验单位					

报告

检

窑

排

检

窑头

定

检

窑头

排放

氧

品

温度（℃）


(%)

物

报告编号

附件 1：检

附件 2：工

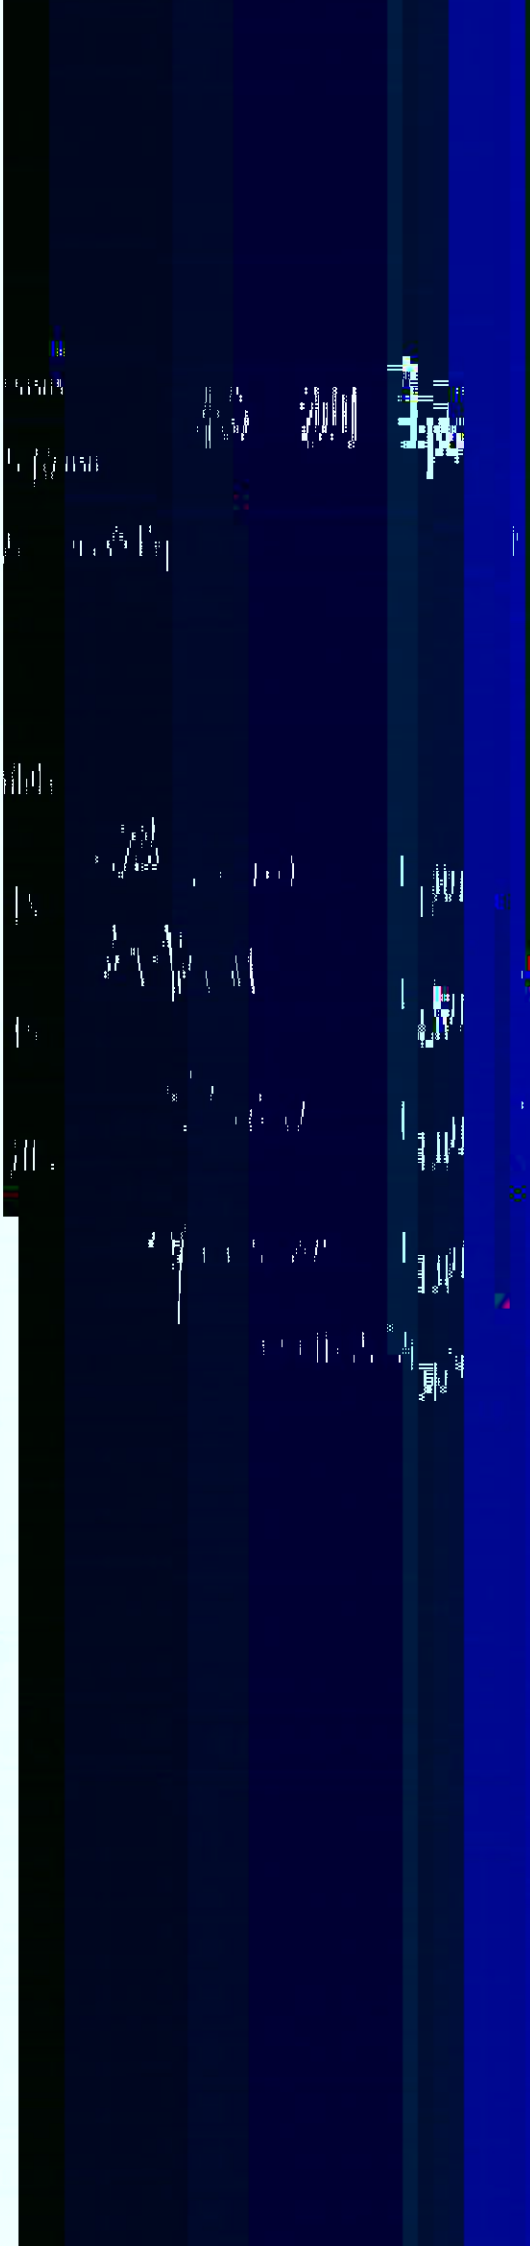

点位示意图

排放检测点位



筛头冷却机排放口	袋式收尘器	2007										
包装车机装		袋式收尘器										
装车机装排放口		袋式收尘器		2007		7		正常				
包装3号、4号移动式袋		袋式收尘器		2007								

考核要求	
气态污染物（CEMS）	标准气体浓度≤20 μmol/mol（或标准气体浓度≤20 μmol/mol时，相对误差不超过±5%；标准气体浓度＞20 μmol/mol时，相对误差不超过±3%）
颗粒物CEMS	标准物质浓度≤20 mg/m³（或标准物质浓度≤20 mg/m³时，绝对误差不超过±1 mg/m³；标准物质浓度＞20 mg/m³时，相对误差不超过±5%）
氧气CEMS	绝对误差不超过±1%
温度CEMS	绝对误差不超过±3℃
湿度CEMS	绝对误差不超过±5%

条件

在一天内完成；

生产设备运行正常，

气 CEMS 同时段

颗粒物、二氧化

和采样点按照

》（HJ 76-2017）

在同一水平面，避开

本配备齐全；

槽涧镇

物）

用技术

78

皮托管

导体

CMS/

去

温度（℃）
92.3
92.4
92.3
92.3
83.1
84.6
84.4
85.6
84.2

4.0

/

87.9

6.2

6723

其

月 1 日

累

粒


标干


粒

值


量

参数（

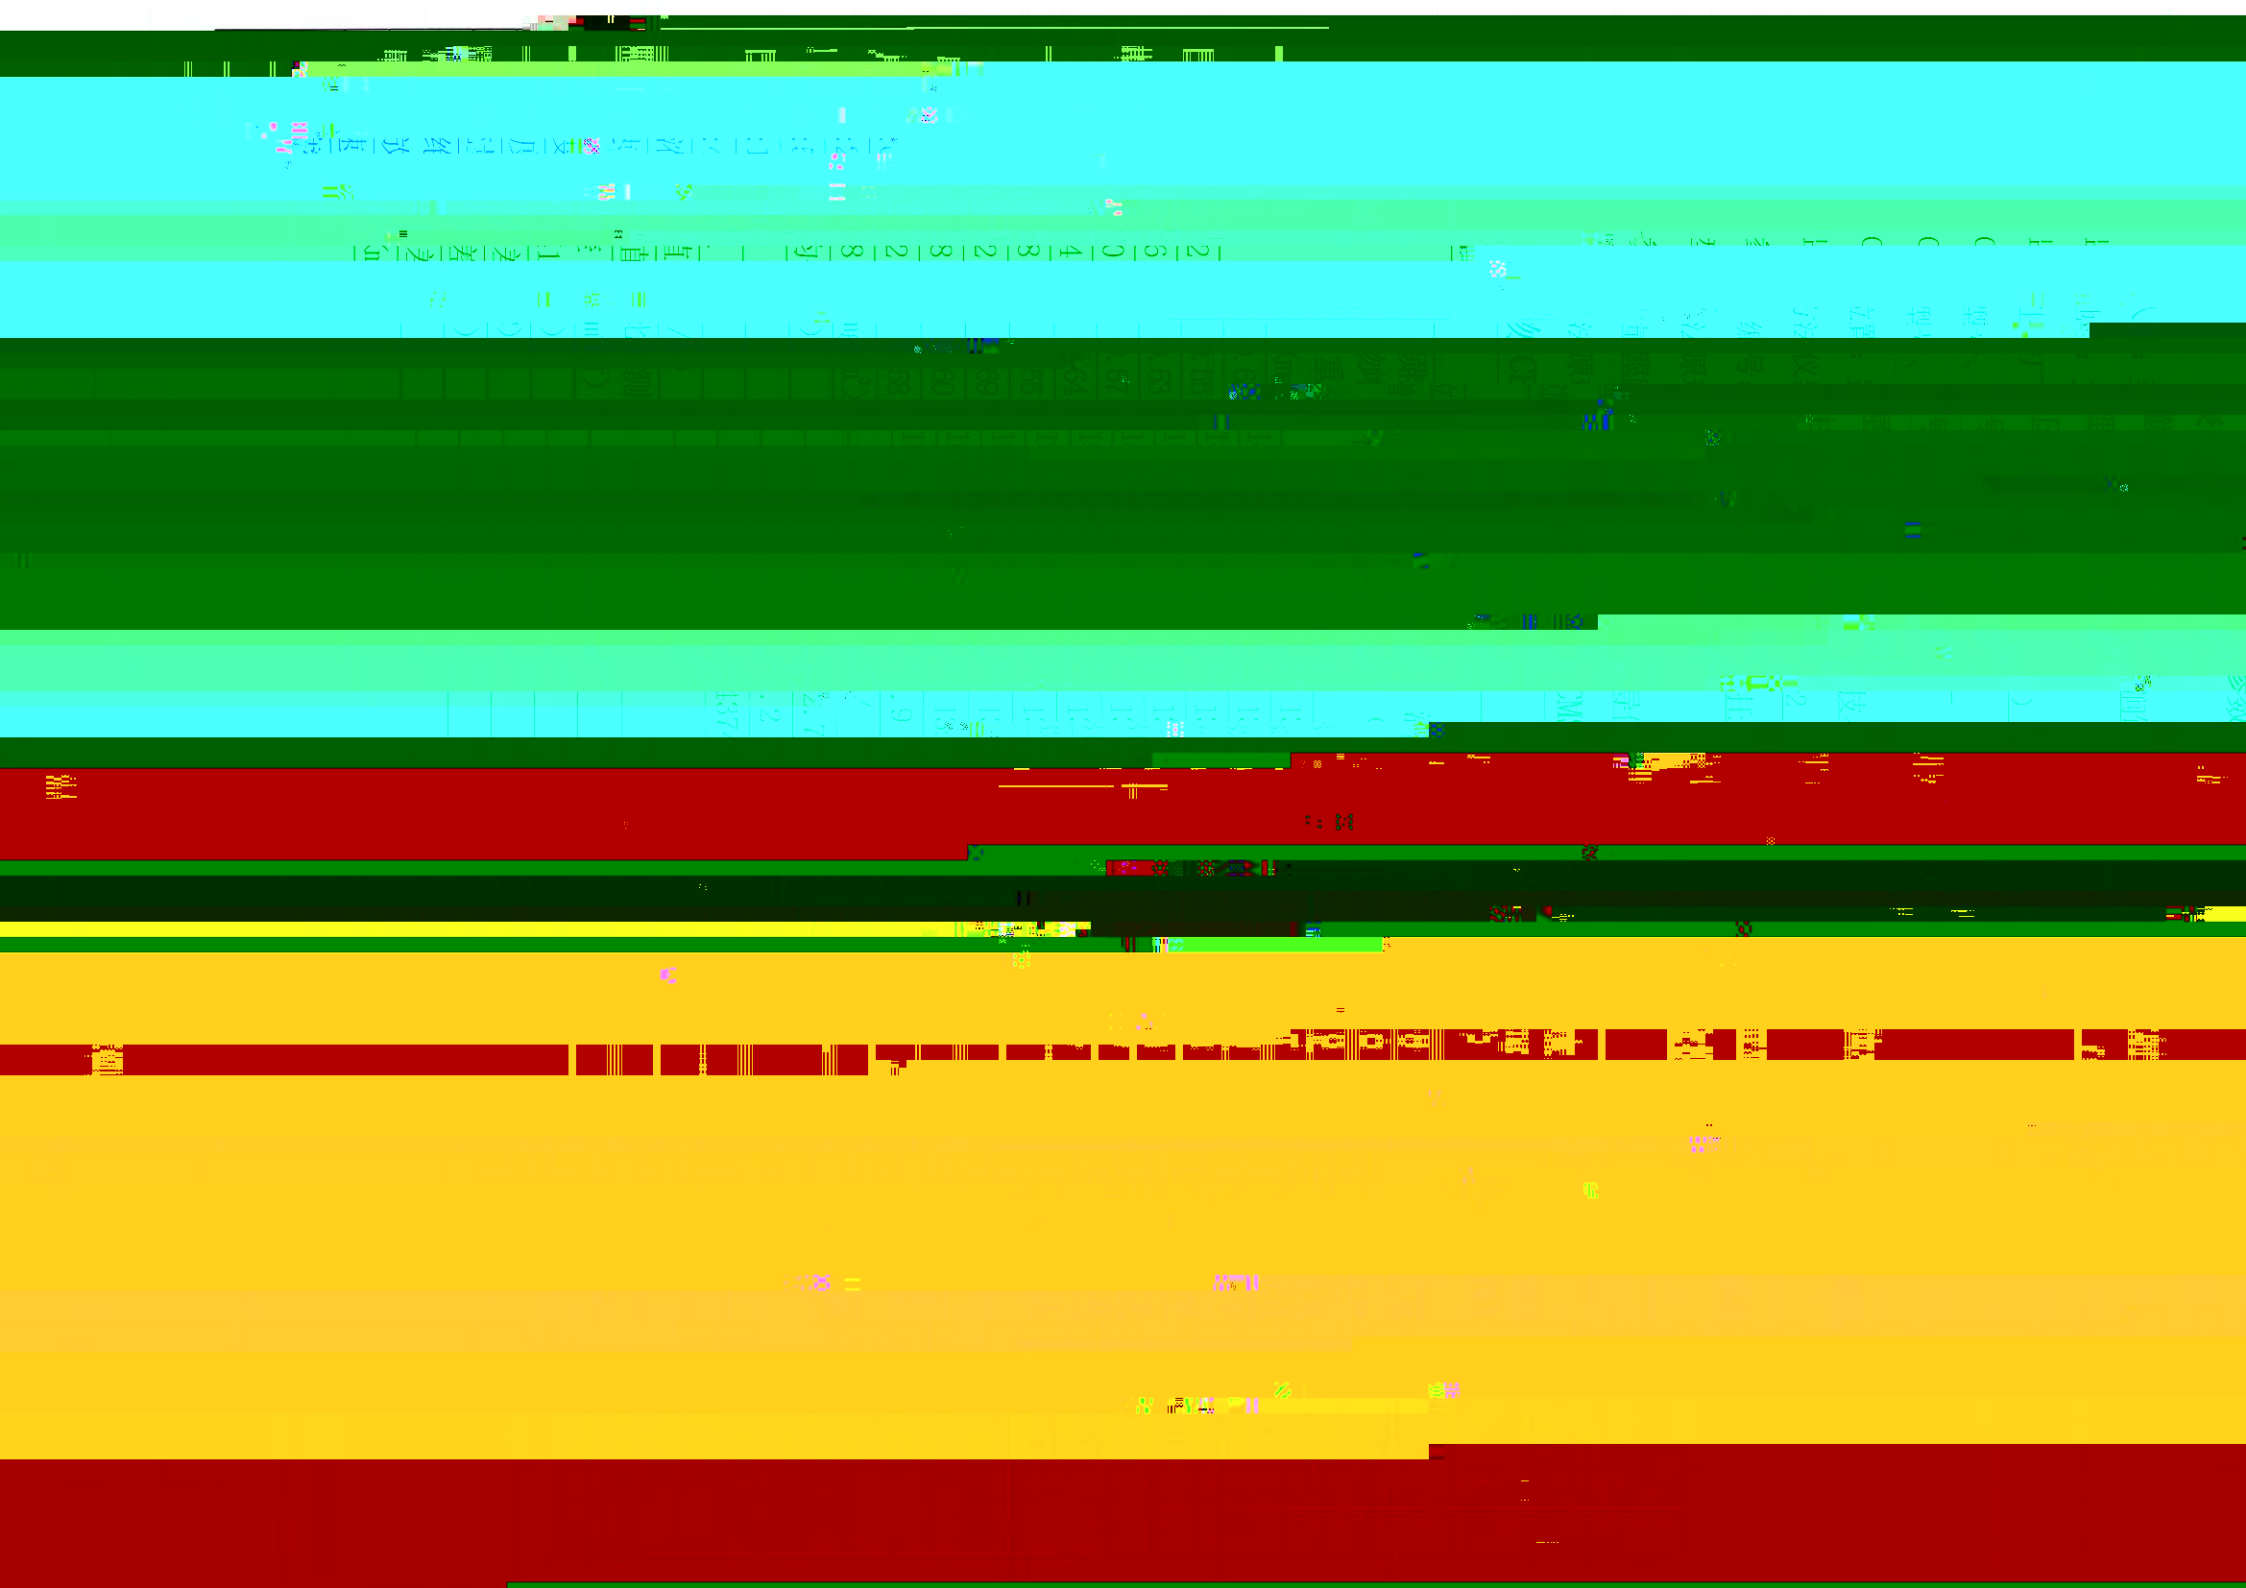

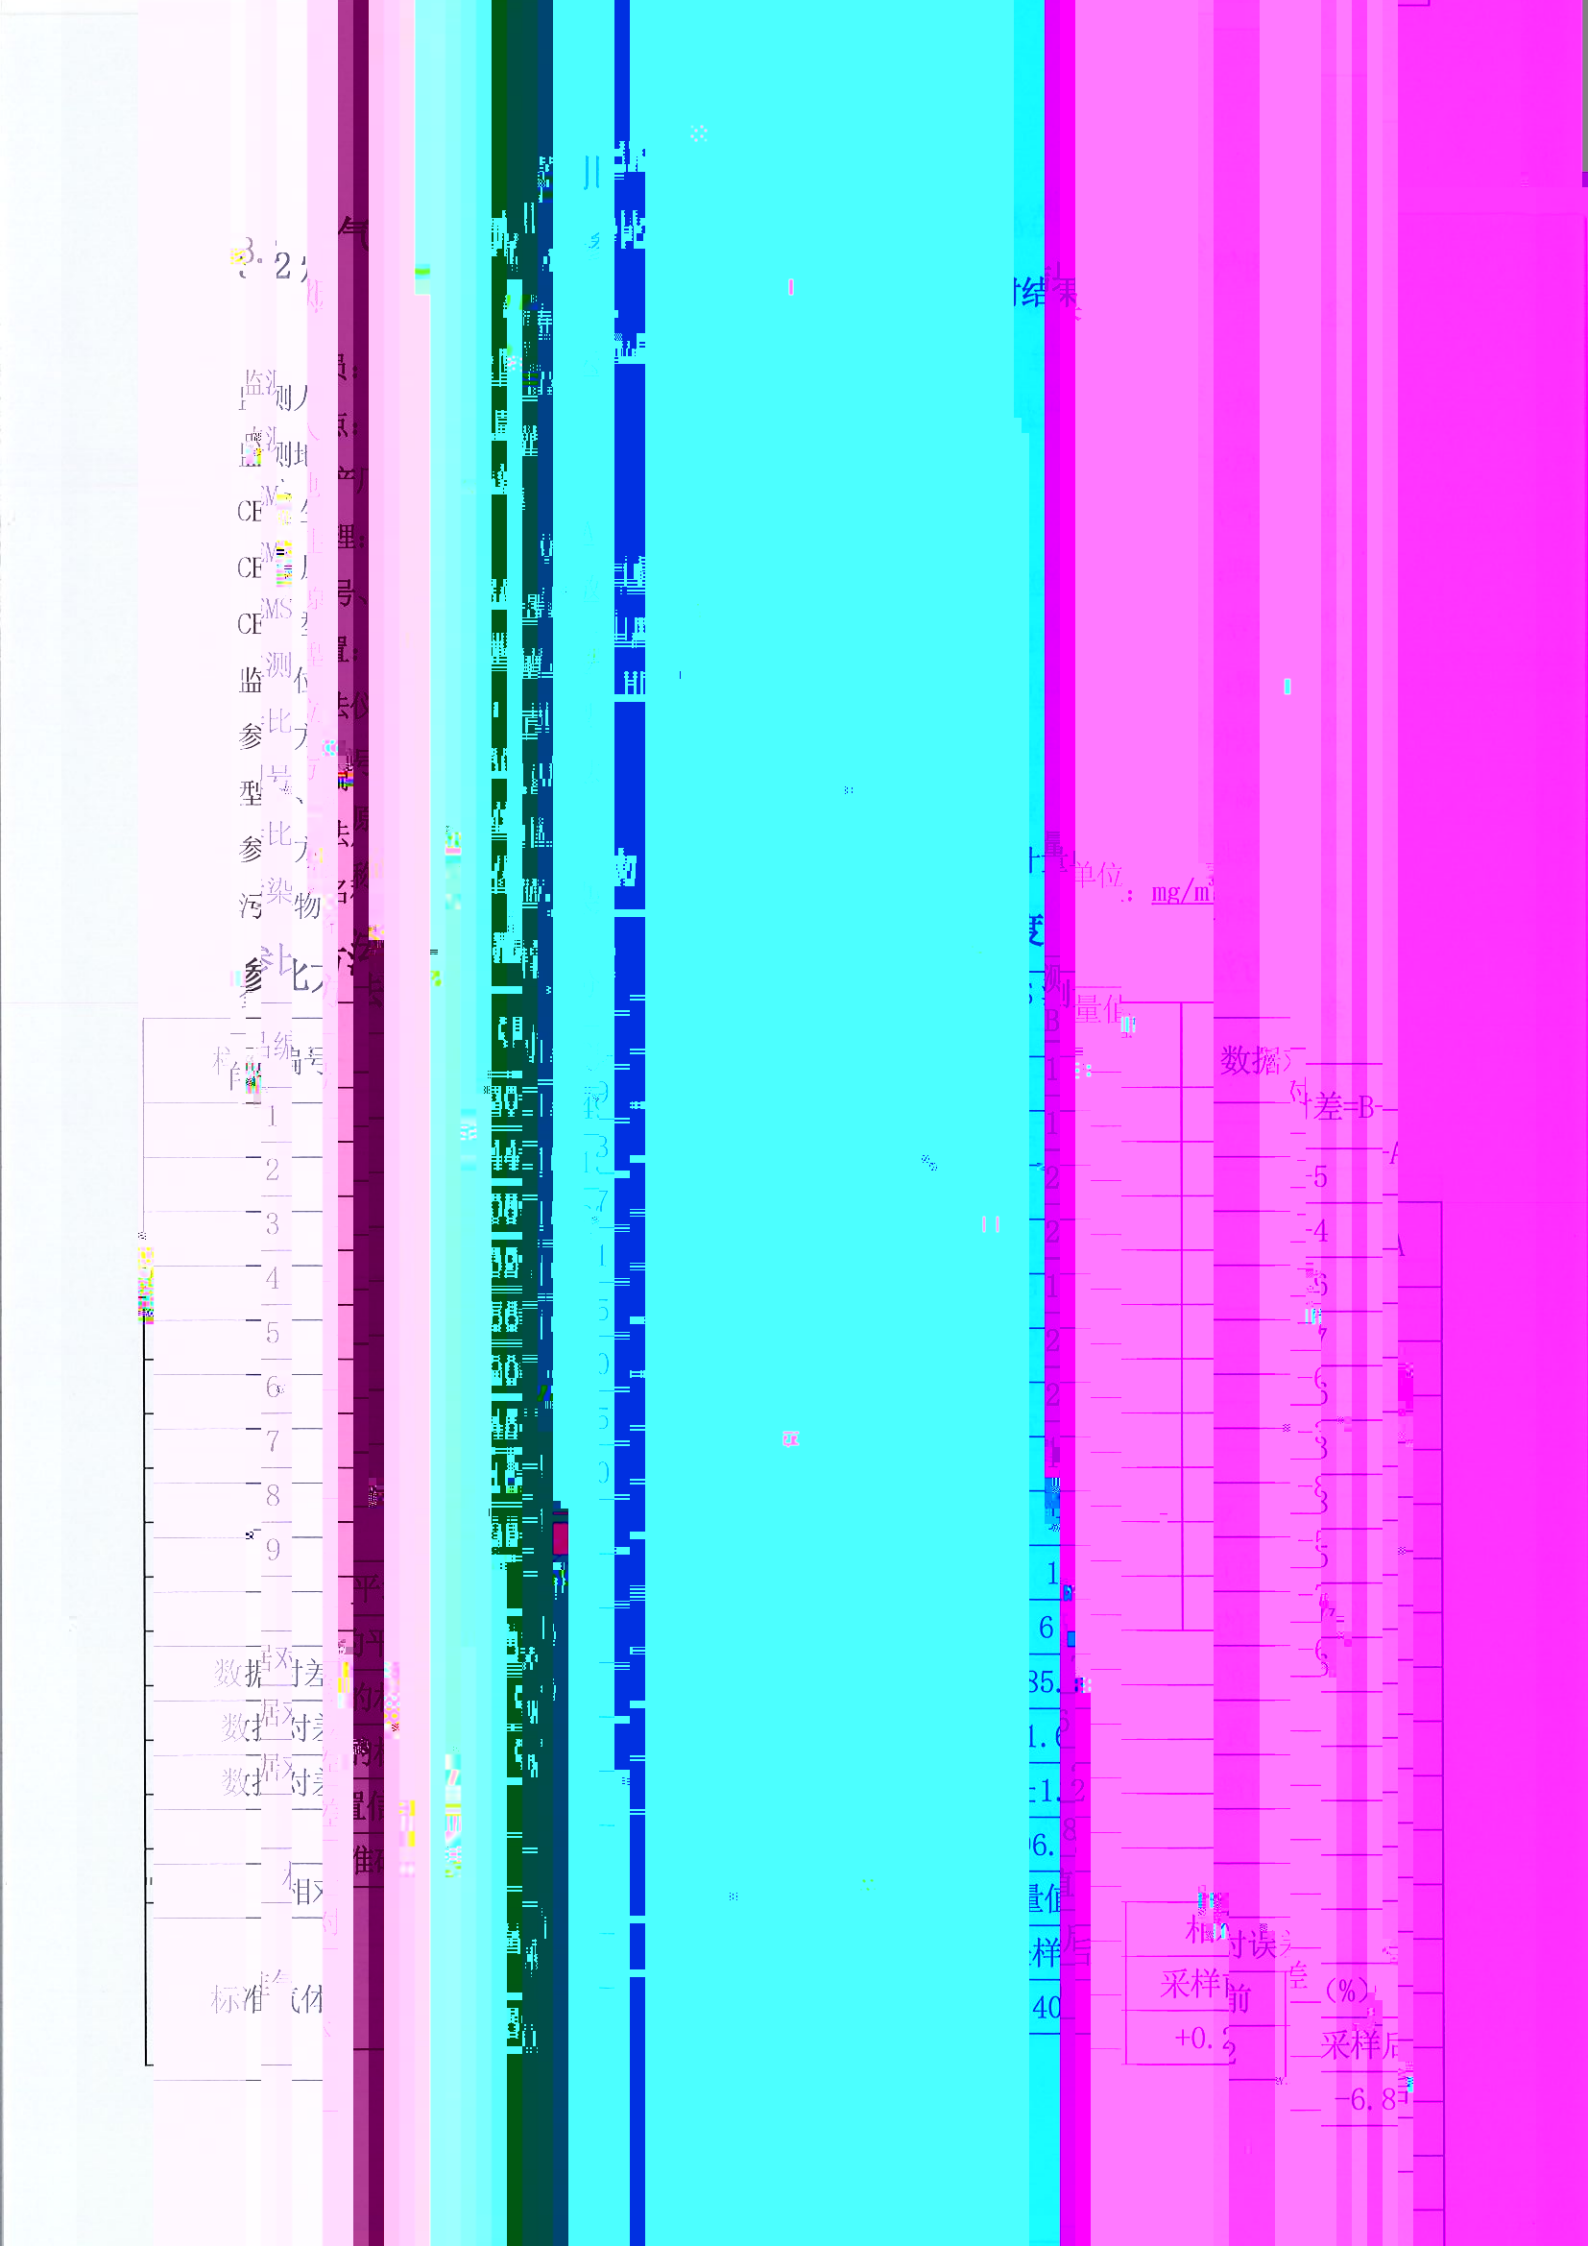

样	编号	参比方法测量值	采样前	采样后
	1		390	
	2		59	
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
数				
数				
数				
标				

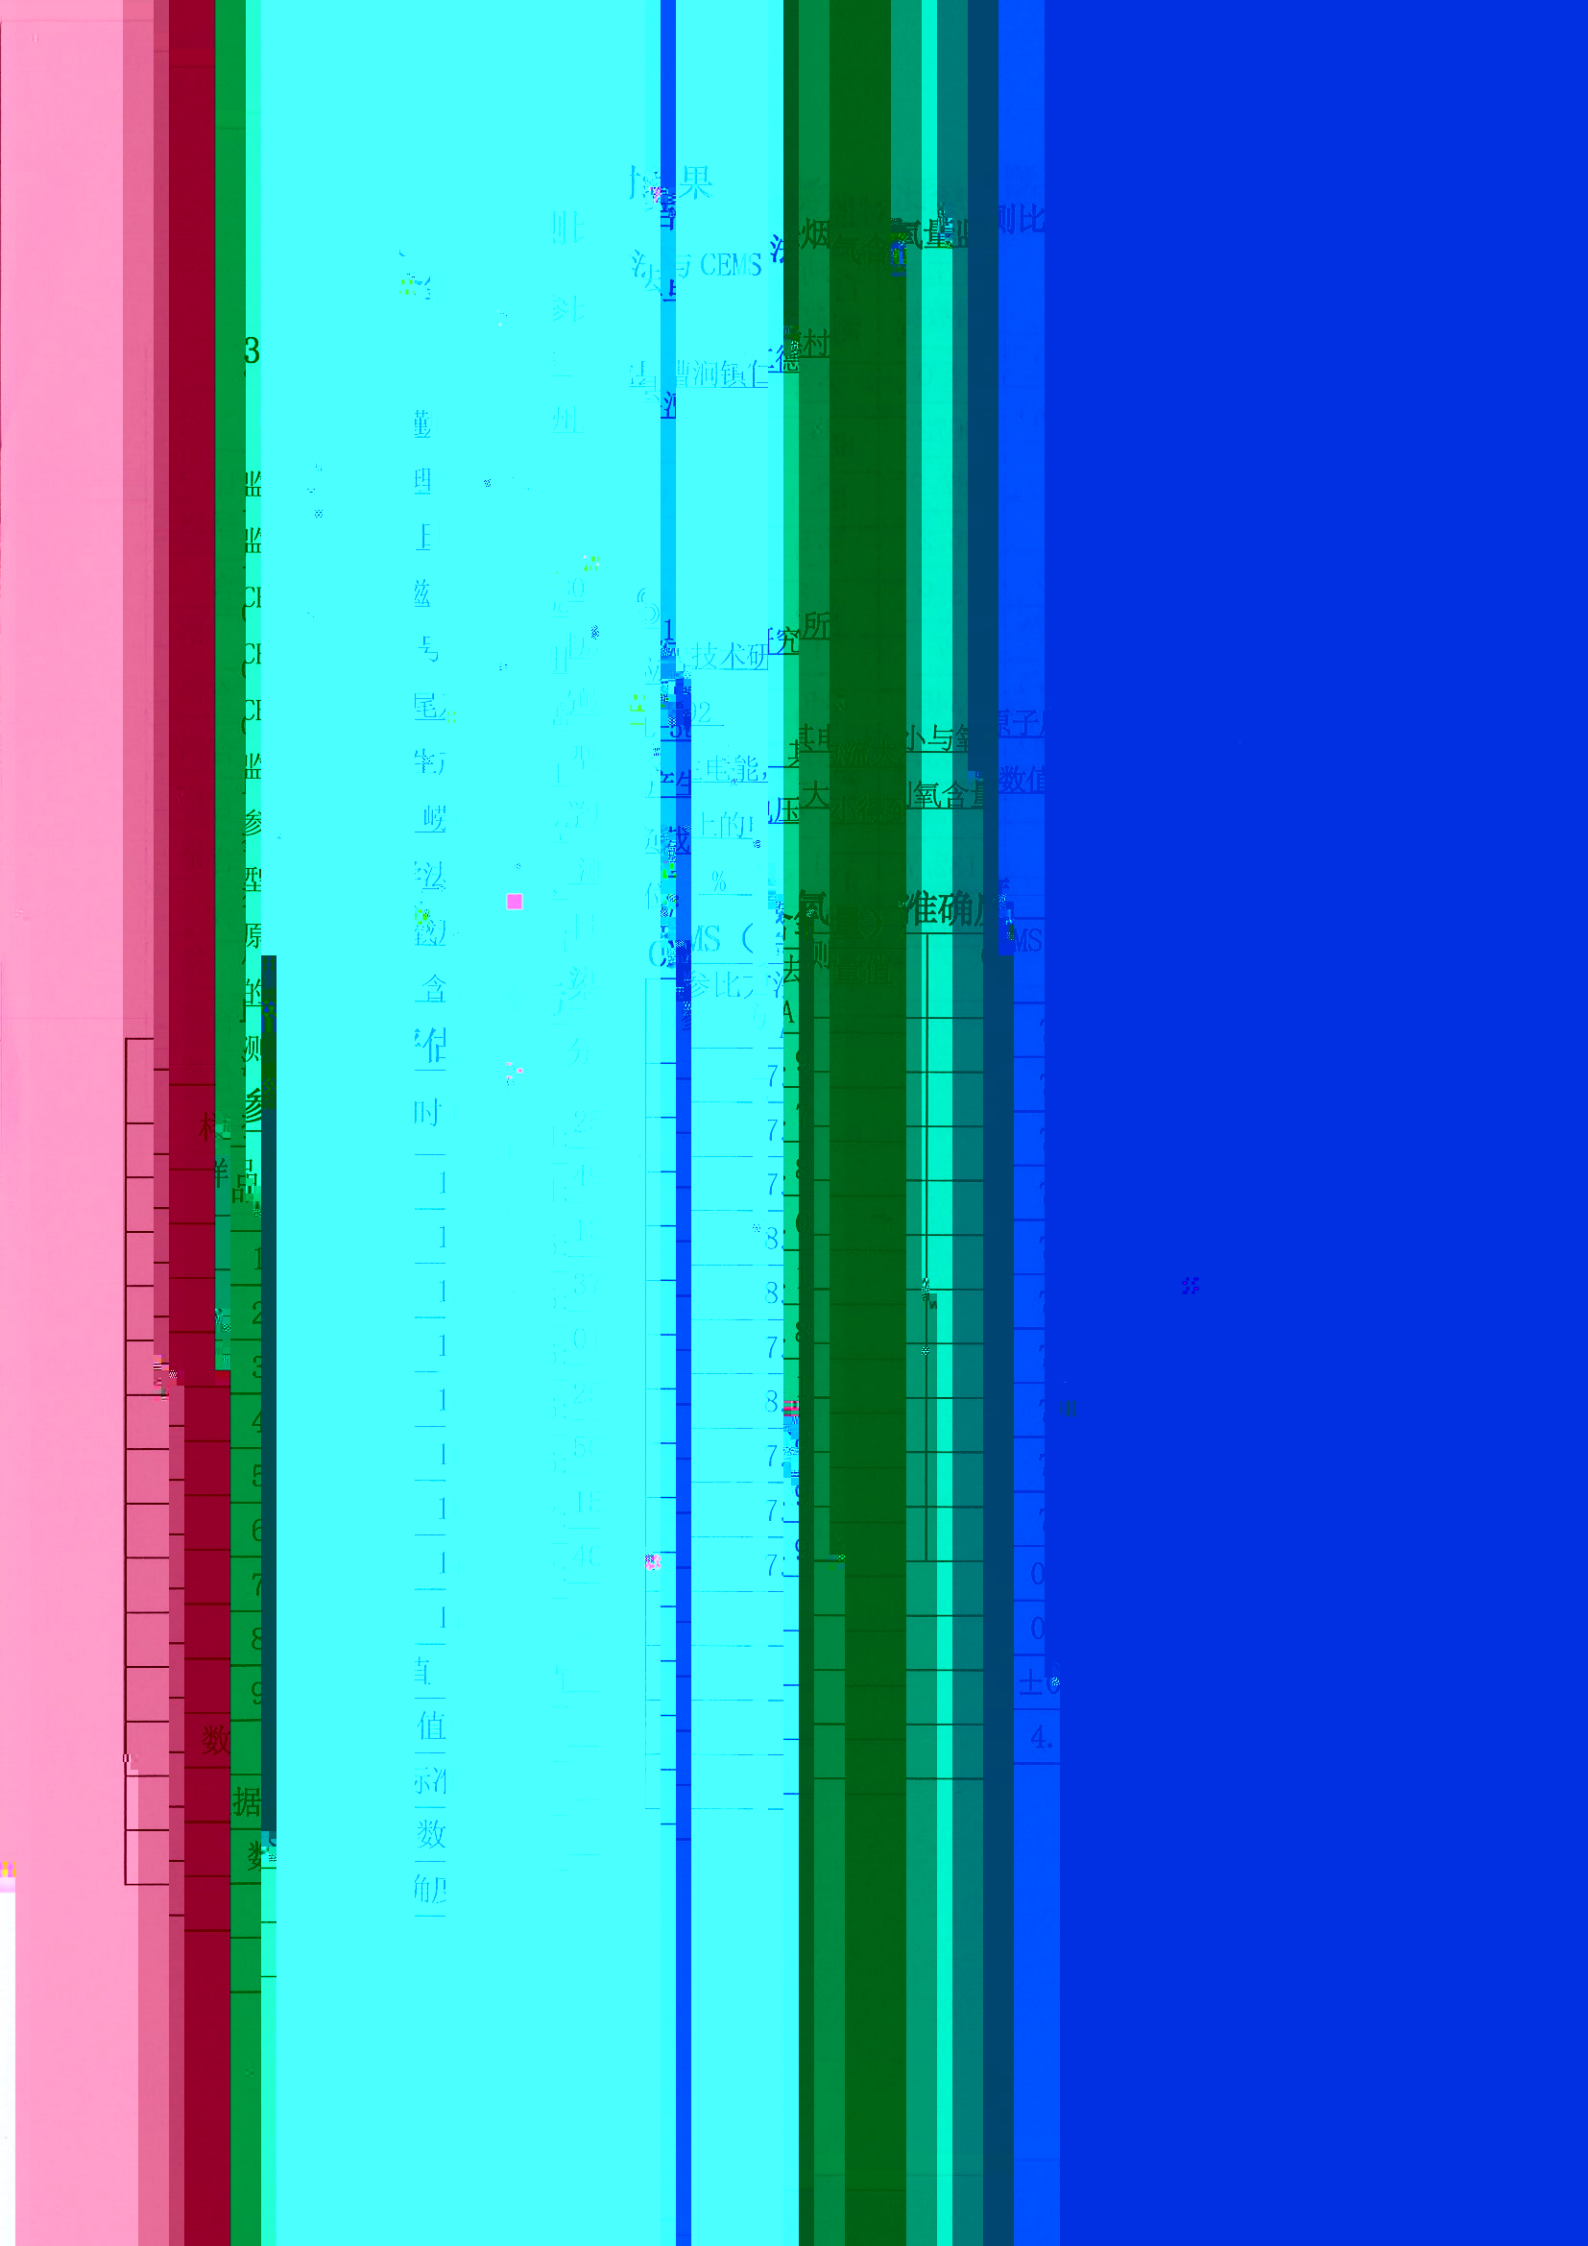

4、[illegible]

排[illegible]污口名称及编号	[illegible]头冷却机排放口（2）	[illegible]尾及生料磨排放口（1）
备注		