检验

项

委

检


报

第三季度比对检测

公司

司

扫一扫，

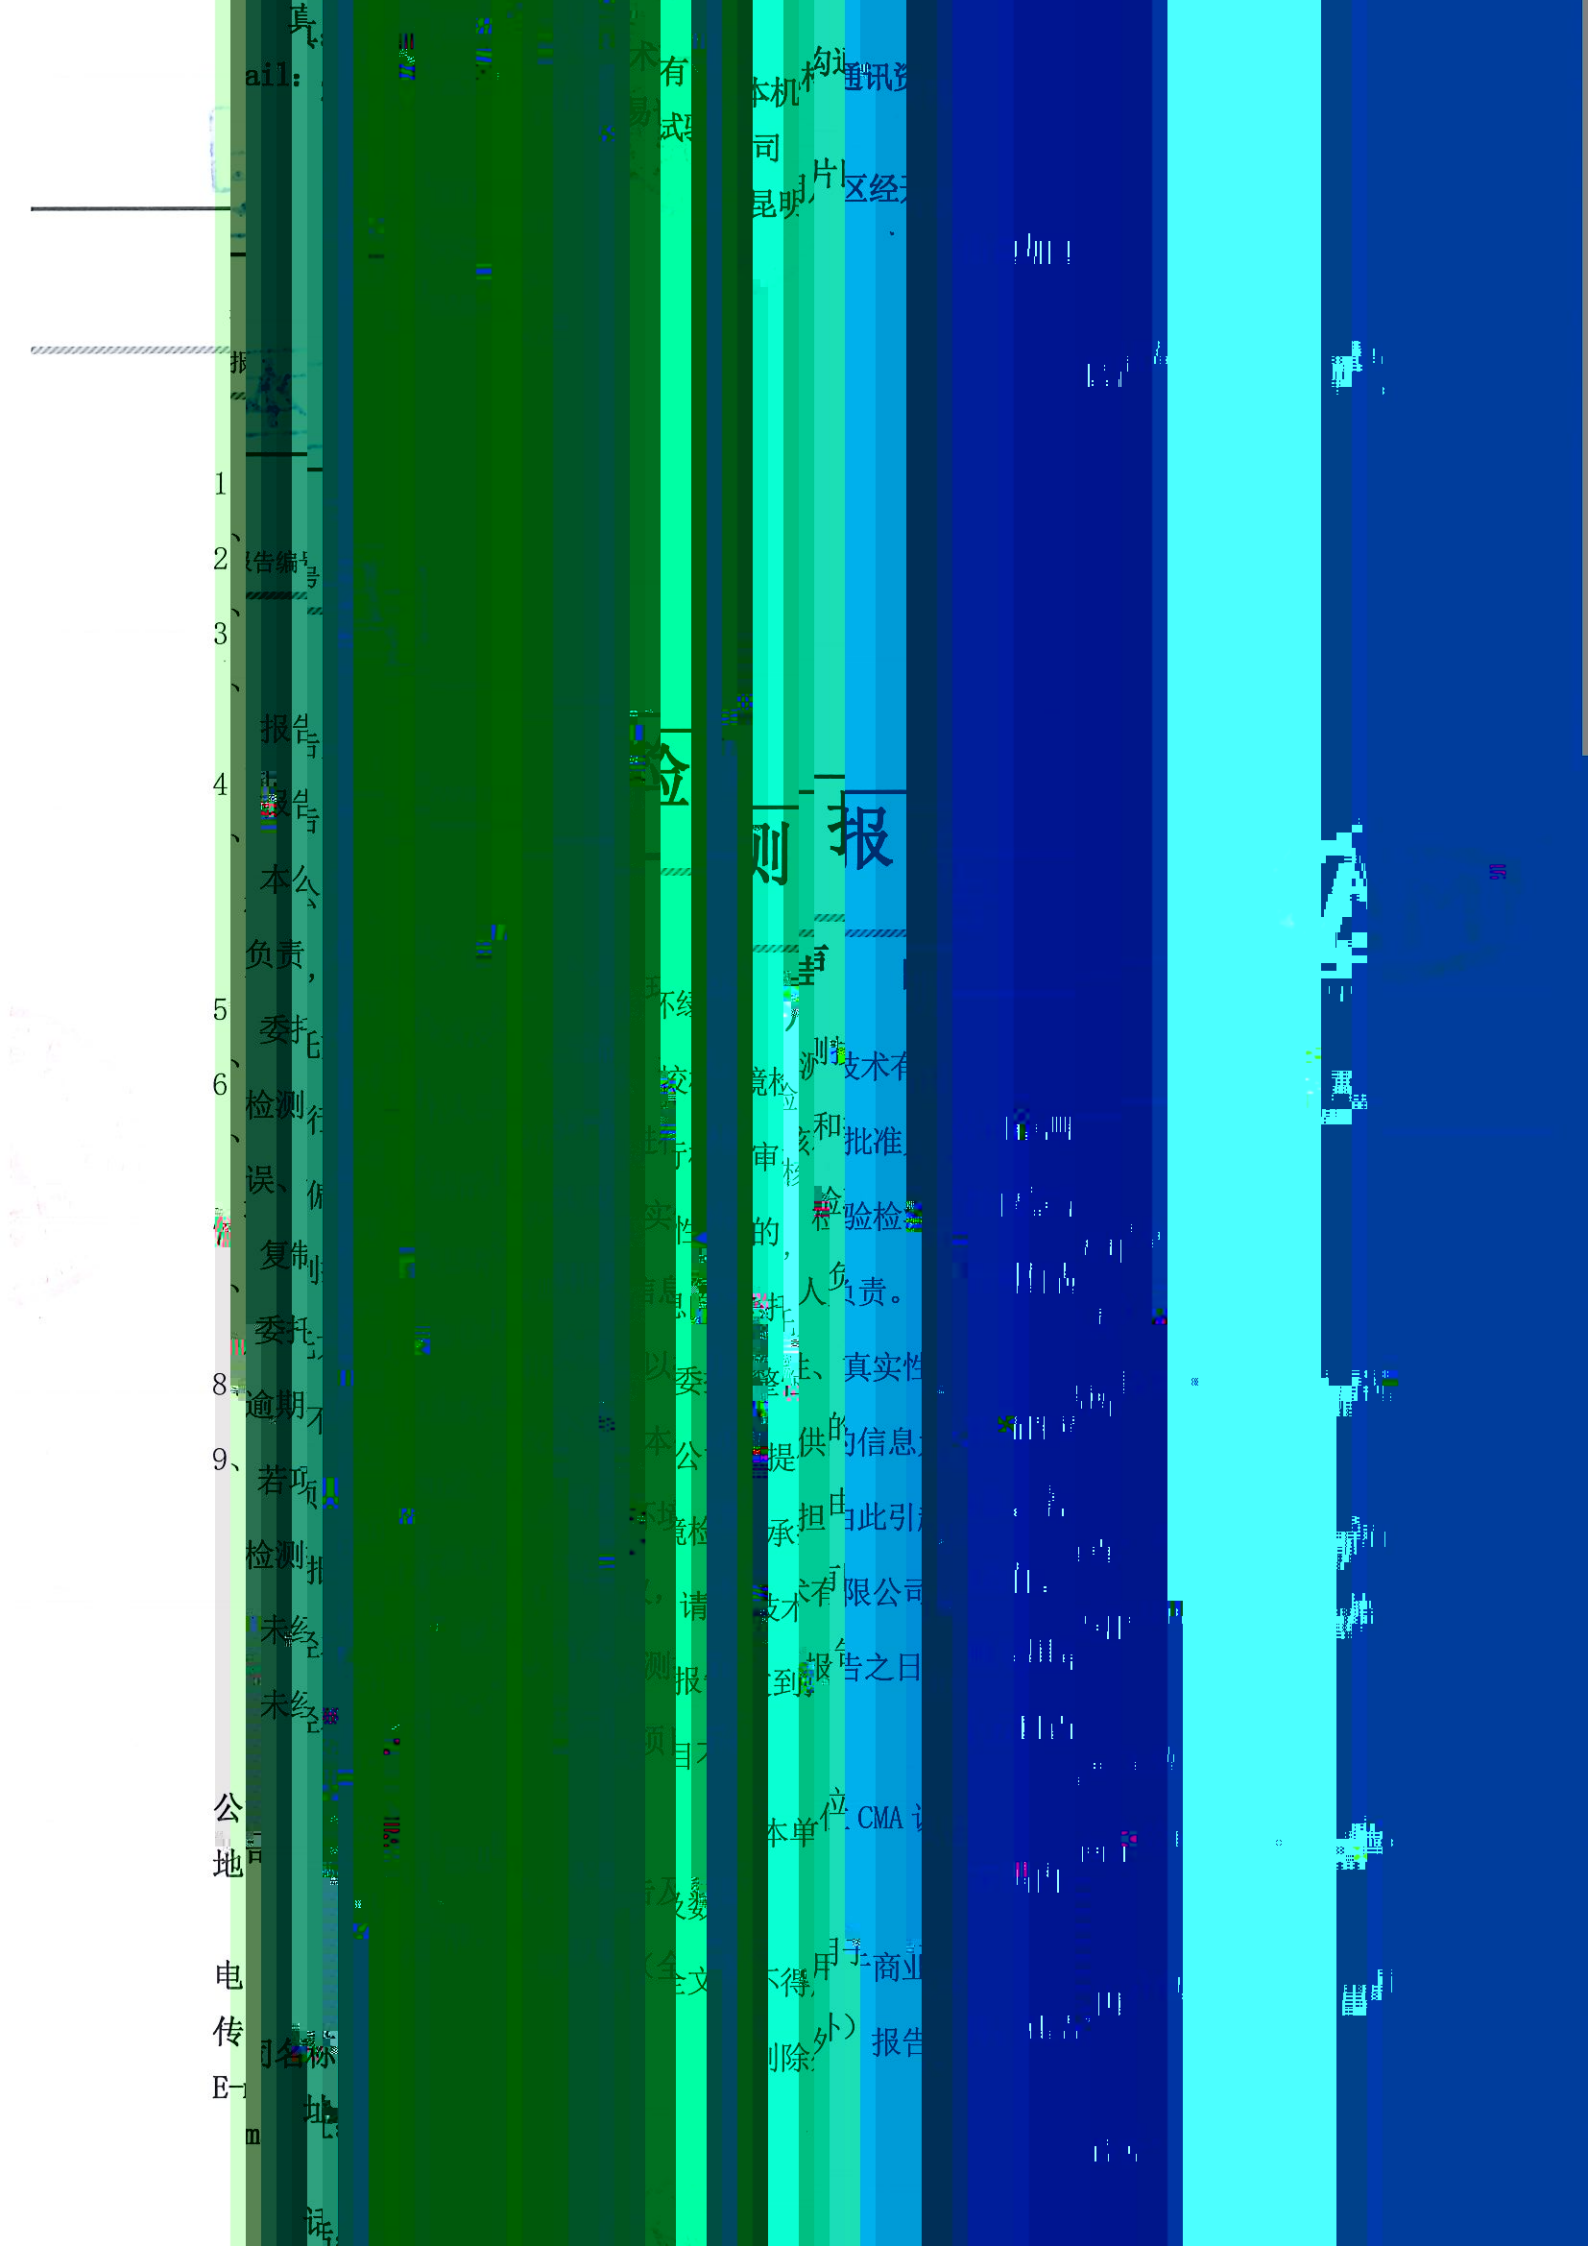

目

目概

泥（

区铈

检

赵远

样品

低浓度

低浓度

检

气测

气分

（%

~5

51

技

方

报告

检

二

氮

四、

检

窑

检

窑

检

窑

序号	检测项目	检测结果	单位	标准限值
1	烟尘浓度	3.9	mg/m³	≤10
2	烟尘浓度	3.7	mg/m³	≤10
3	烟尘浓度	3.6	mg/m³	≤10
4	烟尘浓度	3.8	mg/m³	≤10
5	烟尘浓度	3.7	mg/m³	≤10
6	烟尘浓度	3.9	mg/m³	≤10
7	二氧化硫浓度	14	mg/m³	≤50
8	二氧化硫浓度	13	mg/m³	≤50
9	二氧化硫浓度	14	mg/m³	≤50
10	二氧化硫浓度	12	mg/m³	≤50
11	二氧化硫浓度	12	mg/m³	≤50
12	二氧化硫浓度	12	mg/m³	≤50
13	氮氧化物浓度	3.6	mg/m³	≤100
14	氮氧化物浓度	3.7	mg/m³	≤100
15	氮氧化物浓度	3.5	mg/m³	≤100
16	氮氧化物浓度	3.9	mg/m³	≤100

报告编号 HI 20220 804002

检测点位	有组织								
	时								
日期	10:33								
	11:54								
窑尾◎2	12:38								
	13:21								
22/8/24	14:04								
	14:48								

检测点位	废气检								
日期	11:1								
	11:2								
	11:3								
窑尾◎2	11:4								
	15:3								
22/8/24	15:5								
	16:0								
	16:1								
	16:3								

表 3-5 有

附件 1：检测点位示意图

附件 2：工况表

编制：


校核：


审核：

批准：

**



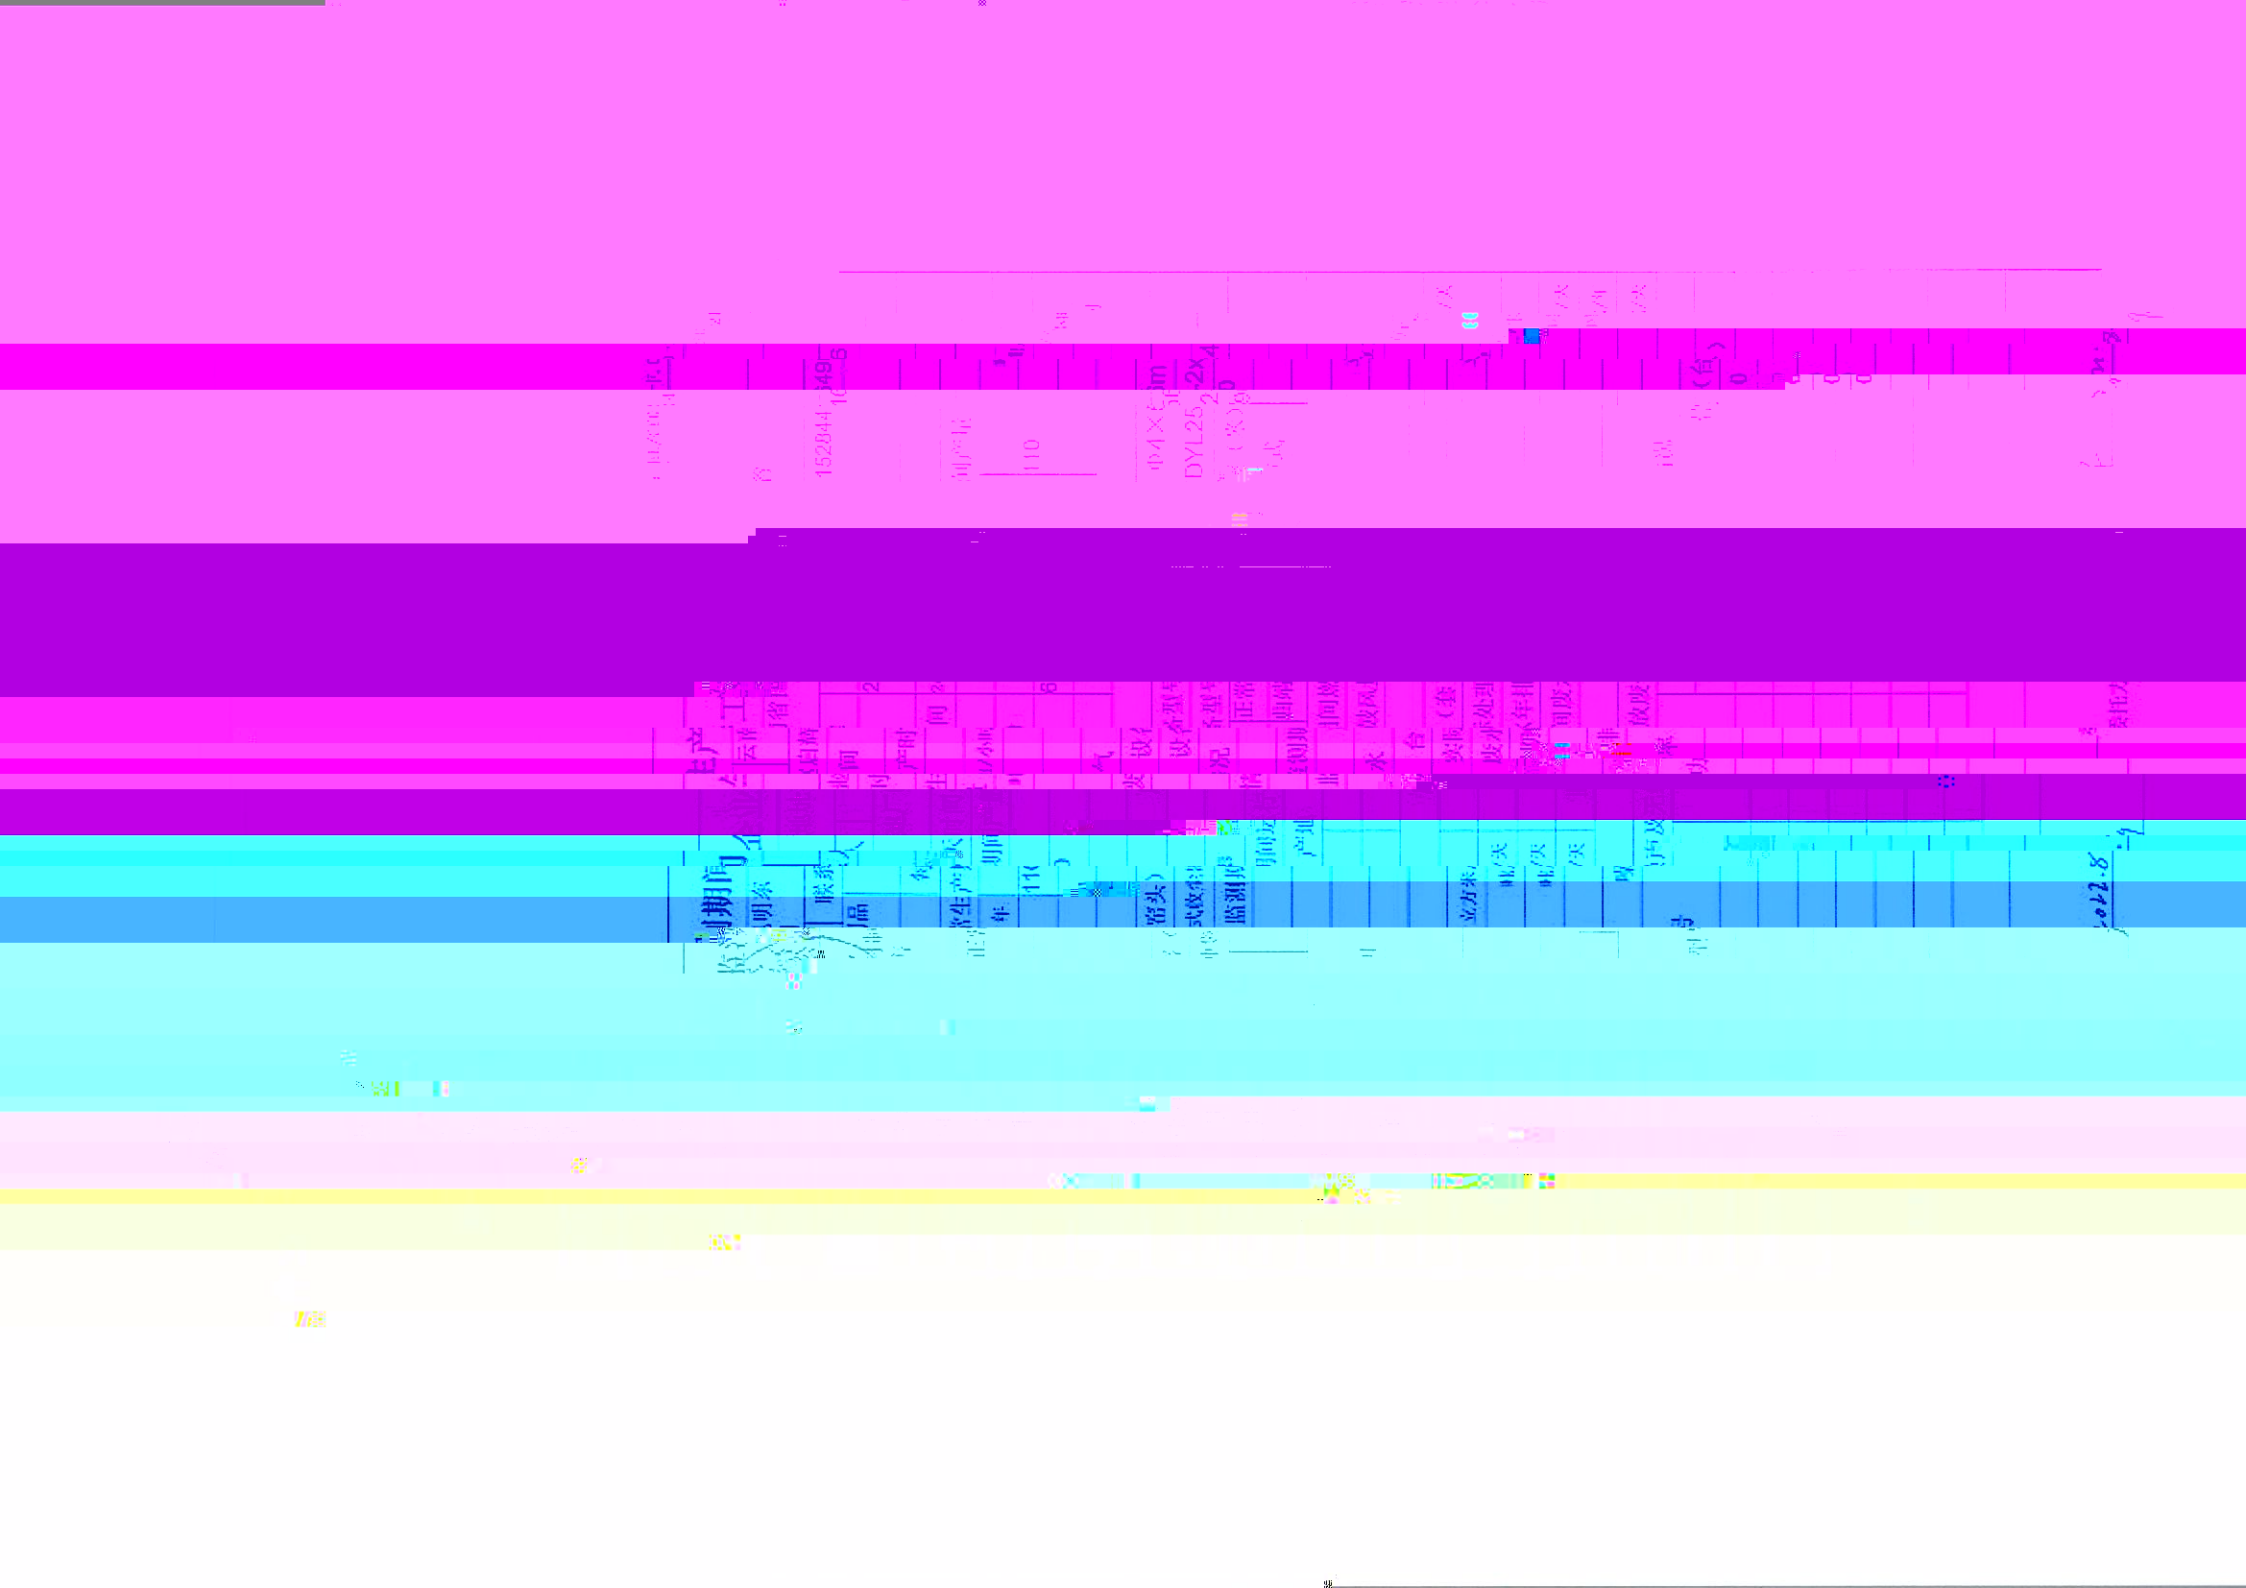

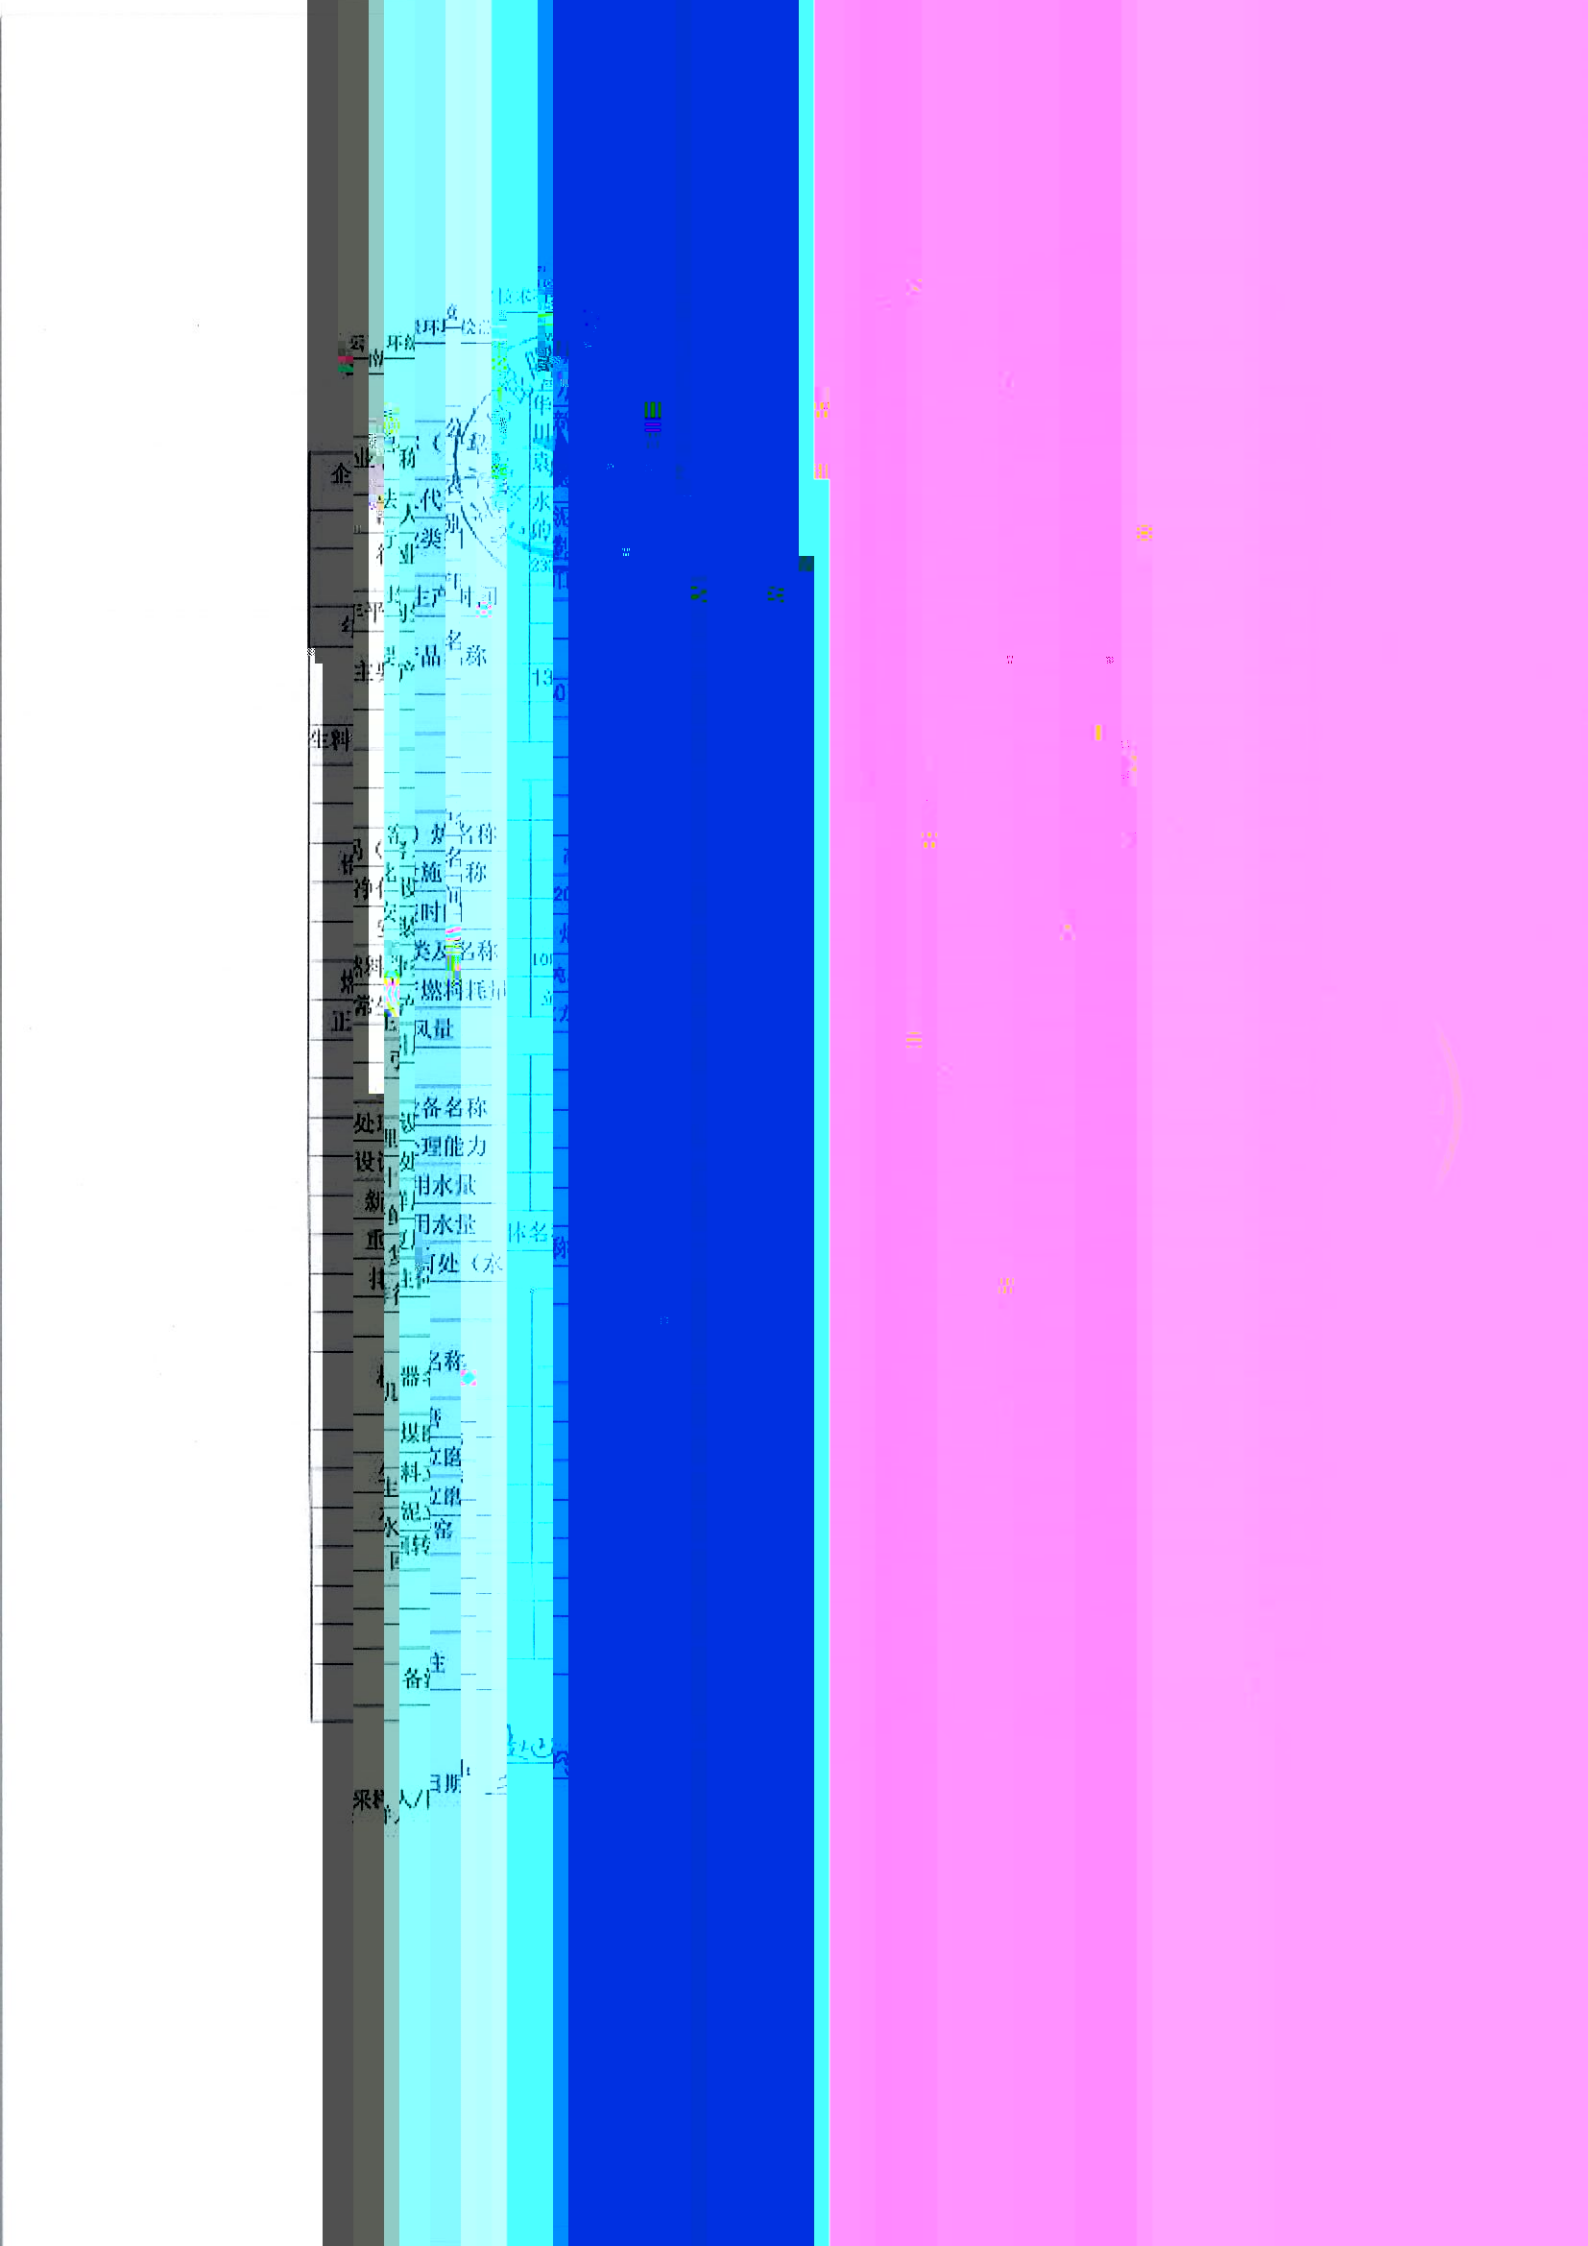


气污染物（CEMS）
颗粒物（CEMS）
氧气（CEMS）
流速（CEMS）
温度（CEMS）
湿度（CEMS）

2、现场

（1）现场

（2）现场

运行稳定

（3）参比

（4）参比

度、含氧

测系统技

气排放连续

采样点的

（5）站房

（6）排放

常，固定污染

原烟气连续监测系统（CEMS）

进行采

化硫、

和采样

》（HJ

置在同

监测；

氧化

按照

76-20

7）进行设置；采样位置与烟


，避开弯道区与涡流区，符合


物和烟气参数（包括流速、温

《固定污染源烟气排放连续监

水平面

日期	时	颗粒物流速	温度	湿度	颗粒物排放浓度	流速	温度	湿度
8月24日	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	14							

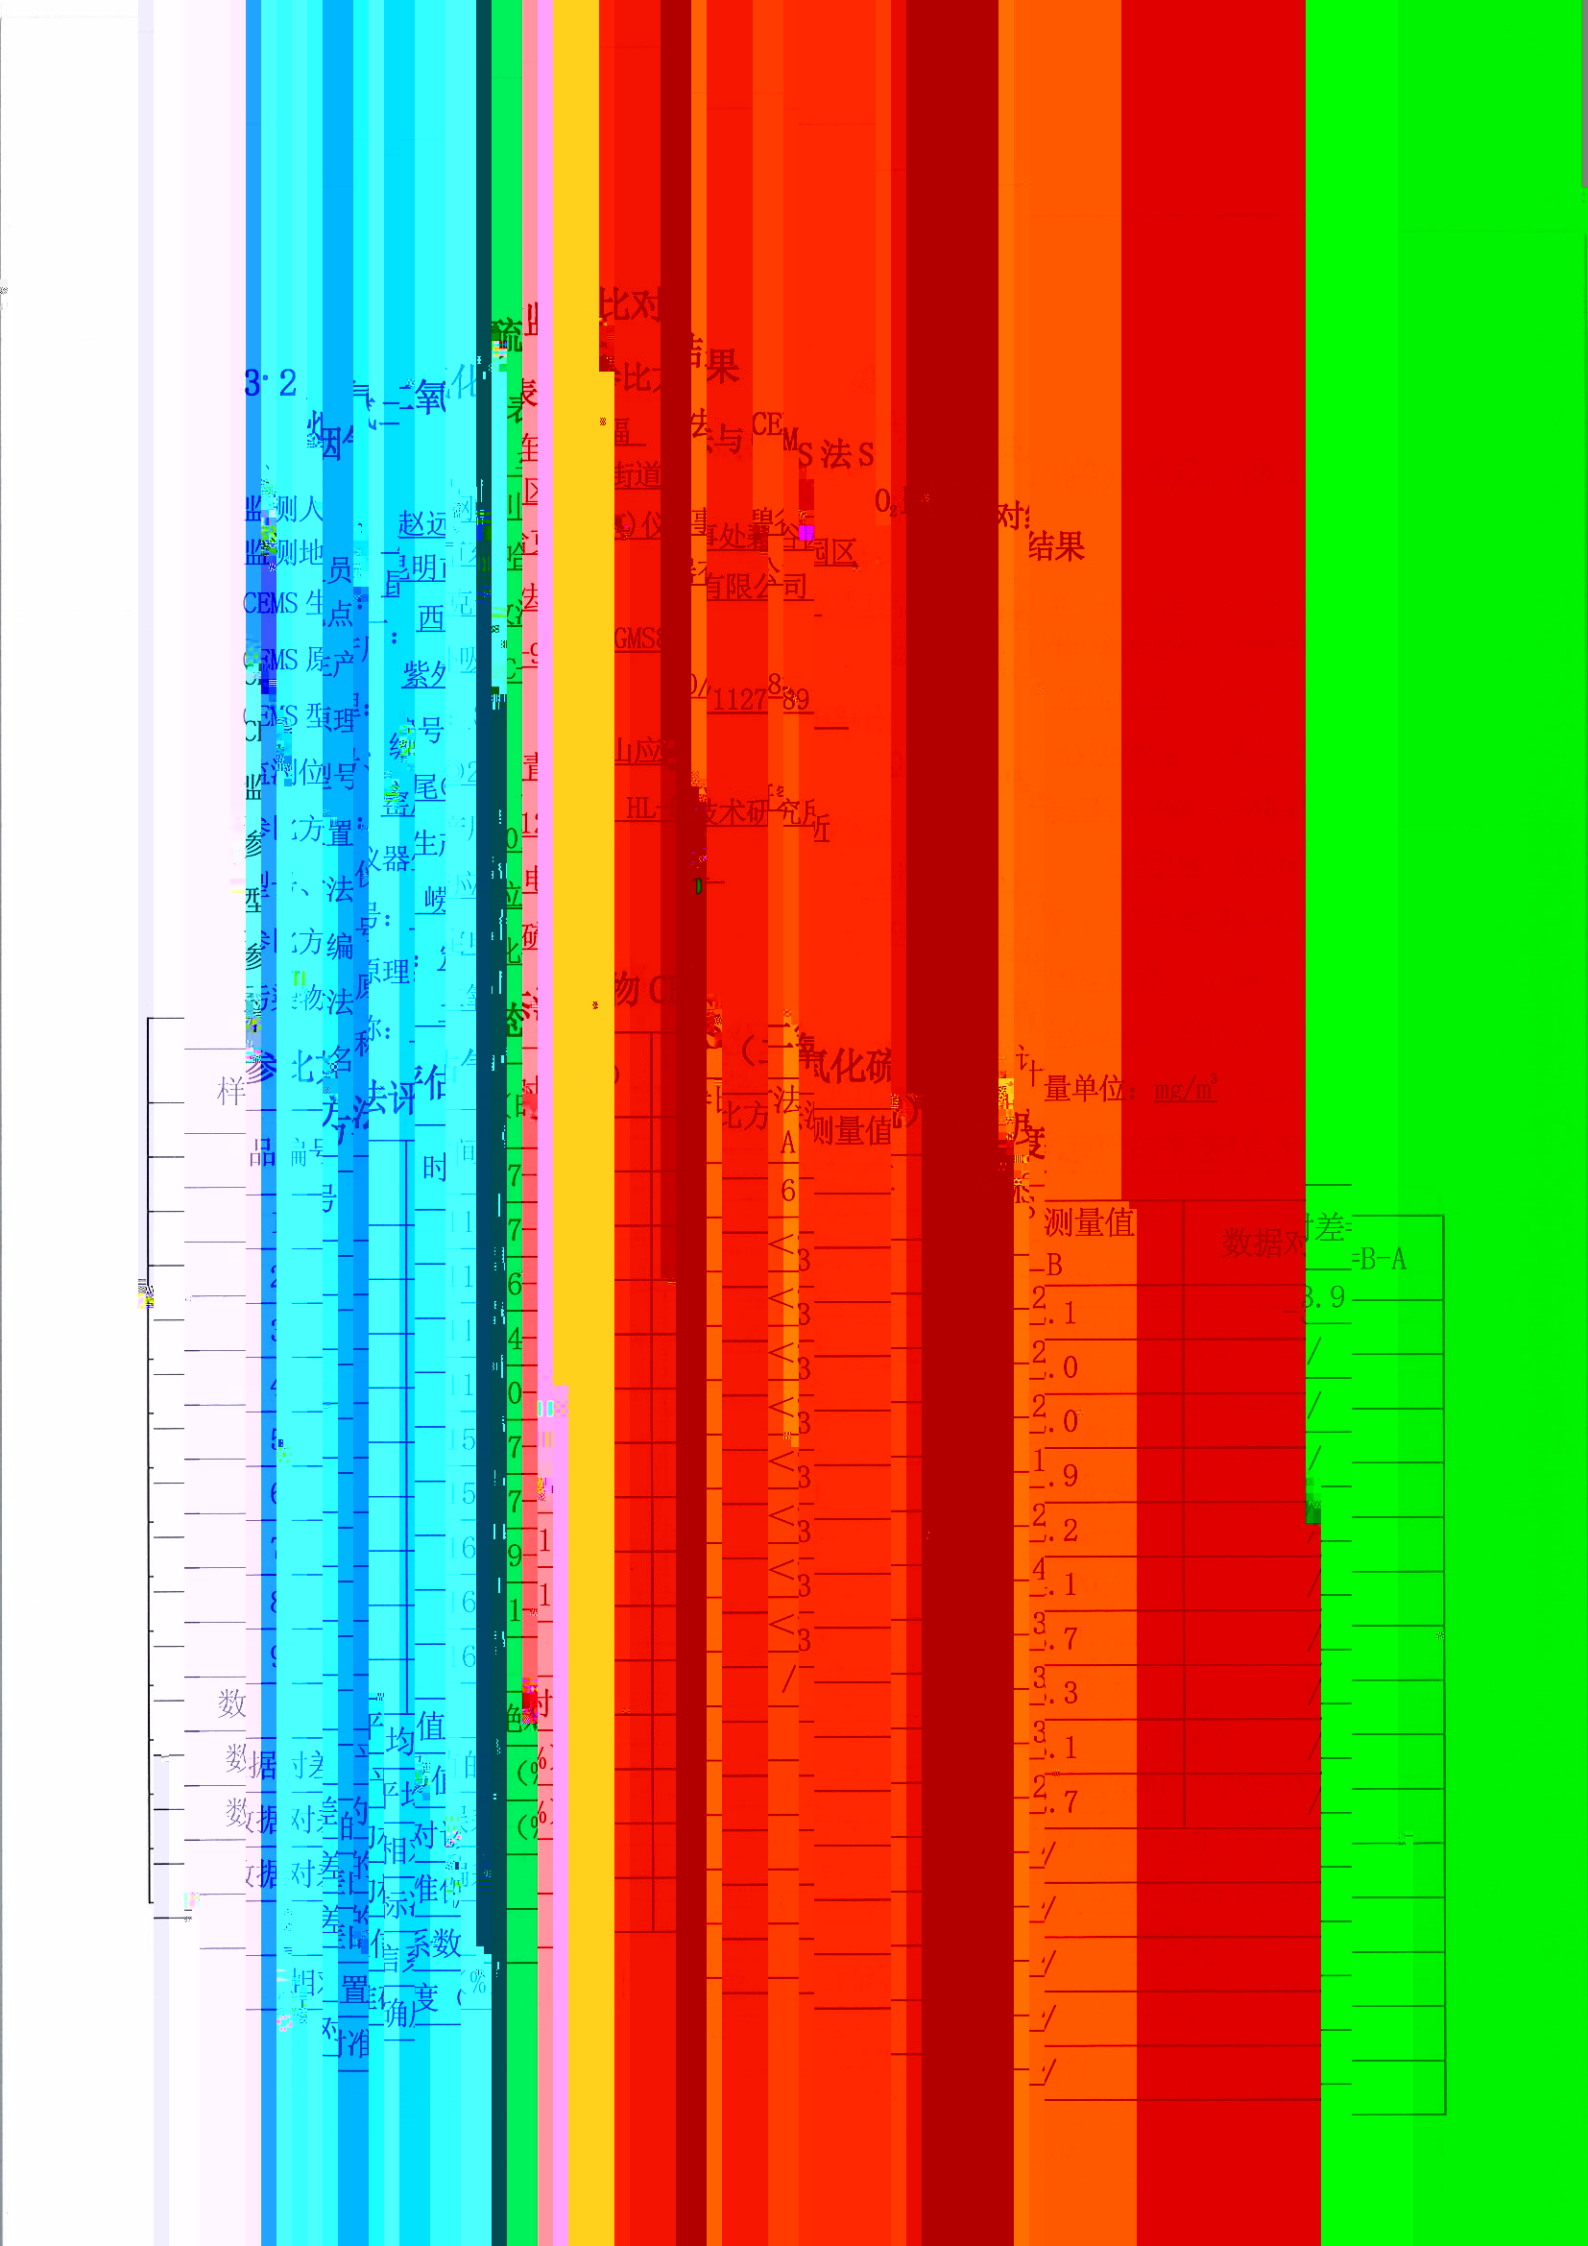

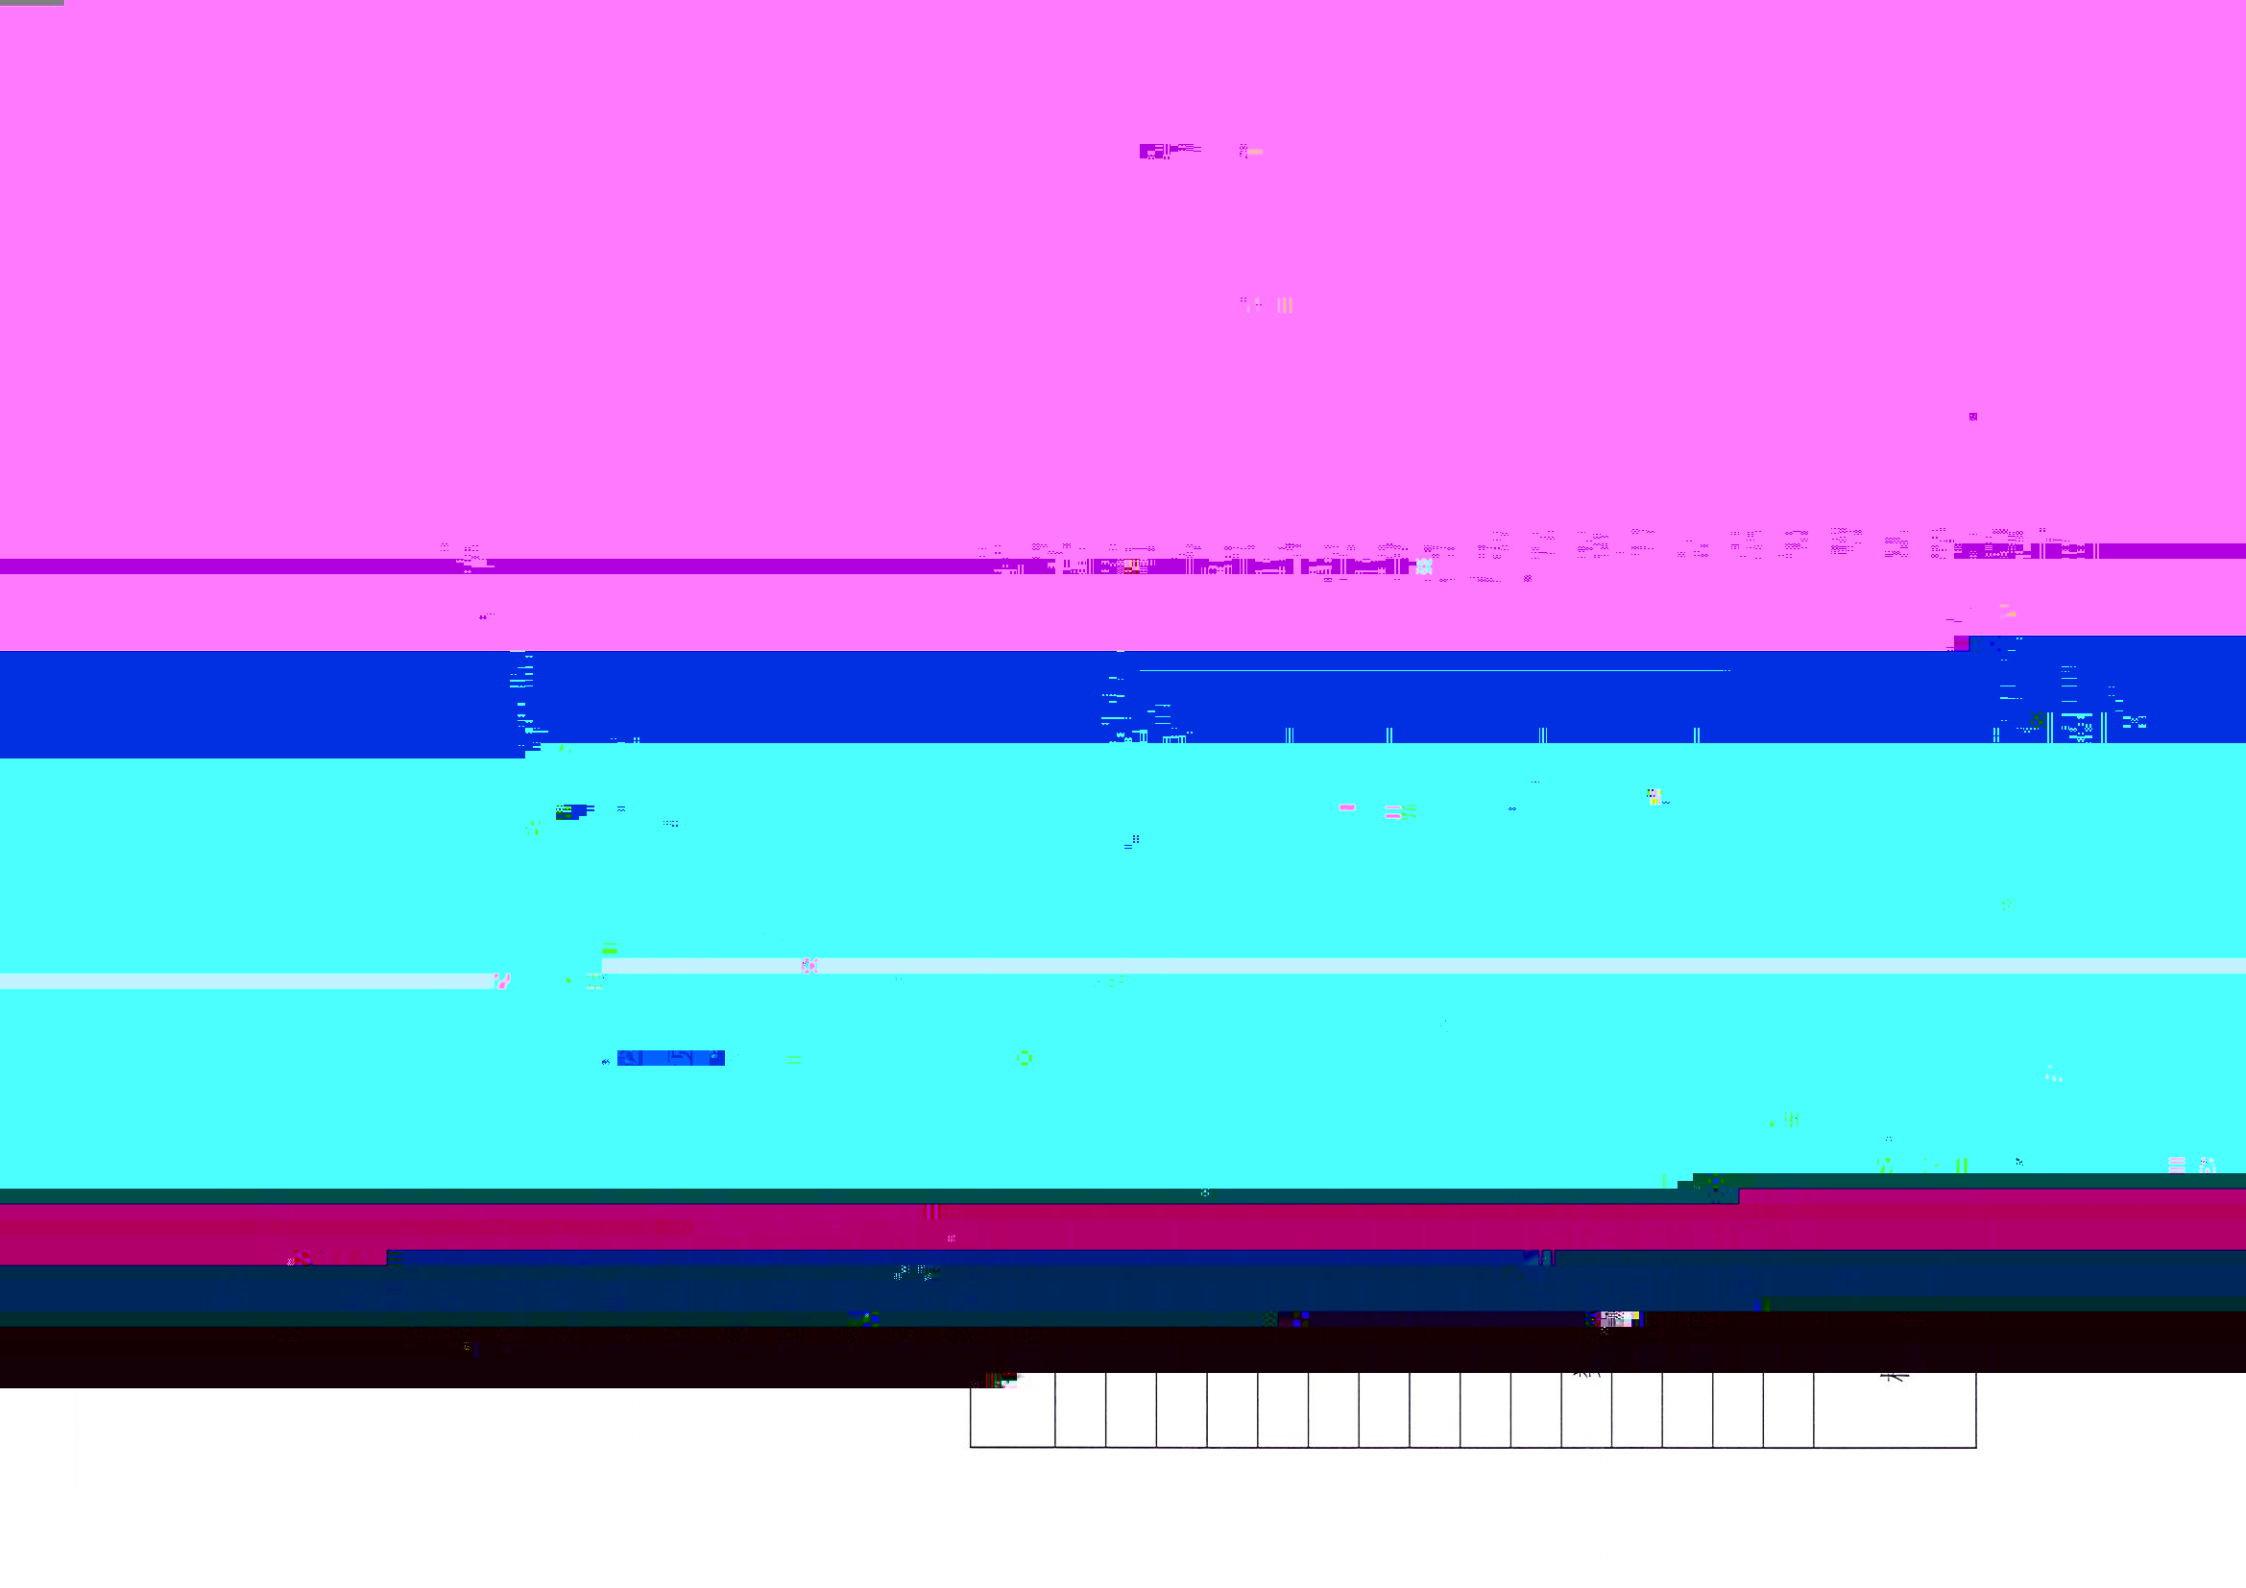

3.

样品编	数据
1	7.
2	7.
3	7.
4	7.
5	5.
6	7.
7	9.
8	10
9	11.
	8.
	0.
	0.
	±0
	5.

4、烟

| 排污口名称及编号 | | |