

正

出

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

1. 报告无本公

2. 报告余改、

3. 对本检测报

提出，逾期不予受

4. 若由委托单

不对样品来源负责。

5. 未经本公司

复印件应由我公司

6. 除客户特别


品均不再留样。

7. 未取样不得

武净（监）字 20223487

三、评价标准

| 比对项目 | | |

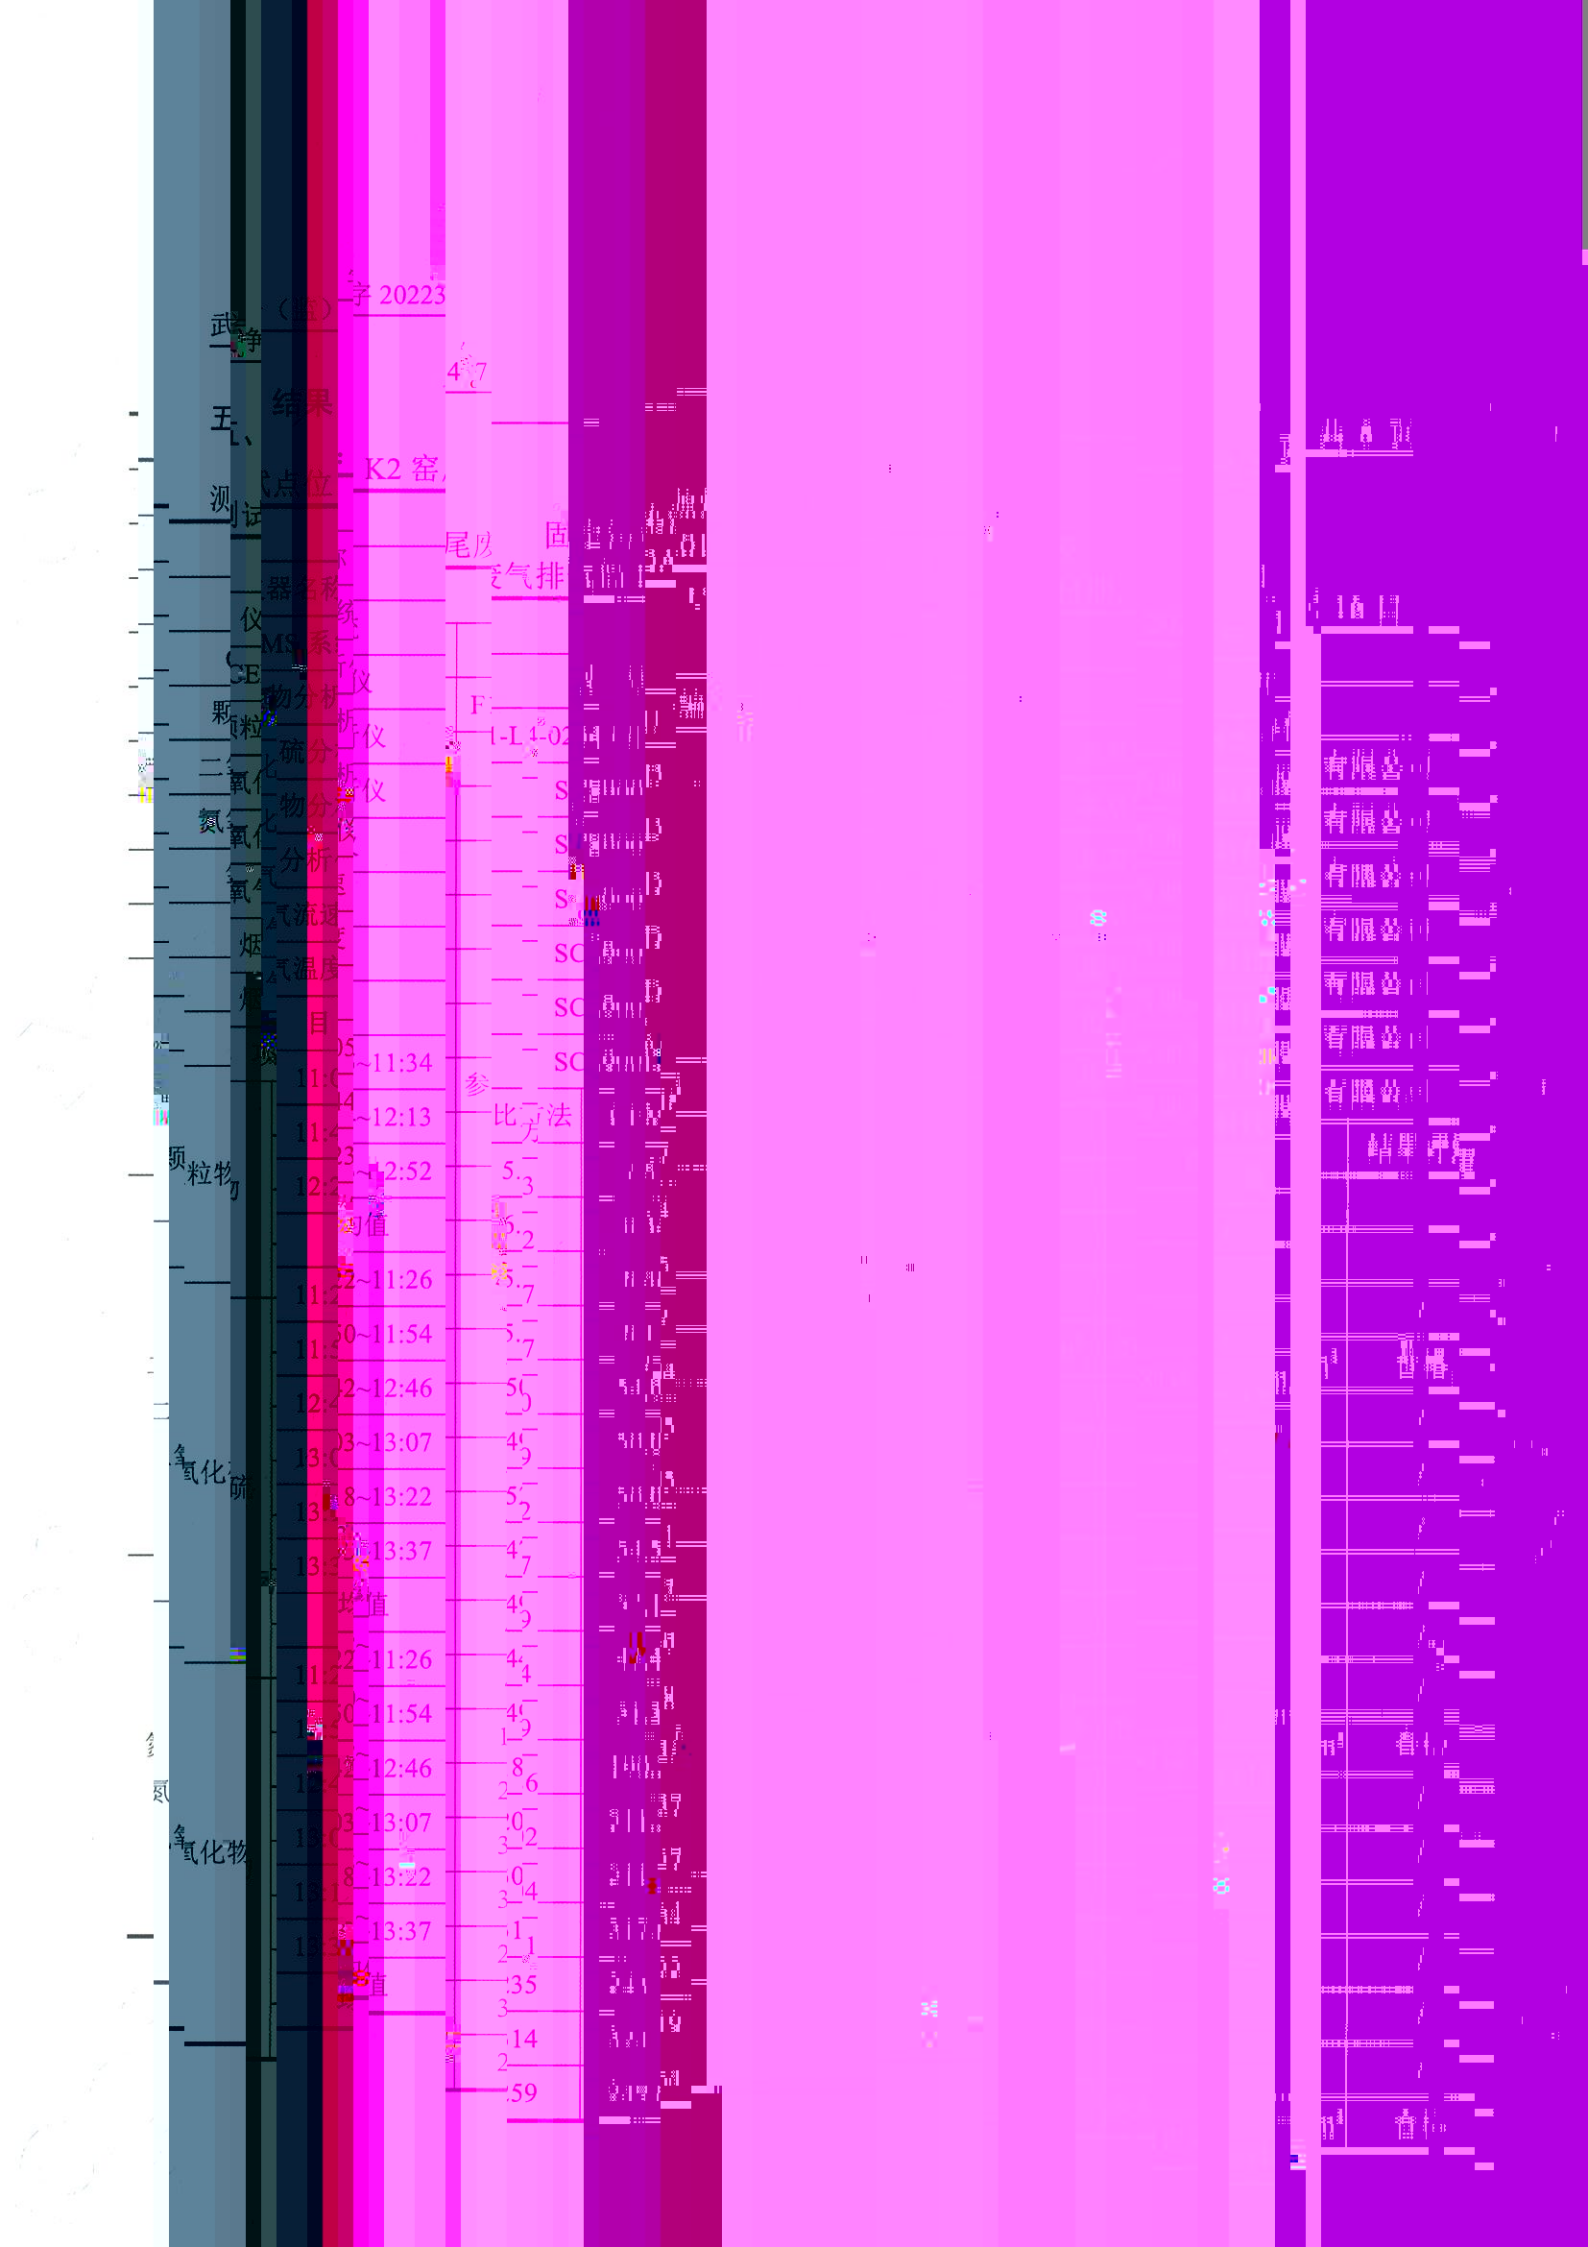

净	
项	
氧气	
烟气流速	
烟气温度	
所用标准名称	
二氧化硫	
一氧化氮	
二氧化氮	
氧气	
一氧化碳	
参比方法	
颗粒物	
烟气流速	
烟气温度	
二氧化硫	
氮氧化物	
氧气	
结论	

武净（监）字 2023487

固定

测试点位：K1 窑尾废气排气筒

仪器名称	型号	出厂编号	检定/校准有效期	检定/校准单位
CEMS系统		21-L4-0233		
颗粒物分析仪		SC		
二氧化硫分析仪		SC		
氮氧化物分析仪		SC		
氧气分析仪		SC		
烟气流速		SC		
烟气温度		SC		
湿度				

项目			参比方法
颗粒物	10:15~10:4	4	7.3
	10:55~11:2	4	7.7
	11:34~12:0	3	8.0
	均值		7.7
二氧化硫	10:24~10:2	8	(0)
	11:06~11:1	6	(0)
	11:45~11:4	9	(0)
	12:44~12:5	8	(0)
	13:05~13:09		(0)
	13:19~13:3	3	(0)
	均值		(0)
氮氧化物	10:4~10:28		247
	11:6~11:10		248
	11:45~11:49		202
	12:4~12:48		161
	13:05~13:09		179
	13:19~13:23		147
	均值		197

武净（监

测试点位

仪器名						
CEMS系						
颗粒物分						
烟气流						
烟气温						
项目						
颗粒物	8:					
	9:					
	10:					
	均值					
烟气温度	8:					
	9:					
	10:					
	均值					
烟气流速	8:					
	9:					
	10:					
	均值					

参比方法						
颗粒物						
烟气流速						
烟气温度						
结论						

武净（监）

测试点位

仪器名称	
CEMS 系统	
颗粒物分析	
烟气流速	
烟气温度	

项目		
颗粒物	11:5	
	12:3	
	13:2	
烟气流速	11:5	
	12:3	
	13:2	
烟气温度	11:5	
	12:3	
	13:2	

参比方法	
颗粒物	
烟气流速	
烟气温度	
结论	

编制

日期

S 比对

器型号

要仪

度

自动

激光后

皮托管

热电

比对

绝对误差

相对误

绝对误

编号

20.R2

004-08）

01H

098-02）

J 75-2017

束***

结

2022/12