broas博瑞思

正本

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号
Report No：YNZKBG20231116002

项目名称
Name：华新水泥（昭通）有限公司2023年第四季度自行监测

委托单位
Client：华新水泥（昭通）有限公司

项目地址
Address：昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别
Type：水和废水

编　　制：
Compiled by

校　　核：
Proofread check


审　　核：
Inspected by

签　　发：
Approved by

签发日期：2023年11月16日
Approved Date　Y　M　D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-Test Tech. Co, LTD

报告日期：2023年11月16日
Report Date　Y　M　D

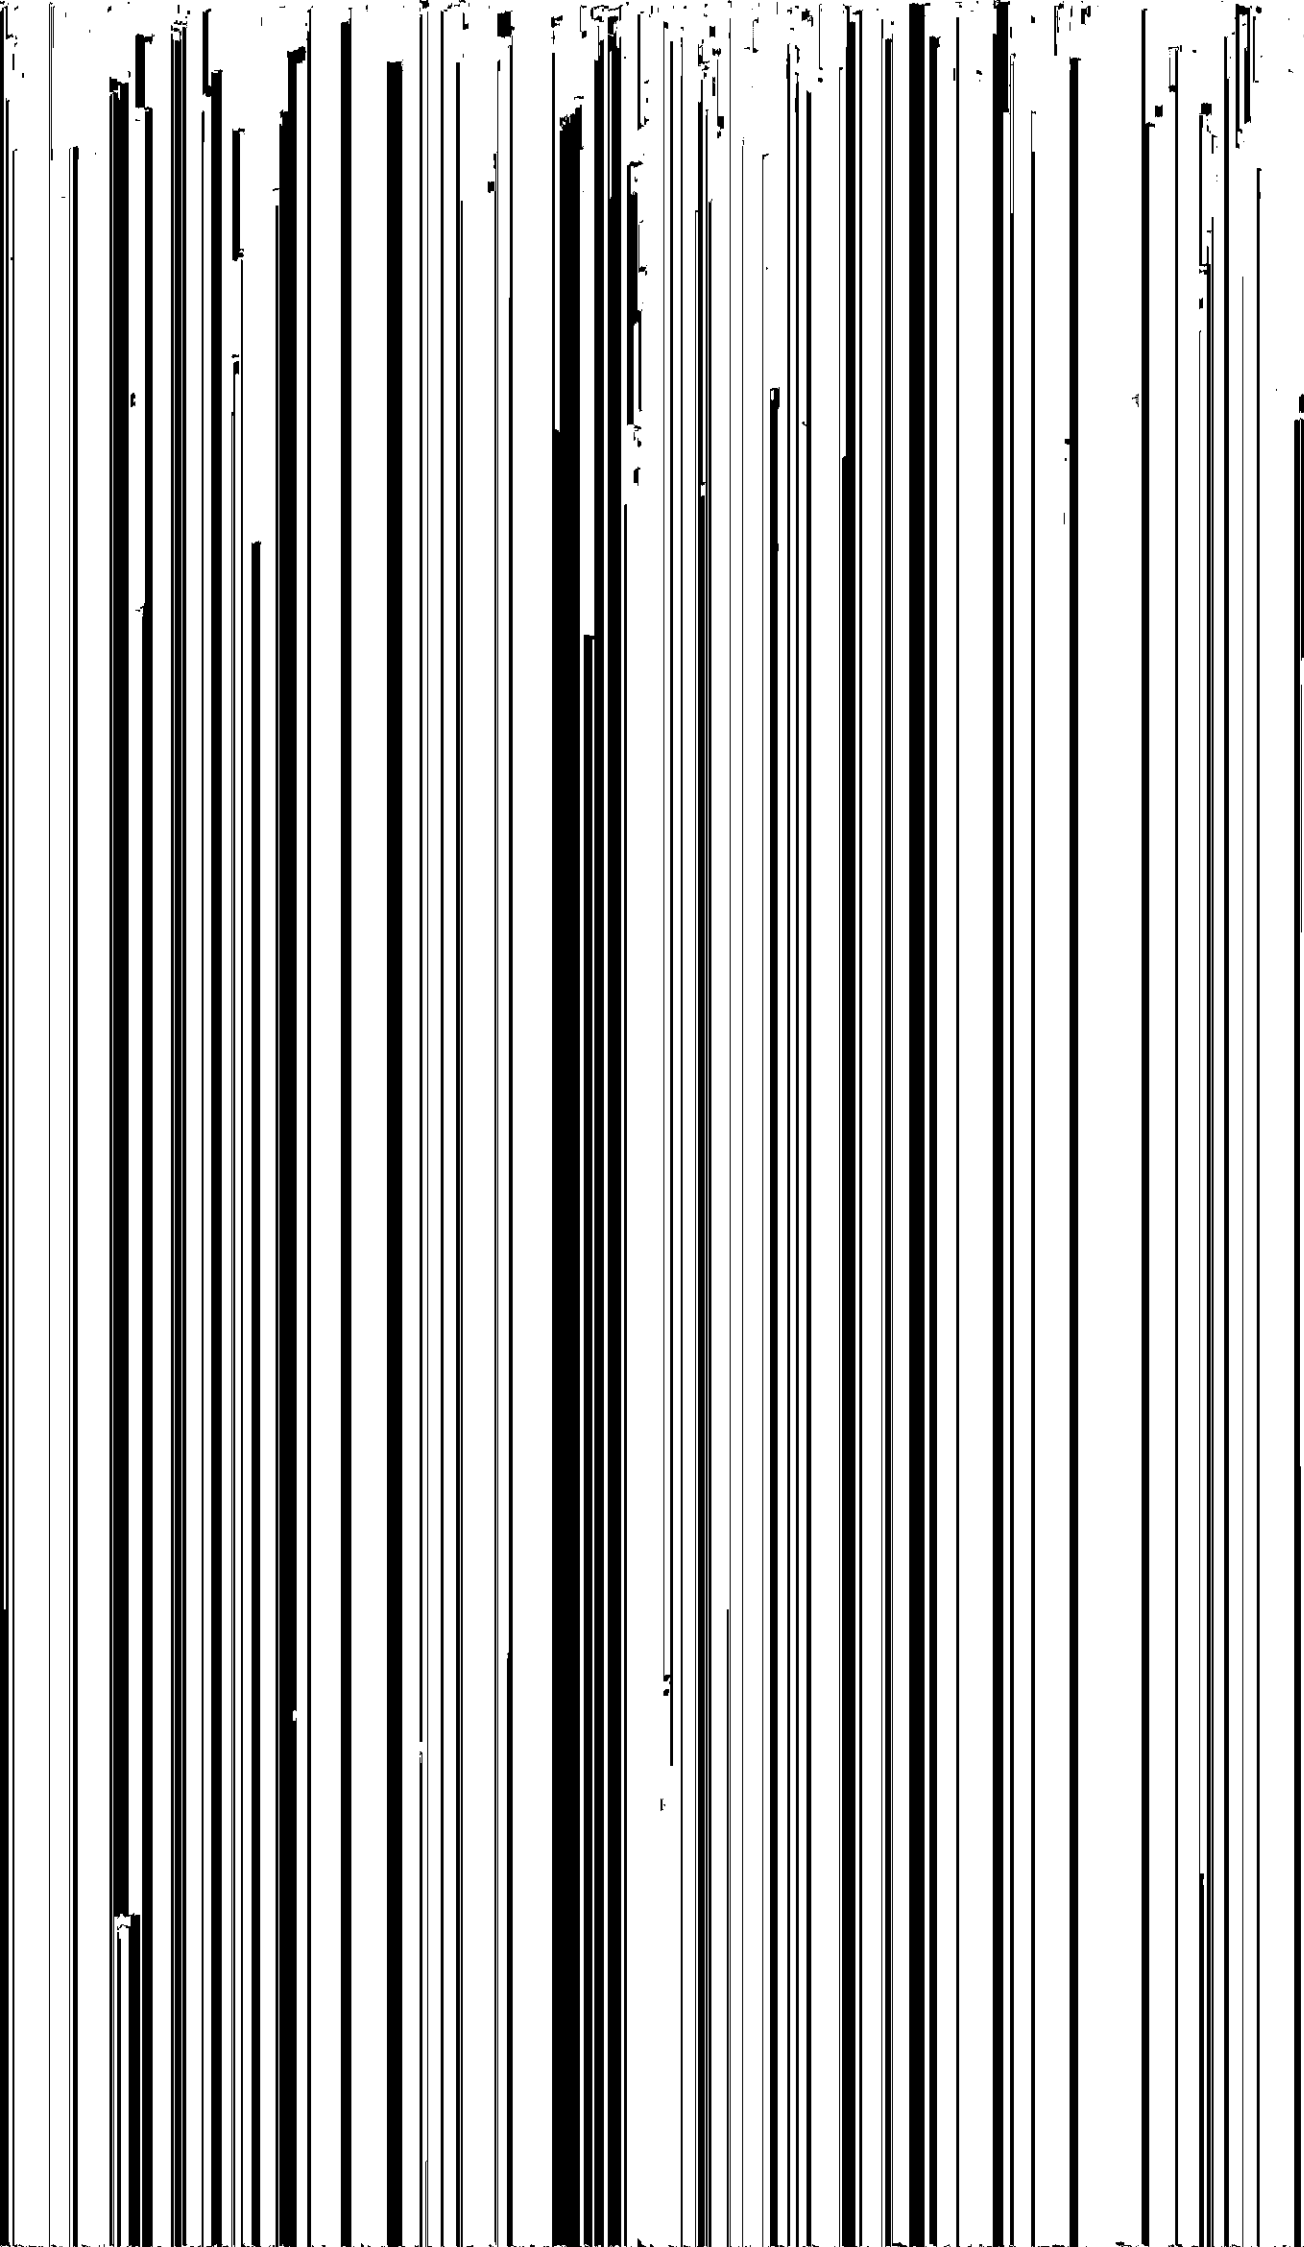

pr

id,

样品

a

检结

ot

ng,

om

be

房

e,

nt

1.企业生产情况

表 1 企业工况

生产主体编号	主要产品名称	设计生产能力	监测期间生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC20231007016	熟料	103.6 万吨/年	3300 吨/天	正常	98.7%
	混凝土	100 万立方/年	2700 立方/天	正常	83.7%

网址：http://www.synzk.com/
客服邮箱：csc@stsynzk.com
咨询电话：0871-63852008
broas博瑞思

[redacted]

样品类别	名称	采样点位	天数	次/天	人员	采样时间	人员	时间	分析时间	样品状态描述
水和废水	废水	W3：污水处理站总排口	1	3	王发贵 王虹程	2023.10.27	何尧	2023.10.28	2023.10.28- 2023.11.02	样品均为无颜色、无气味、无浮油、无浑浊。

咨询电话：0871-63852008

2.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 2 检测分析方法及主要仪器设备一览表

NO.1

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC		pH	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	PHBJ-260 便携式 pH 计	YNZK-FX494	王发贵 王虹程	——
		色度	GB/T 5750.4-2023（4.1） 生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 铂钴标准比色法	50mL 具塞比色管	——	杨传健	5 度
		化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	50mL 滴定管	CD-50-001	李兴丽	4mg/L
		五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD）的测定 稀释与接种法	BSJ-605F 溶解氧测定仪 SHP-500 生化培养箱	YNZK-FX231 YNZK-FX163	李兴丽	0.5mg/L
		氨（以 N 计）	GB/T 5750.5-2023（11.1） 生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX007	方梦迪	0.02mg/L
		总磷	GB 11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	752 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	杨传健	0.01mg/L

网址：http://www.sthjzl.com/
服务邮箱：@stt
咨询电话：0871-63852008
broas 博瑞思

[redacted]

		汞	原子荧光法	双道原子荧光分光光度计	YNZK-FX084	刘展	[illegible]
		铅	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	ICAP RQ ICP-MS	YNZK-FX149	郭习林	0.09μg/L
		镉					0.05μg/L
		砷					0.12μg/L
		总铬					0.11μg/L

咨询电话：0871-63852008

NO.3

生产厂家信息	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC20231007016	永和废水	六价铬	GB 7467-87 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	T6 新世纪紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	杨传健	0.004mg/L
		悬浮物	GB 11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法	JF1004 电子天平	YNZK-FX086	康道娜	4mg/L

网址：http://www.ttynzk.com/
客服邮箱：csc@stty-zk.com
咨询电话：0871-63852008
broas 博瑞思

[redacted]砷（mg/L）	6.6×10^{-4}	6.6×10^{-4}	6.6×10^{-4}	6.6×10^{-4}	——	——
镉（mg/L）	5×10^{-5}L	5×10^{-5}L	5×10^{-5}L	5×10^{-5}L	——	——

咨询电话：0871 63852008


检测点位	W3：污水处理站总排口			平均值	执行 GB/T 18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表 1 绿化标准	
采样时间/样品编号	2023.10.27					
检测项目（单位）	YNZKSC20231007016-W007	YNZKSC20231007016-W008	YNZKSC20231007016-W009		标准限值	评价
铅（mg/L）	7.8×10^{-4}	7.7×10^{-4}	8.0×10^{-4}	7.8×10^{-4}	——	——
总铬（mg/L）	6.7×10^{-4}	6.4×10^{-4}	6.8×10^{-4}	6.6×10^{-4}	——	——
六价铬（mg/L）	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	——	——
悬浮物（mg/L）	8	6	7	7	——	——
氟化物（mg/L）	0.09	0.12	0.08	0.10	——	——
备注	1.采样方式：瞬时采样； 2.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限； 3.以下空白。					

报告结束

网址：http://www.ynzk.com/
客服邮箱：csc@sinynzk.com
咨询电话：0871-63852008

附图：

华新水泥（昭通）有限公司 **2023** 年第四季度自行监测点位图

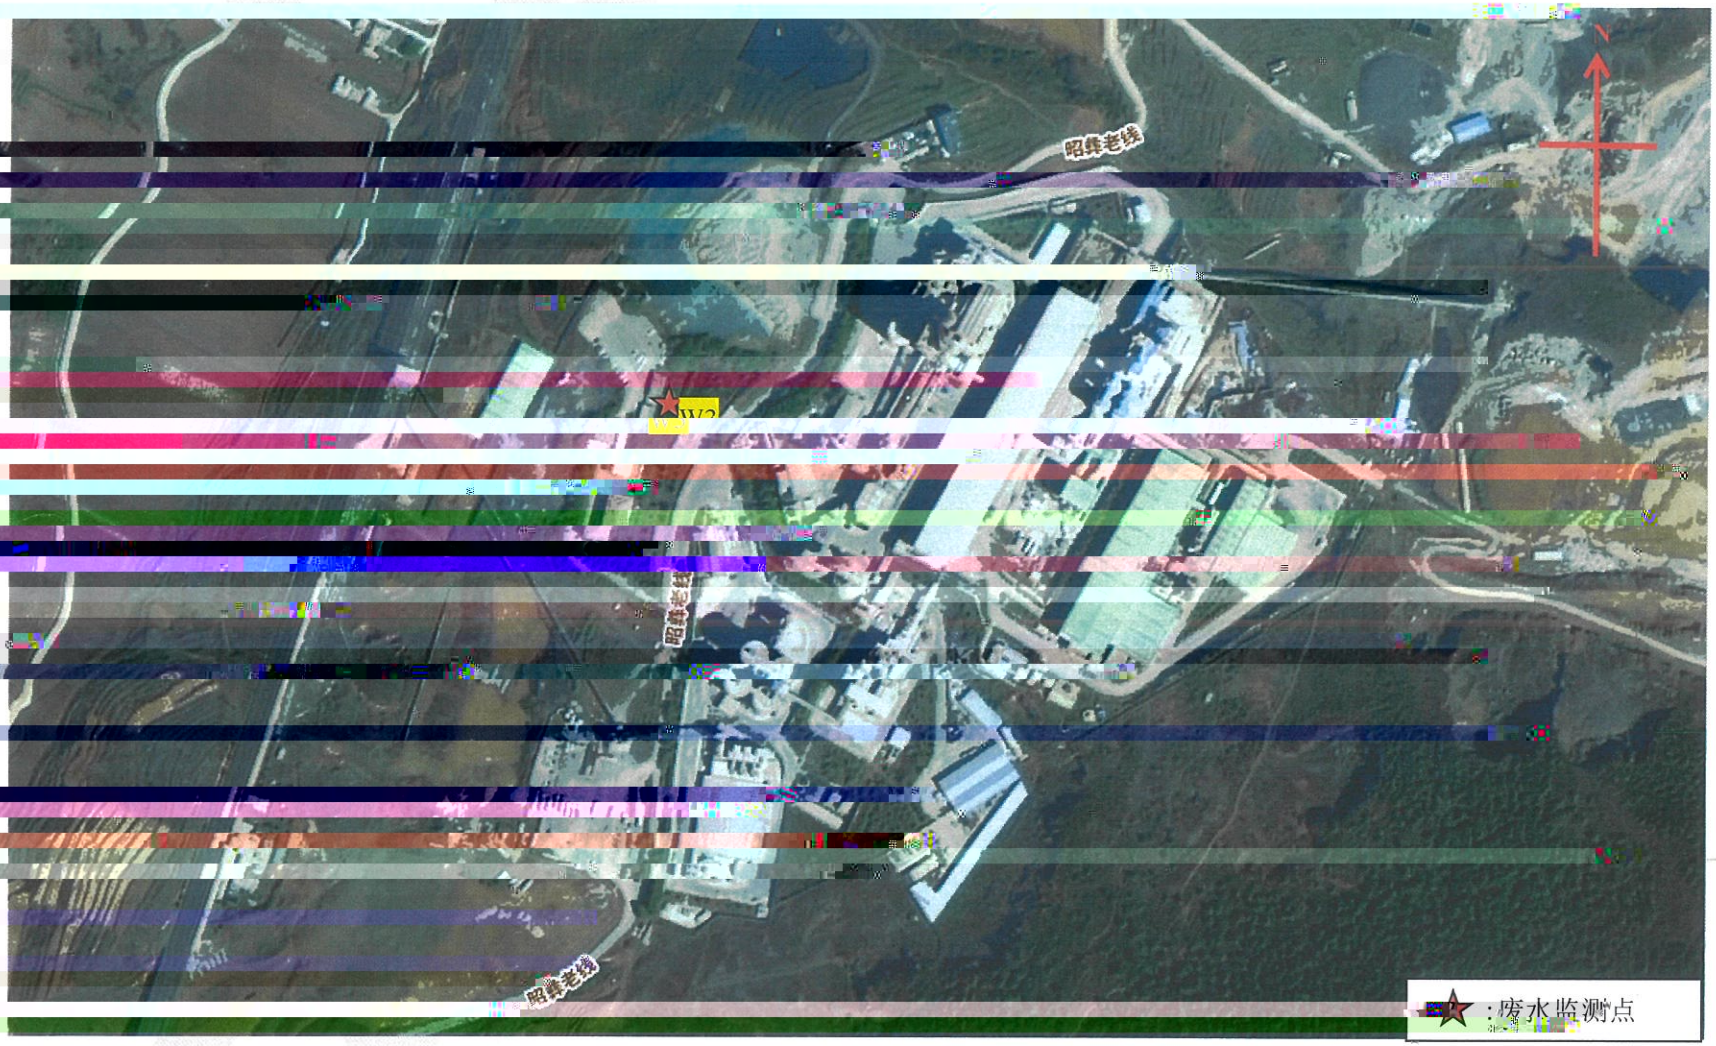

网址：http://www.sttyn...com/
咨询电话：0871-63852008