

有

报

023418

（黄石）
系统比

托监测

（黄石）

11 月

用章）

项目名称

监测类别

委托单位

报告日期

1. 报告无本公

2. 报告涂改、

3. 对本检测报

提出，逾期不予受理

4. 若由委托单位

不对样品来源负责。

5. 未经本公司书

复印件应由我公司加

6. 除客户特别申

品均不再留样。

7. 本报告不得用

本公

公

邮编

字 20234184

第 1 页

共 8 页

新水泥（黄石）有限公司委
黄石）有限公司窑头废气排
筒、2#水泥磨废气排放口
水泥（黄石）有限公司安装
术有限公司安装的烟气连续
30 型，该系统由湖南天
成。华新水泥（黄石）有限
道上。
水泥（黄石）有限公司安装，
有限公司安装，该系统由北
量子系统、数据采集与处
监测口的 SCS-900C 型 CEMS
水泥（黄石）有限公司安装
分有限公司安装，该系统由
量子系统、数据采集与处
的 SCS-900C 型 CEMS 系统
水泥（黄石）有限公司安装
份有限公司安装，该系统由
量子系统、数据采集与处
气筒的 SCS-900C 型 CEMS
水泥（黄石）有限公司安装
份有限公司安装，该系统由
量子系统、数据采集与处
气筒的 SCS-900C 型 CEMS
测依据

T16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》；
5-2017《固定污染源排放连续监测系统技术规范》；

武
争（监
2023418
检测
3.
方
-2017《
4.
三、评
和废气
北对项
标
超过±
相对误
1
寸±20%
相
对误差
差不
25%
相对
对误差
不超
30%
绝对
对误差
不超
mg/m³
过±5
不超
确度
≤15%
mg m
，绝
对误差
相
±57mg/m³
差不
过±1
不超
30%
确度
≤15%
7mg r
，绝
对误
相对
±41mg/m³
差不
过±1
不超过
30%
2mg r
±10%
-12%
超过±2
过±1.
5%
。
以 NO_2 计
况下
产工
行。
该厂生产正
备注
四、：氮
工况
监测

武净（监）

五、结果

测试点位:

仪器名称	
CEMS 系	
颗粒物分析	
烟气流速	
烟气温度	
二氧化硫分析	
氮氧化物分析	
氧气分析仪	

项　目	
颗粒物	11:2
	12:0
	12:3
	均
烟气流速	11:2
	12:0
	12:3
	均
烟气温度	11:2
	12:0
	12:3
	均
二氧化硫	11:2
	11:4
	12:0
	12:3
	14:0
	14:1
	均

武争（监）字 20234184

项目		参比方法	
氮氧化物	11:26~11:30		47
	11:46~11:50		34
	12:03~12:07		13
	12:38~12:42		7
	14:03~14:07	53	51
	14:14~14:18	58	53
		47	35
	均值		8
氧（	11:26~11:30	10.	1
	11:46~11:50	11.	2
	12:03~12:07	11.	2
	12:38~12:42	10.	1
	14:03~14:07	10.	6
	14:14~14:18	10.	7
		10.	9
	均值		11

所用标准气体名称	编号	标准
二氧化硫（mg/m³）	2200403060	39.
一氧化氮（mg/m³）	EM09019	61.
二氧化氮（mg/m³）	L226108087	58.
氧气（%）	L200412060	18.
一氧化碳（mg/m³）	L215205179	394

参比方法	所用仪器名称
颗粒物	电子天平
烟气流速	低浓度自动烟尘烟气综合试仪
烟气温度	
二氧化硫	
氮氧化物	
氧气	
结论	源烟气（颗粒物、烟气烟温、烟气流速、颗粒物）、SO_2、NO_x、

武

（监）字-20

测

点位：煤

仪器名称

颗粒物CEMS系统

烟尘烟气分析仪

烟气流速

烟气温度

烟气湿度

项目		
颗粒物	11:1~11:	
	11:4~12:	
	12:2~12:	
	均值	
烟气流速	11:1~11:	
	11:4~12:	
	12:2~12:	
	均值	
烟气温度	11:1~11:4	
	11:4~12:1	
	12:2~12:50	
	均值	
烟气湿度	11:1~11:4	
	11:4~12:1	
	12:2~12:50	
	均值	
参比方法		
颗粒物		
烟气流速		
烟气温度		
烟气湿度		
结论		

污

型号

SCS-900

MODEL 20

送

PTH-0

168

CI-PC

比方法

2.3

2.1

2.4

2.3

11.5

11.7

11.5

11.5

64

63

67

65

4.5

4.3

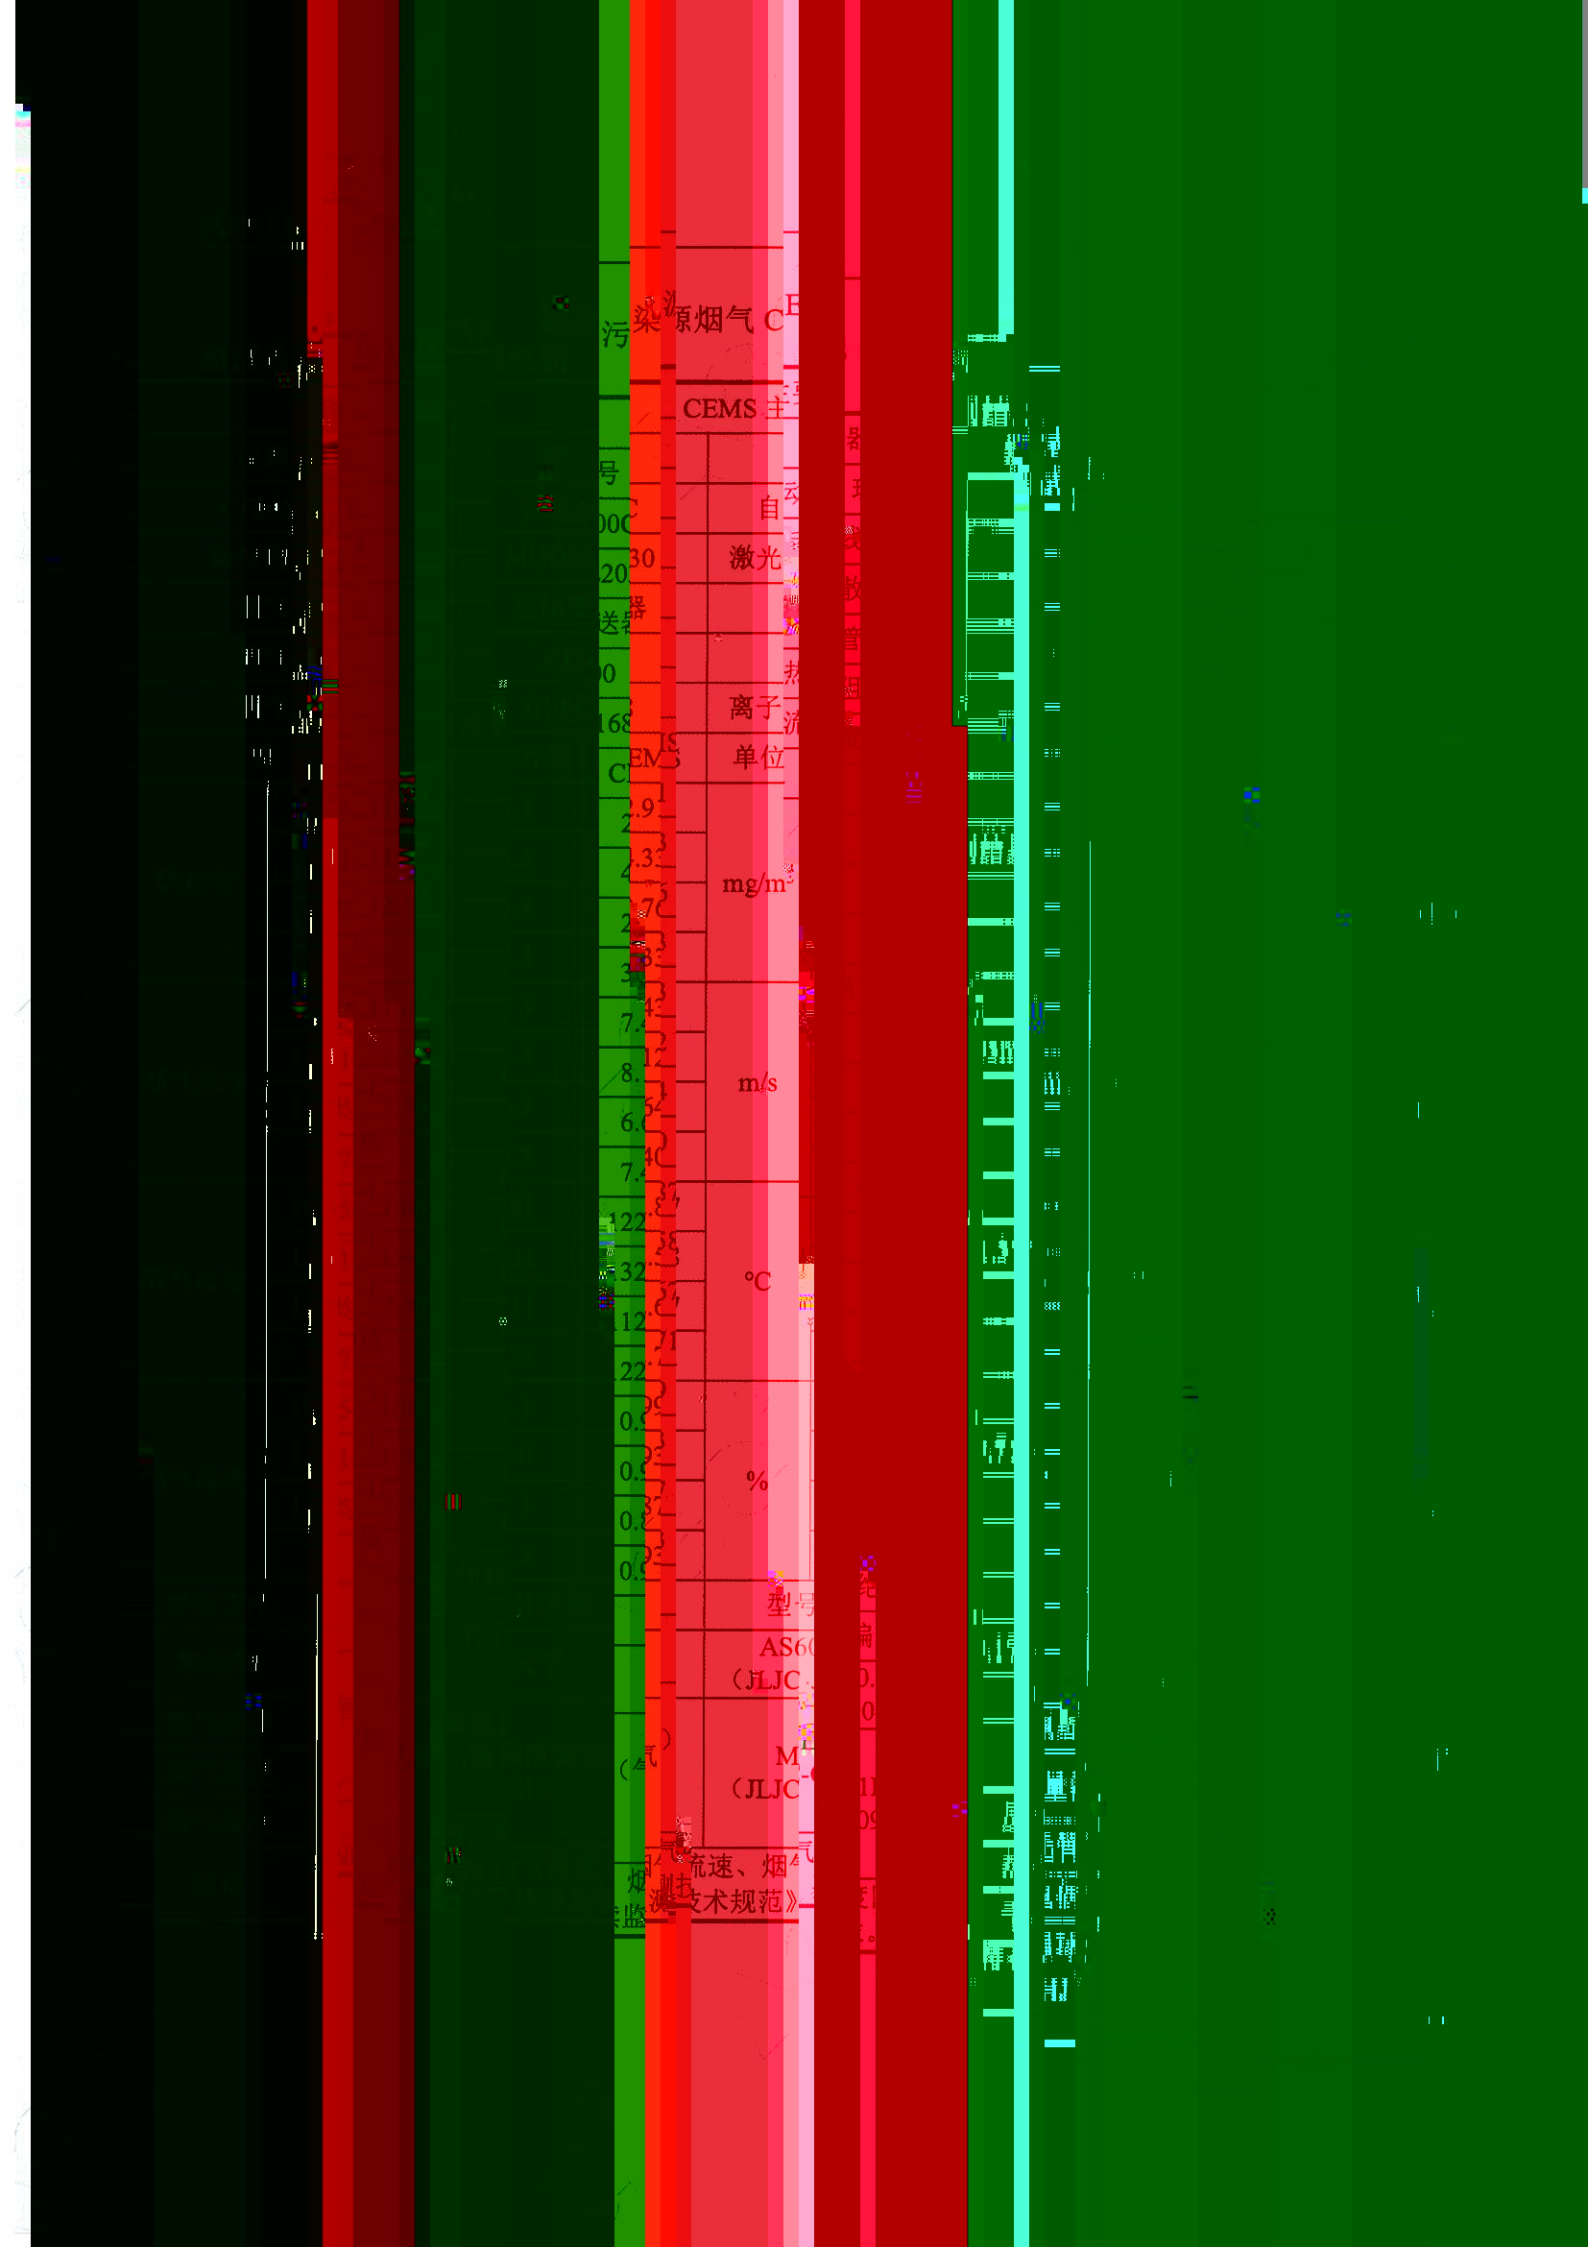
4.6

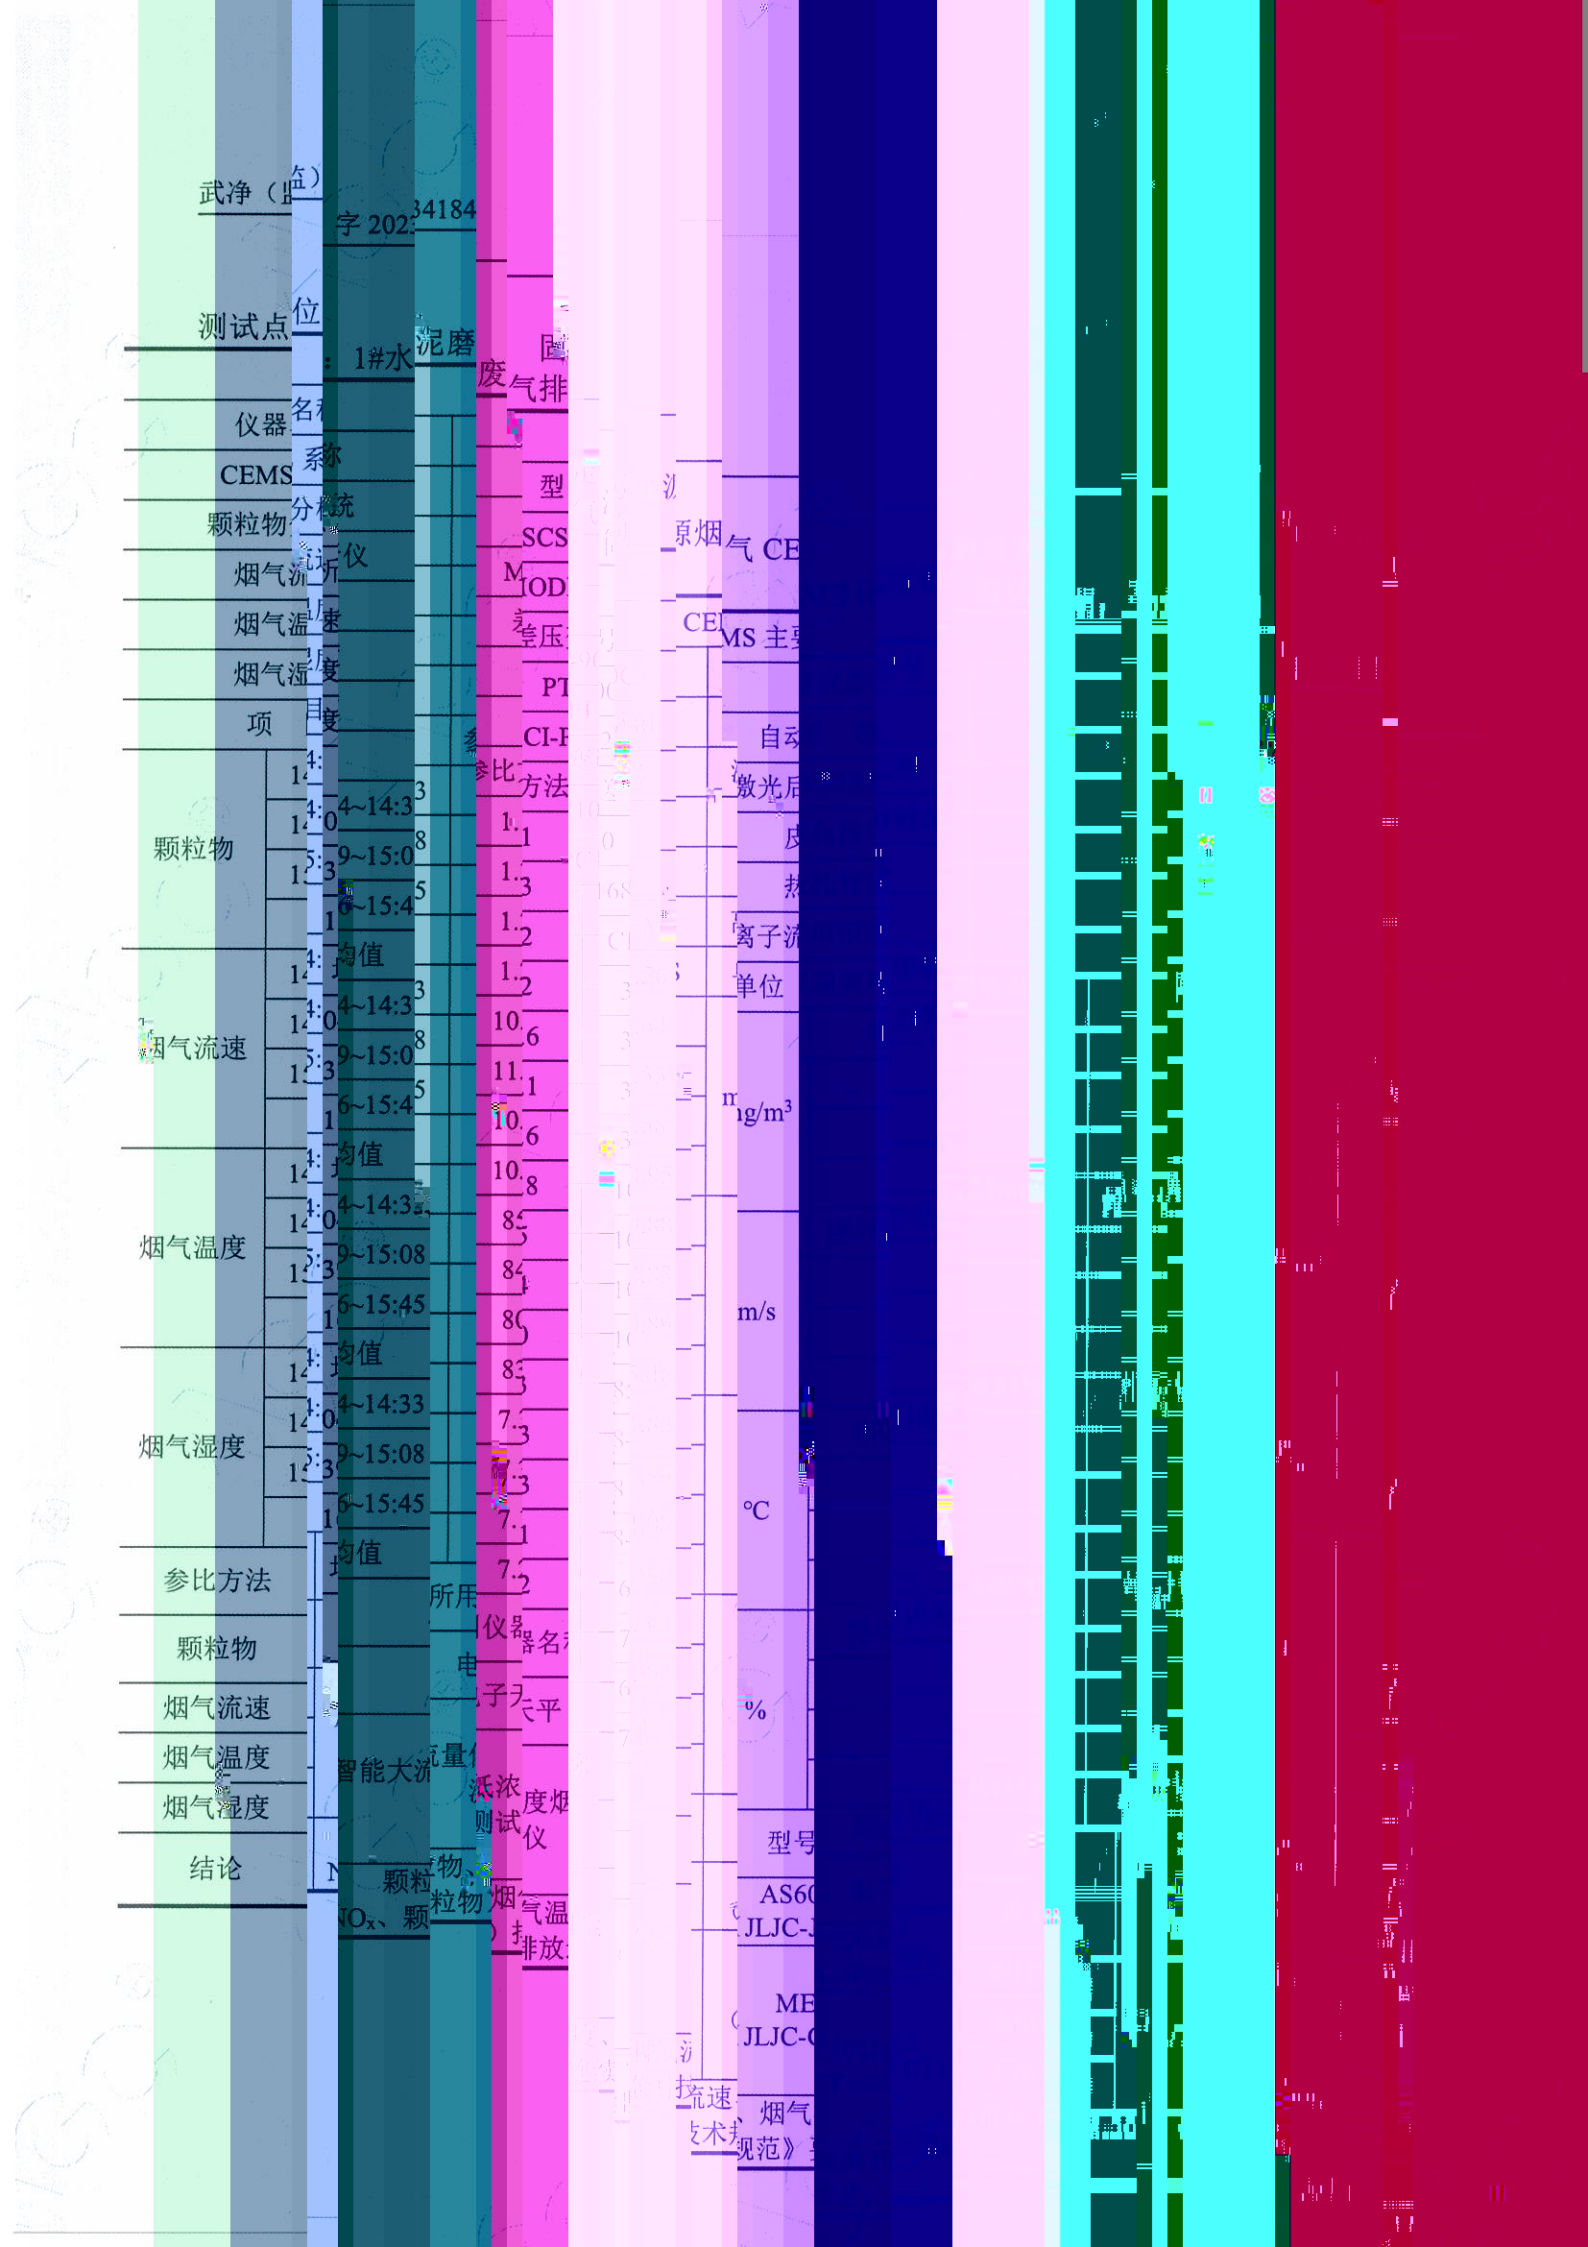
4.5

智能大

颗粒

NO、颗粒


污染源烟气 CEMS 主
自
激光
离子
单位
mg/m³
m/s
℃
%
型号
AS6
（JLC
M
（JLC
流速、烟
测技术规范》


武净（
字 202
34184
测试点位
：1#水泥磨
废气排
仪器名
系
CEMS
分
统
颗粒物
仪
烟气流
烟气温
烟气湿
项
颗粒物
烟气流速
烟气温度
烟气湿度
均值
参比方法
颗粒物
烟气流速
烟气温度
烟气湿度
结论
型
SCS
IOD
压
PT
CI-
比
方法
1.1
1.3
1.2
1.2
10.6
11.1
10.6
10.8
8.5
8.4
8.0
8.3
7.3
7.3
7.1
7.2
所
仪器名
电
子
平
智能大
浓
试
仪
颗粒
粒物
气温
排放
原烟
气 CE
CE
MS 主
自
散光
皮
热
离子
单位
mg/m³
m/s
℃
%
型号
AS6
JLJC-
ME
JLJC-
流速
烟气
技术
规范》

