broas 博瑞思

正本

检 测 报 告

TEST REPORT

152512050049

报告编号 Report No	YNZKBG20240520007
项目名称 Name	华新水泥（昭通）有限公司 2024 年第二季度自行监测
委托单位 Client	华新水泥（昭通）有限公司
项目地址 Address	昭通市昭阳区北闸镇塘房村
样品类别 Type	水和废水

编 制：
Compiled by 邢林艳

校 核：
Proofread check 施伟芳

审 核：
Inspected by 马江

签 发：
Approved by 钟雷

签发日期：2024 年 05 月 20 日
Approval Date Y M D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sinosci Testing Tech. Co., LTD

报告日期：2024 年 05 月 20 日
Report Date Y M D

broas 博瑞思

声　明
Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。
This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.
2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。
This report without prepare people signature, audit staff signature, approver signature is invalid, The report by alter is invalid.
报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告或证书
This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency.
对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送样样品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品过检测标准规定要求的时效性均不再留样。
The sample submitted by the client is tested. The test report shall be responsible for the information of the items tested by the sample. The client shall be responsible for the representativeness and authenticity of the sample submitted; Unless the entrusting party makes a special statement and pays the sample management fee, the timeliness of all samples exceeding the requirement of standards or technical specifications will not be retained.
委托方对所提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责，本公司实施的所有检测行为以及出具的相关报告仅对委托方提供的信息负责，当委托方提供的信息可能影响结果的有效性时，本公司不对由此引起的任何责任负责。
The entrusting party shall be responsible for the completeness, authenticity and accuracy of the testing related information provided by the entrusting party. All testing behaviors and related reports provided by our company are based on the information provided by the entrusting party. When the information provided by the entrusting party may affect the effectiveness of the results, our company will not undertake any responsibilities arising therefrom.
报告未经检测单位同意不得用于广告、宣传等商业行为。
This report without the consent of the test organization shall not be used for advertising, and other commercial practices such as business.
委托方如对检测报告有任何异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请，不申请的，视为认可报告。
If the client has any objection to the test report, please apply to the company within 15 days from the date of receiving the report. If the client fails to apply within the time limit, it shall be deemed to have approved the report.

地址：云南省昆明经济技术开发区大园路39号新兴产业孵化区3层厂房
Add: The 3-story Building, Emerging Industry Incubation Zone, No.39 Yuanda Road, Yunnan Economic and Technological Development Zone, Yunnan Province.
编码：650500
Postcode:
电话：0871-6385
Tel:
传真：0871-6385
Fax:
网址：www.sttyjc
Website:

1.企业生产情况

表 1 企业工况

生产工单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC20240506046	熟料	110.46万吨/年	3645 吨/天	正常	99.0%

网址：http://www.stt-nzk.com/
客服邮箱：csc@sttynzk.com
咨询电话：0871-63852008
broas 博瑞思

水和废水	废水	WS：待水处理悬浮固	1	3	邹泽辉	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2024.05.15	味、无浮油、无洋油。

咨询电话：0871-63852008

3.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表3 检测分析方法及主要仪器设备一览表

NO.1

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC-20240506046	水和废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHSJ-260 便携式 PH 计	YNZK-XC493	甘 果 邹泽辉	——
		色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 铂钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023（4.1）	50mL 具塞比色管	——	杨传健	5 度
		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 滴定管	CD-50-001	李兴丽	4mg/L
		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F 溶解氧测定仪 SHP-500 生化培养箱	YNZK-FX231 YNZK-FX163	李兴丽	0.5mg/L
		氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023（11.1）	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX007	康莲娜	0.02mg/L
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	18 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX088	杨传健	0.01mg/L

网址：http://www.stnzk.com 实验邮箱：cdstnzk@sina.cn 咨询电话：0871-6385200

生产/生产编号/检测类别	检测项目	检测方法	检测(分析)设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
[illegible]	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	钟[illegible]	[illegible]mg/L
[illegible]	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87	PXSJ-270F 离子计	YNZK-FX228	李兴丽	0.05mg/L
YNZKSC-20240506046 水和废水	总大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015	DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX096	康道娜	20MPN/L
	粪大肠菌群	水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	LRH-150 智能生化培养箱 DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX093 YNZK-FX096	康道娜	20MPN/L
	汞、[illegible]	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计	YNZK-FX281	许[illegible]	0.04μg/L
	铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICAP RQ ICP-MS	YNZK-FX149	刘晨	0.09μg/L
	镉					0.05μg/L
	砷					0.12μg/L
	总铬					0.11μg/L

地址：http://www.sttnzk.com/ 客服邮箱：ynzksc@ty[illegible]zk.com 咨询电话：0871-63852008
broas博瑞思

NO.3

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC 046	水和废水	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX088	杨传健	0.004mg/L
		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	JF1004 电子天平	YNZK-FX086	锁真倩	4mg/L

网址：http://www.sttynzk.com/
客服邮箱：c@sttynz.com
咨询电话：0871-63852008

钠（mg/L）	1.2×10	1.3×10	1.2×10	1.2×10		

客服电话：0871-63852008

NO.2


检测点位	W3 污水处理总排口				执行 GB/T 18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表 1 绿化标准	
采样时间/样品编号	2024.05.09			平均值		
检测项目（单位）	YNZKSC20240506046-W007	YNZKSC20240506046-W008	YNZKSC20240506046-W009		标准限值	评价
铅（mg/L）	1.52×10⁻³	1.37×10⁻³	1.34×10⁻³	1.41×10⁻³	——	——
总铬（mg/L）	8.9×10⁻⁴	9.0×10⁻⁴	9.0×10⁻⁴	9.0×10⁻⁴	——	——
六价铬（mg/L）	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	——	——
悬浮物（mg/L）	8	9	7	8	——	——
氰化物（mg/L）	0.10	0.12	0.12	0.11	——	——
备注	1.采样方式：瞬时采样； 2.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限； 3.执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。					


报告结束

网址：http://www.sttnzk.com/
客服电话：csc@tynzk.com
咨询电话：0871-6
5

附图：

华新水泥（昭通）有限公司 2024 年第二季度自行监测点位图

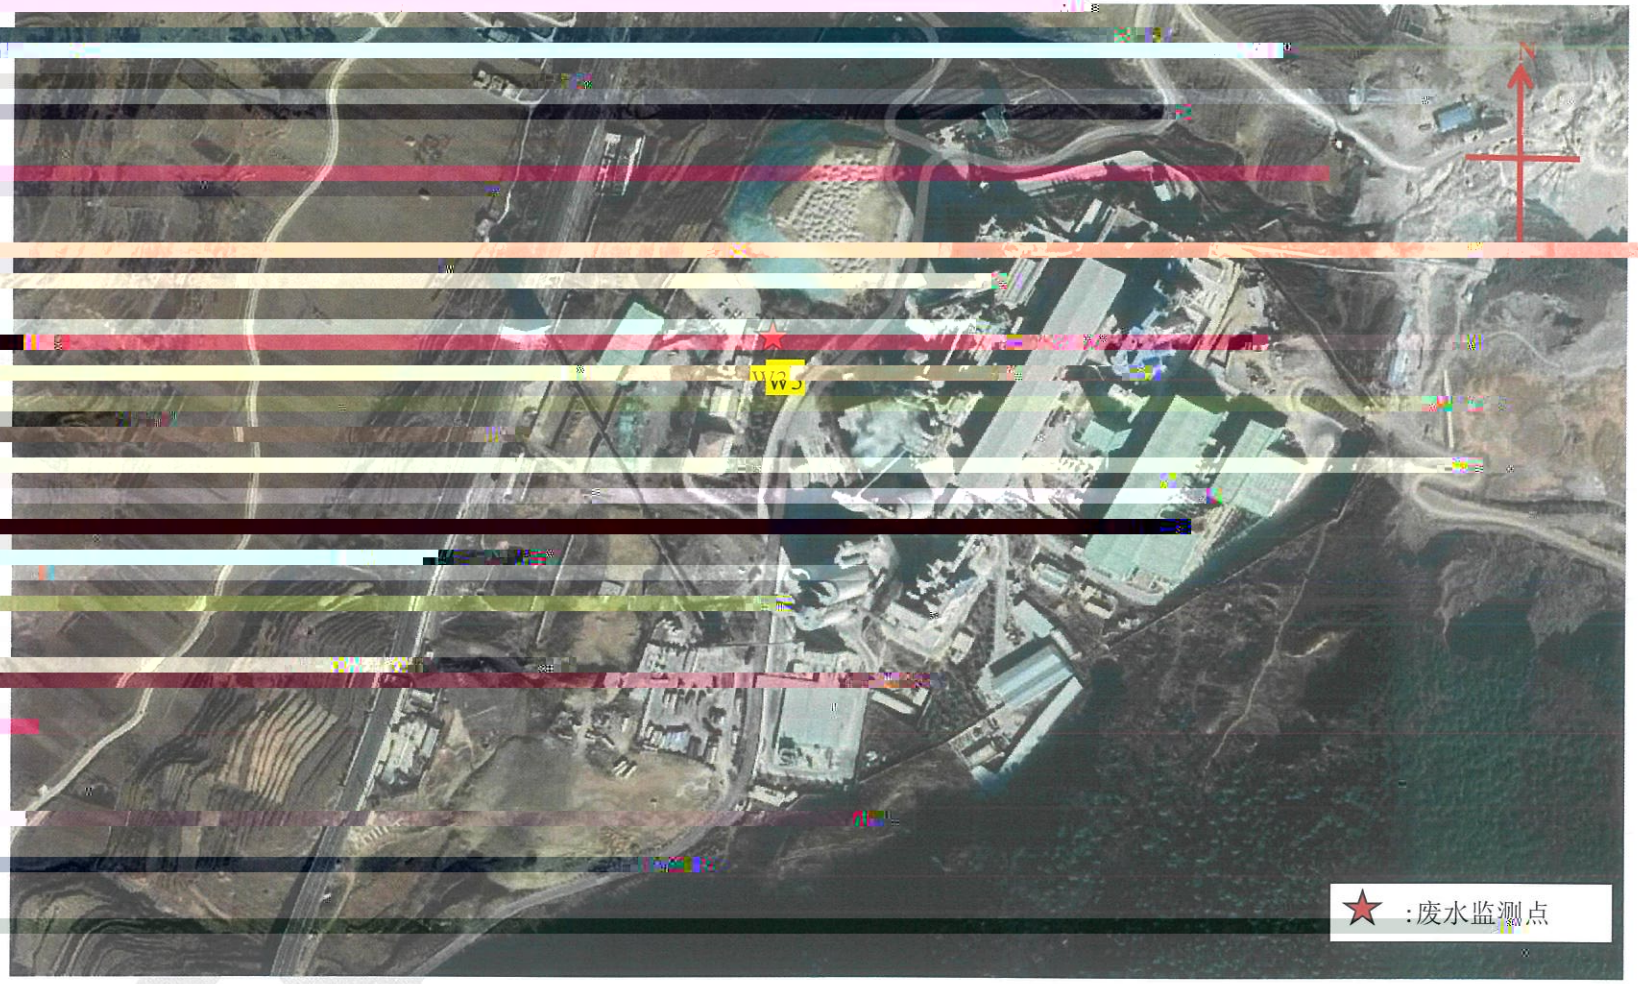

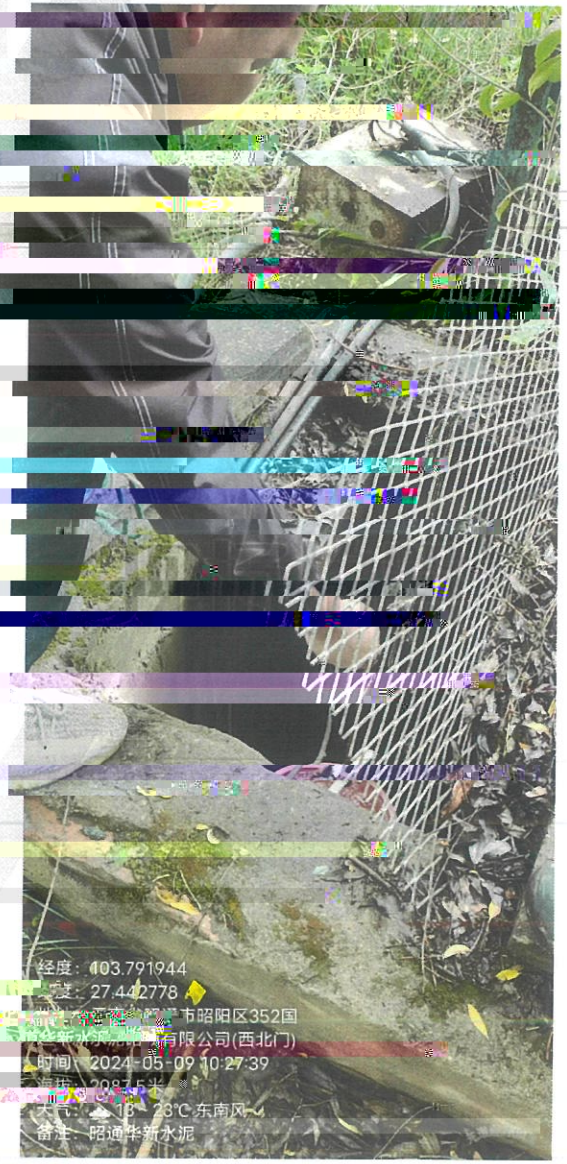
经度：103.791944
纬度：27.442778
昭阳区352国
有限公司(西北门)
时间：2024-05-09 10:27:39
海拔：2087.5米
天气：18~23℃ 东南风-4
备注：昭通华新水泥

