broas 博瑞思

正本

152512050049

检 测 报 告
TEST REPORT

报告编号 Report No：YNZKBG2024103168-1

项目名称 Name：华新水泥(昭通)有限公司 2024 年第四季度自行监测

委托单位 Client：华新水泥(昭通)有限公司

项目地址 Address：昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别 Type：水和废水

编 制：
Compiled by

校 核：
Proofread check


审 核：
Inspected by

签 发：
Approved by

签发日期：2024 年 10 月 31 日
Approved Date Y M D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-sci Testing Tech Co LTD

报告日期 2024 年 10 月 31 日
Report Date Y M D

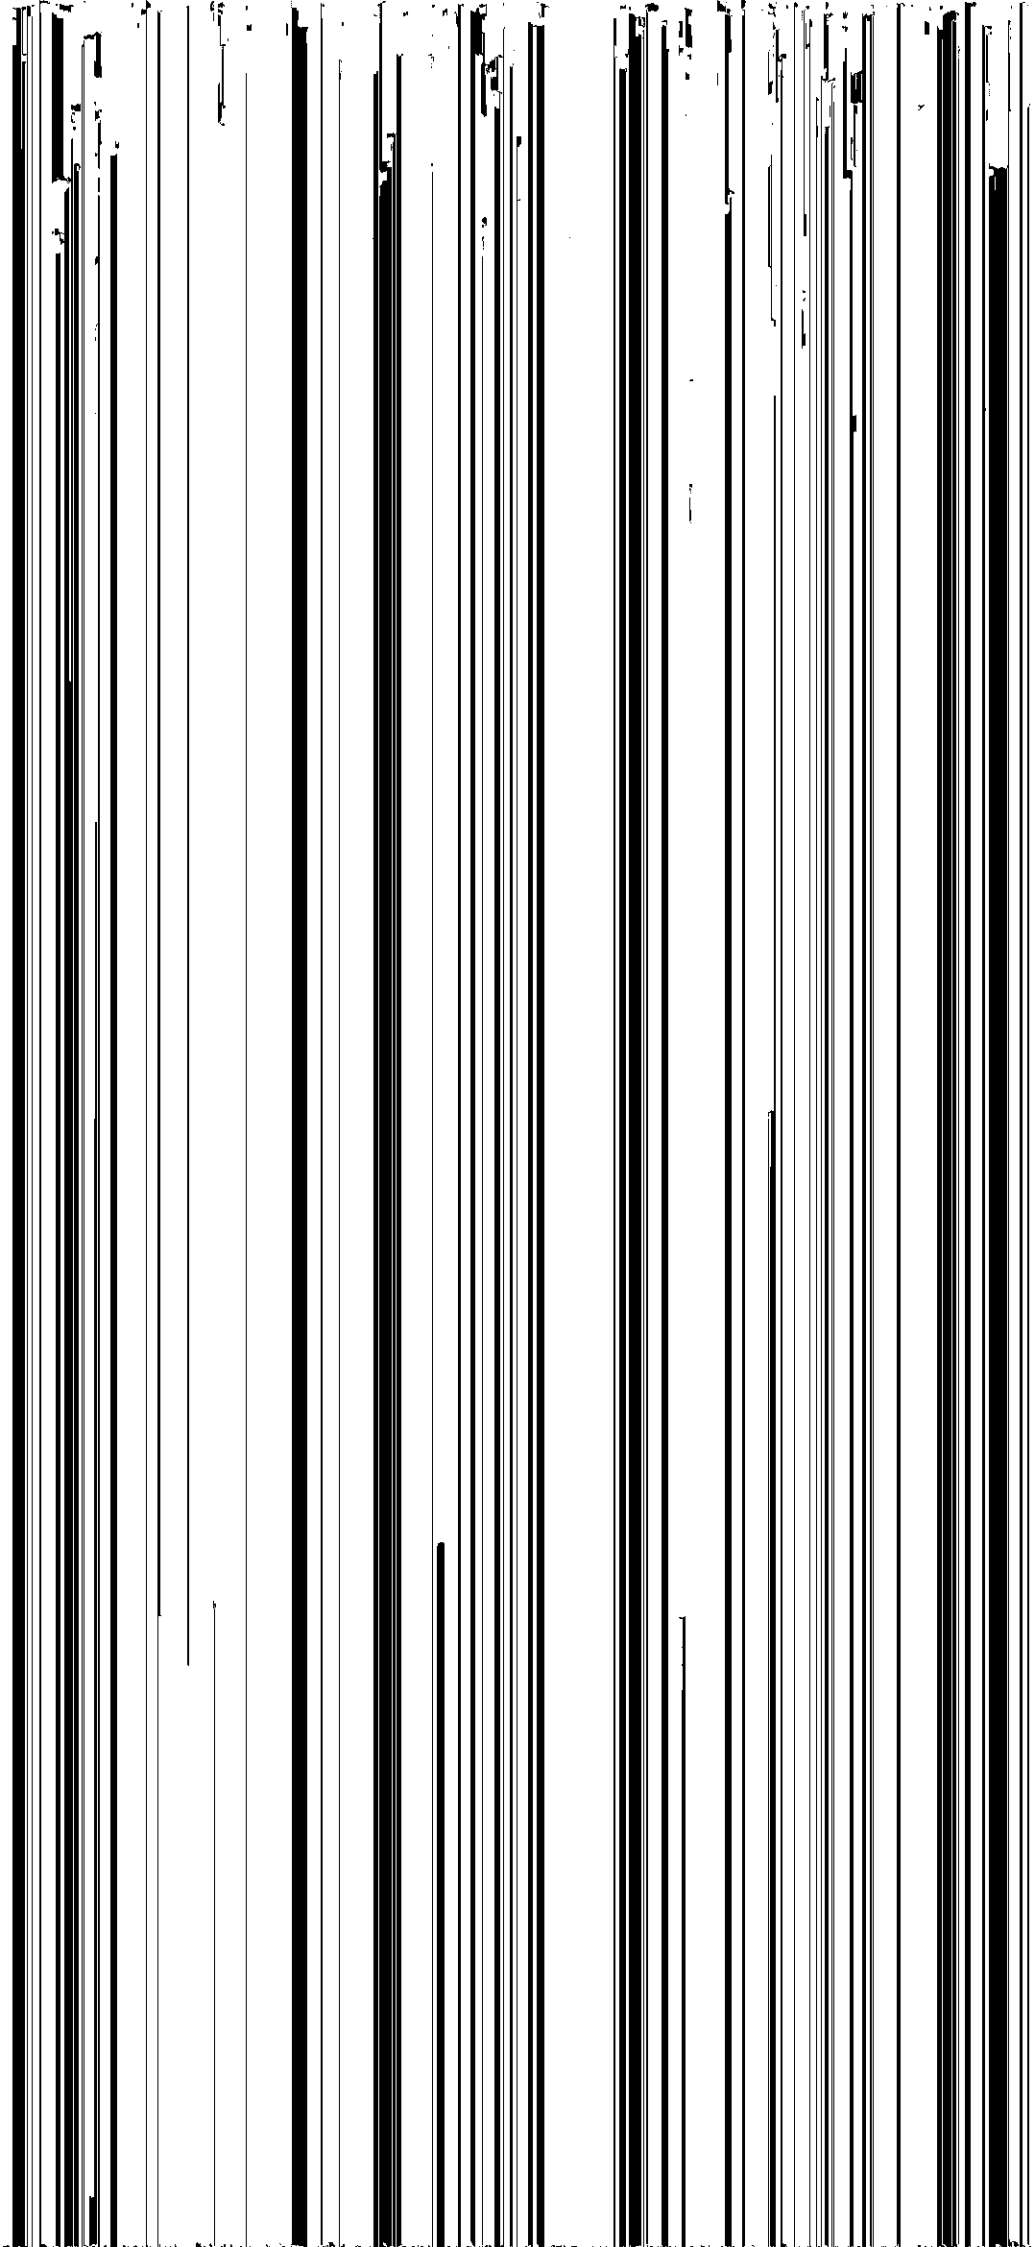

攻。
seal and special seal for

ver signature is invalid,

val of the agency .
合性情况负责，送样样
管理费以外，所有样品

onsible for the
nsible for the
ntrusting party makes a
all samples exceeding
ned.
. 本公司实施的所有检
提供的信息可能影响结

ty and accuracy of the
orts provided by our
When the information
s, our company will not

be used for advertising,

内向本公司提出申请，

any within 15 days from
e time limit, it shall be

业孵化区 3 幢 3 层厂房
dustry Incubation Zone,
hnological Development

1.企业生产情况

表 1 企业工况

生产工单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC20241018011	熟料	[illegible]	[illegible]	正常	87.8%

网址：http://www.broas.com.cn/
客服邮箱：ynzkcss@broas.com.cn
咨询电话：08[illegible]63337494

[redacted]

[redacted]					王茂臣				2024.10.26	见评估人、见单位章

咨询电话：0871-63374994

3.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 3 检测分析方法及主要仪器设备一览表

NO.1

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC20241018011	水和废水	pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 PH 计	YNZK-XC502	蔡枝宏 王茂庄	——
		色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023（4.1）	50mL 具塞比色管	——	李兴丽	5 度
		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 滴定管	CD-50-001	杨传健	4mg/L
		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F 溶解氧测定仪 SHP-5000 生化培养箱	YNZK-FX231 YNZK-FX163	杨传健	0.5mg/L
		氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023（11.1）	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX007	唐谦娜	0.02mg/L
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	锁真倩	0.01mg/L

YNZKSC 20241018011	水和废水	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	16 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	邱璐丹	0.05mg/L
		氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87	PXSJ-270F 离子计	YNZK-FX228	杨传健	0.05mg/L
		总大肠菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015	DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX096	康道娜	20MPN/L
		粪大肠菌群	水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	LRH-150 智能生化培养箱 DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX093 YNZK-FX096	康道娜	20MPN/L
		汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计	YNZK-FX281	许正兰	0.04μg/L
		铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICAP RQ ICP-MS	YNZK-FX149	郭习林	0.09μg/L
		镉					0.05μg/L
		砷					0.12μg/L
		总铬					0.11μg/L

监督邮箱：ynkcss@bcpc.com.cn
监督电话：0871-63337494

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKBG 20241031011	水和废水	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX088	李兴丽	0.004mg/L
		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	JE1004 电子天平	YNZK-FX086	李兴丽	4mg/L

网址：https://www.broas.com.cn/
客服邮箱：ynkcss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494
broas博瑞思


检测点位 采样时间/ 样品编号 检测项目（单位）	W3：污水处理站总排口 2024.10.22 YNZKSC 20241018011-W001	YNZKSC 20241018011-W002	YNZKSC 20241018011-W003	平均值	执行 GB/T 18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表 1 绿化标准 标准限值	评价
铅（mg/L）	1.4×10^{-4}	1.4×10^{-4}	1.4×10^{-4}	1.4×10^{-4}	——	——
总铬（mg/L）	4.18×10^{-3}	4.22×10^{-3}	4.19×10^{-3}	4.20×10^{-3}	——	——
六价铬（mg/L）	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	——	——
悬浮物（mg/L）	4	6	5	5	——	——
氟化物（mg/L）	0.14	0.15	0.14	0.14	——	——
备注	1.采样方式：瞬时采样；2.检出限后L表示检测结果低于方法检出限，进行计算时采用检出限值的二分之一。					

报告结束

网址：https://www.broas.cn/
客服邮箱：ynzkss@broa.com
咨询电话：0871-63[illegible]3；94

附图：

华新水泥(昭通)有限公司2024年第四季度自行监测点位图

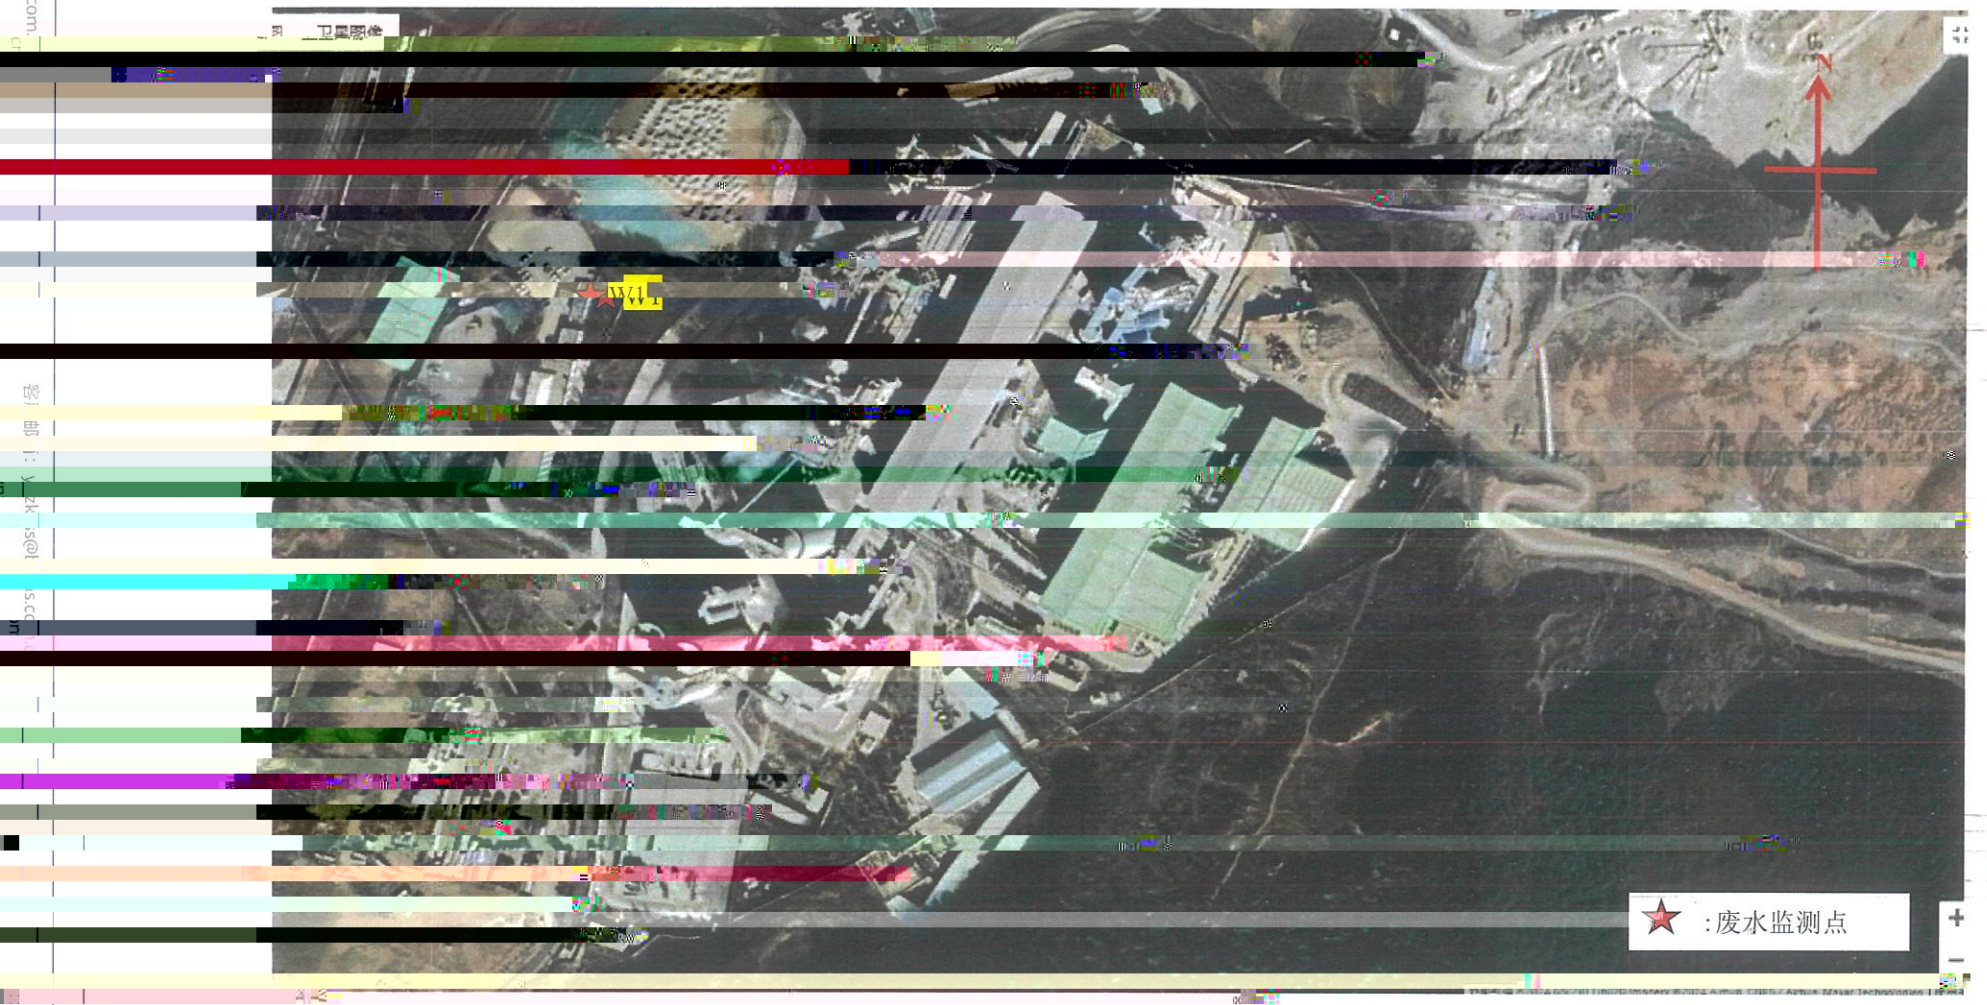

网址：https://www.broas.com.cn
邮：yzzk_cs@163.com
咨询电话：0871-63337494

网址：http://www.bra...
邮箱：yzst...@bra...
咨询电话：0871-63337494