231712050037

检 测 报 告

委托单位：湖北千里行检测技术有限公司

检测类别：自采样检测

报告日期：2024 年 5 月 16 日

湖北省生态环境科学研究院

（省生态环境工程评估中心）

(加盖业务专用章)

[redacted]

2、 报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效，无三级审核、签发者签字无效。

3、 本报告只对本样品负责，检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十日内以书面形式向我院提出。

4、 未经本院书面批准，不得部分复制本报告。

5、 本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

6、 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样[redacted]限按照《生态环境档案管理规范生态环境监测》（HJ 8.2-2020）执行。

8、 委托单位联系人：张艺林，联系方式：15007203800。

9、 采样单位联系人：明德，联系方式：13826534096。

024）

评估中心）

品基本情

测项目

型 | 样品描述

恶英类

废气 | 滤筒+XAD-2 树脂
水及管路清洗液
脂+冷凝

废气 | 滤筒+XAD-2 树脂
水及管路清洗液
脂+冷凝

废气 | 滤筒+XAD-2 树脂
水及管路清洗液
脂+冷凝

废气 | 滤筒+XAD-2 树脂
洗液

2 树脂

法及主要

仪器名

气相

JMS

MS

一览表

及编号 | 前处理时间

质谱仪
CUS
84 | 2024-04-25
2024-04-2 10:00～
8 17:00

存方式

光保存

光保存

光保存

光保存

检测分析人员

唐琛

页 共 9 页

湖北省生态环境科学研究院（省生态环境工程评估中心）

[redacted]

7、如无另确说明，本报告中废气体积均为标准状况下的体积；

8、本报告监测结果表格不再单独注释。

附表 1 监测期间焚烧系统运行工况

[illegible]	[illegible]
设计每日焚烧量(t/d)	40
实际每日焚烧量(t/d)	32.8

[illegible]

飞灰产生量 3 吨/天

1,2,3,4,7,8-H6CDD	ND	ND	0.1	0.000050	0.001
1,2,3,6,7,8-H6CDD	ND	ND	0.1	0.000050	0.001
2,3,7,8-T4CDF	0.0014	0.0014	0.1	0.00014	0.0004
1,2,3,7,8-P5CDF	ND	ND	0.05	0.000050	0.002
2,3,4,7,8-P5CDF	0.0010	0.0010	0.5	0.00050	0.0003
1,2,3,4,7,8-H6CDF	ND	ND	0.1	0.000050	0.0004
1,2,3,7,8,9-H6CDF	ND	ND	0.1	0.000050	0.001
2,3,4,6,7,8-H6CDF	ND	ND	0.1	0.000045	0.0009
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF	ND	ND	0.01	0.000010	0.002


		0.00037	1	0.00037	0.0003
1,2,3,7,8-P5CDD	ND	ND	0.1	0.000045	0.0009
1,2,3,4,7,8-H6CDD	ND	ND	0.1	0.000050	0.001
			0.1	0.00018	0.001

H6CDF	ND	ND	0.1	0.000050	0.001

附表 2-3 实际样品各同类物监测结果

样品编号	JC24057001003
点位名称	物[illegible]
采样体积	2337L
平均含氧量	9.8%

[illegible]	[illegible] (ng/m³)	[illegible] (ng/m³)	[illegible]	[illegible] (ng TEQ/m³)	[illegible] (ng/m³)
2,3,7,8-TCDD	ND	ND	1	0.00015	0.0002
1,2,3,4,7,8-HxCDD	ND	ND	0.1	0.000050	0.001
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
OCDD	0.014	0.01	0.001	0.00014	0.002
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	0.002	0.0020	0.01	0.000020	0.002

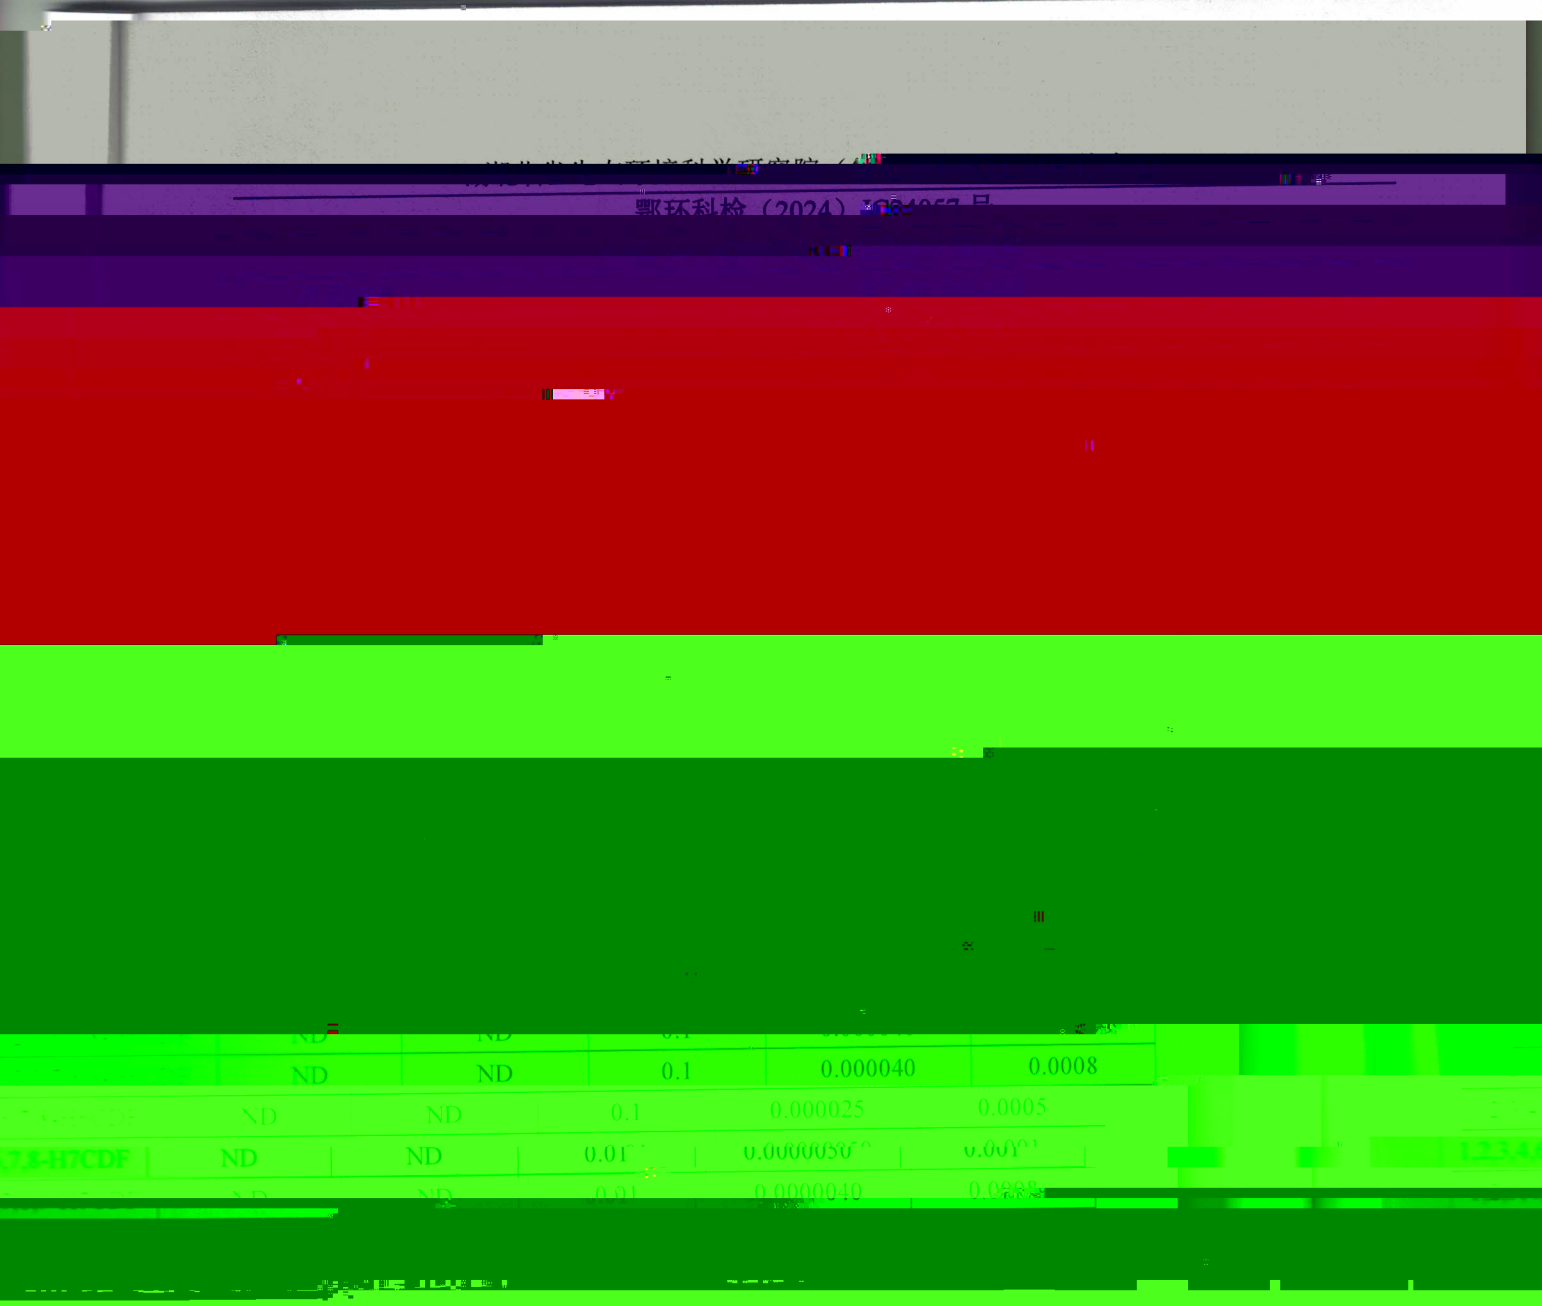

ND	ND	0.1	0.000040	0.0008
ND	ND	0.1	0.000025	0.0005
ND	ND	0.01	0.0000050	0.0001
ND	ND	0.01	0.0000040	0.0008