CMA
211712050104

检 测 报 告

GBT-[illegible]

手机扫描仪
图片转Word

声　明

一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对

广告宣传。

五、未经同意本报告不得用于

GRT-05-24030106-8


检测类别	检测项目	样
有组织废气	颗粒物	

品性状	样品保存
滤膜采集样	密封干燥保存

仪器名称	型号	仪器编号	检测依据
恒温恒湿称重系统	LB-350N	HBGR-CY-058	HJ T 397-2007



		0-20	1		
		0-40		传感器	
				氮氧化物	准确度

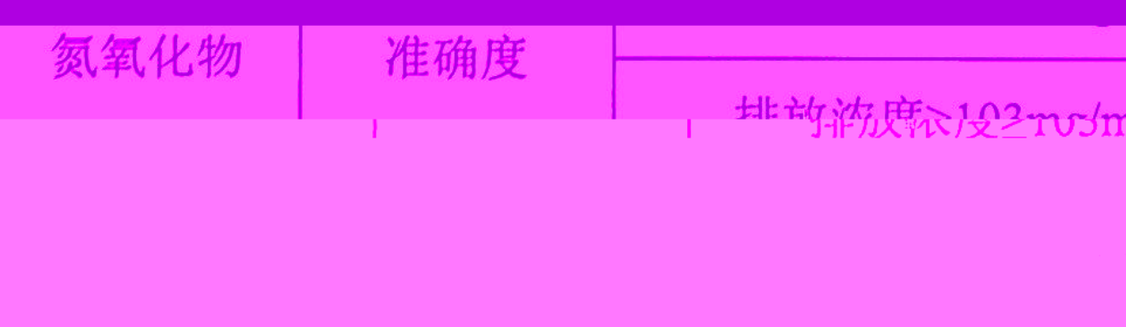



差≤±25%

>50mg/m³~≤100mg/m³ 时，相对误

对误差≤±20%

>100mg/m³~≤200mg/m³ 时，相对

烟气湿度≤5.0%时，绝对误差≤±15%


（SO₂、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）要求


注：上述评价标准来源于《固定污染源烟

中相关要求。

二氧化硫（mg/m³）	氮氧化物（mg/m³）	烟气参数		比对监测时间
参比法	参比方法	流速（m/s）	烟温（℃）	
14:29-14:33	14	4.3	33	9.58
15:30-15:34	10	3.1	29	38.6	9.57	11.8


湖北格润环境科技有限公司 武汉市洪山区南西湖西湖大道5597号7号楼6层

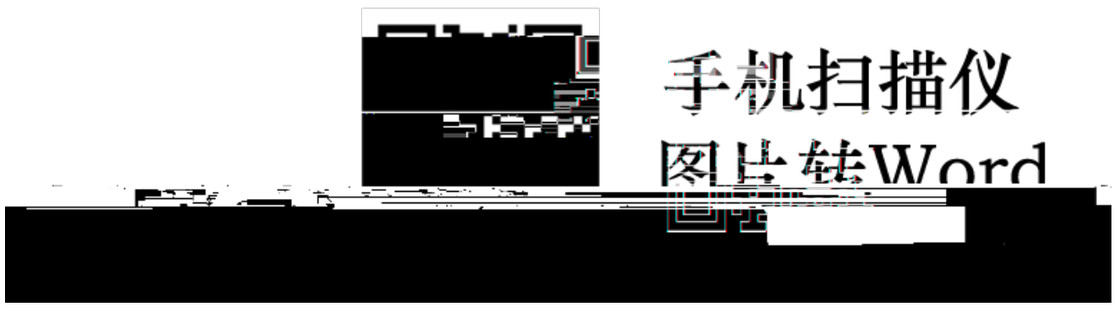

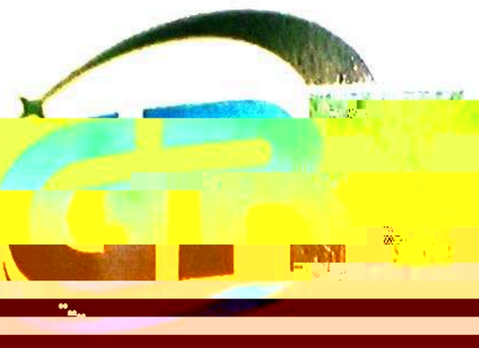

检测项目	检测结果	检测设备	相对偏差
结果	绝对误差	检测设备	相对偏差
求要求	绝对误差≤17mg/m3	绝对误差	相对偏差≤15%
检测时间	2024年3月16日		
检测单位	DA001 废气排气筒采样口@1		
检测项目	检测结果	检测设备	相对偏差
结果	绝对误差	检测设备	相对偏差
求要求	绝对误差≤15mg/m3	绝对误差	相对偏差≤15%

手机扫描仪
图片转Word



手机扫描仪
图片转Word

监测时间	2024年3月11日

检测点位	检测结果					
	1	2	3	4	5	6
东侧厂界	110.1	109	6.0	6.4	6.3	3.9
南侧厂界	14:34-15:33	7.3				
西侧厂界	15:44-16:43	7.4				
北侧厂界						

检测点位	检测结果					
	1	2	3	4	5	6
东侧厂界	110.1	109	6.0	6.4	6.3	3.9
南侧厂界	14:34-15:33	7.3				
西侧厂界	15:44-16:43	7.4				
北侧厂界						




手机扫描仪
图片转Word

7.4 测气体流速比对监测结果（二）

监测时间	2024 年 3 月 12 日~2024 年 3 月 13 日	
检测点位	1#水泥磨煤压机	
检测时间	参比方法	CEMS 法
00:41-00:45	[illegible]	5.8
01:50-01:54	1.1	0.9
02:59-03:03	5.3	6.1
平均值	3.7	4.0

检测点位	1#水泥磨煤压机	
检测时间	参比方法	CEMS 法
02:33-03:32	8.8	4.2
[illegible]	9.1	4.0
[illegible]	9.2	[illegible]
平均值	6.8	6.9
相对误差(%)	74	75.2
结果评价	83	81.7
	合格	合格

手机扫描仪
图片转Word



手机扫描仪
图片转Word

手机扫描仪
图片转Word